# COMUNE DI MILZANO (BS)



Pag. 1

# PIANO REGOLATORE DELL' ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.) – L.r. Lombardia n. 17/2000

Relazione di Progetto



### **INDICE**

DEFINIZIONI	6
1. PREMESSA	14
1.1. Cos'è l'inquinamento luminoso e la Legge Regionale Lombarda n. 17 del 2000	14
1.2. FINALITÀ DEI PIANI D'ILLUMINAZIONE	21
1.3. ESEMPI DI INQUINAMENTO LUMINOSO	
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO	·
2.1. Introduzione	25
2.2. GLI AMBITI DI PAESAGGIO: ELEMENTI NATURALI E ANTROPICI CHE CARATTERIZZANO L'AREA	
2.3 INQUADRAMENTO CLIMATICO	
2.4 TEMPERATURA E PRECIPITAZIONI	31
2.5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE	
2.6 Breve evoluzione storica dell'insediamento	
2.5. EVOLUZIONE STORICA DELL'ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	
2.6. AREE OMOGENEE	
2.7. ZONE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO LUMINOSO	
2.8. ANALISI DELLE SITUAZIONI CRITICHE: VILLE STORICHE, ELEMENTI NATURALI DA TUTELARE, ETC	
2.9 ILLUMINAZIONE PRIVATA: AREE COMMERCIALI, INDUSTRIALI E RESIDENZIALE	
3. ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO: CENSIMENTO E STATO DI FATTO	
3.1. TIPOLOGIA DELLE APPLICAZIONI	_
3.1.1. TIPO DI SCHERMO RIFRATTORE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI STRADALI	
3.1.2. TIPO DI SCHERMO RIFRATTORE DEGLI APPARECCHI TIPO ARREDO URBANO	
3.1.3. CORPI ILLUMINANTI PER ILLUMINAZIONE STRADALE	73
3.1.4. CORPI ILLUMINANTI DI CATEGORIA ARREDO URBANO	75
3.1.5. CORPI ILLUMINANTI DI CATEGORIA PROIETTORE	_
3.1.6. CONCLUSIONI FINALI	
3.2. PUNTI DI FORNITURA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA	
3.3. CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ALLA LEGGE REGIONALE 17/00	
3.3.1. VERIFICA EMISSIONE DELLA LUCE VERSO L'ALTO E SORGENTI LUMINOSE	
3.3.2. CONSIDERAZIONI	
4. CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO	
4.1 METODOLOGIA PROCEDURALE E NORMATIVA SEGUITA	
4.2 LA CLASSIFICAZIONE STRADALE ED ILLUMINOTECNICA DI MILZANO (BS)	
4.3 DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI FATTE	
4.4.1 ZONE PARTICOLARI E CRITICHE (PUBBLICHE E PRIVATE)	
5. RIASSETTO ILLUMINOTECNICO DEL TERRITORIO	
5.1 Premessa	
5.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO: PIANO OPERATIVO	
5.2.1 IMPIANTI ELETTRICI INDICAZIONI PER L'ADEGUAMENTO E PER I NUOVI IMPIANTI	
5.2.2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE GENERALI DEGLI APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE	
5.2.3 CARATTERISTICHE DEI QUADRI ELETTRICI, DEI CAVIDOTTI E DEI SOSTEGNI	
5.3 CRITERI DI PROGETTAZIONE	
5.3.1 PRINCIPALI PARAMETRI DI QUALITÀ DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE	
5.4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO: LINEE GUIDA PROGETTUALI OPERATIVE	
5.4.1 STRADE A TRAFFICO VEICOLARE: ASSI VIARI PRINCIPALI	112



5.4.2 STRADE A TRAFFICO VEICOLARE: ASSI VIARI SECONDARI	. 116
5.4.3 STRADE A TRAFFICO VEICOLARE: ZONE ARTIGIANALI	. 117
5.4.4 AREE VERDI AGRICOLE IN AREE MODESTAMENTE ABITATE	. 119
5.4.5 AREE VERDI, GIARDINI E PARCHI URBANI	. 121
5.4.6 IMPIANTI SPORTIVI	. 123
5.4.7 PERCORSI A TRAFFICO PREVALENTEMENTE PEDONALE A CARATTERE LOCALE	. 124
5.4.8 STRADE E PIAZZE A TRAFFICO PREVALENTEMENTE PEDONALE E AREE DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE	. 125
5.4.9 PISTE CICLABILI	. 129
5.4.10 PARCHEGGI	. 131
5.4.11 ROTATORIE	
5.4.12 PASSAGGI PEDONALI	. 137
5.4.13 IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	. 138
5.4.14 IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PRIVATA E RESIDENZIALE	
5.5 PROPOSTE INTEGRATE DI INTERVENTO	. 140
5.5.1 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AL MERCURIO, OBSOLETI E NON CONFORMI ALLA LR17/00	
5.5.2 SOSTITUZIONE DI TUTTI I CORPI ILLUMINANTI, INEFFICIENTI PEDONALI E/O SOVRADIMENSIONATI DI TIPO STRADALE	
5.5.3 INTRODUZIONE DEI SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO	
5.5.3.1 REGOLATORI DI FLUSSO LUMINOSO CENTRALIZZATI	
5.5.3.3 REATTORI ELETTRONICI DIMMERABILI	
5.5.3.4 REATTORI BIREGIME	
5.5.3.5   SISTEMI DI TELECONTROLLO (MAGGIORI SERVIZI PER IL CITTADINO)	
5.5.3.7 DOVE UTILIZZARE TALI SISTEMI	
6 PIANO DI MANUTENZIONE	
6.1 Premesse	
6.2 OBIETTIVI DELLA MANUTENZIONE	_
6.3 DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL PIANO DI MANUTENZIONE DELLA MANUTENZIONE	_
6.4 Normative di riferimento.	
6.5 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
6.6 MANUALE D'USO	
6.6.1 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI	
6.6.2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI IMPIANTI	
6.6.3 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI	
6.6.4 CRITERI PER L'USO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
6.7 MANUALE DI MANUTENZIONE	
6.7.1 UBICAZIONE DELLE OPERE	
6.7.2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	
6.7.3 RISORSE NECESSARIE PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI	_
6.7.4 LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI	_
6.7.5 ANOMALIE RISCONTRABILI	
6.7.6 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE GENERICA	
6.7.7 MANUTENZIONI ESEGUIBILI A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO	
6.8 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	
6.8.1 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI	
6.8.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI INTERVENTO	
6.8.3 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA	
6.9 EVIDENZA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	



6.10 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	156
6.10.1 ILLUMINAZIONE STRADALE	156
6.11 ALLEGATI	158
7. PIANO D'INTERVENTO	160
7.1 IPOTESI DELLE TEMPISTICHE D'INTERVENTO	163
8. PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED ECONOMICA	164
8.1 PIANO DI RISPARMIO ENERGETICO: STIMA DEI COSTI	164
8.2 PIANO DI RISPARMIO ENERGETICO	164
8.3 ANALISI ECONOMICHE DELLE ATTIVITÀ	173
8.4 ANDAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	176
8.5 FUTURI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSENTITI DALLA L.R. 17/2000	176

Pag. **4** a **178** 

### RILIEVO DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il rilievo è in formato digitale presente nel portale WebGIS del Comune di Milzano (BS).

### **TAVOLE ALLEGATE**

- Tavola 1. Classificazione delle strade del territorio comunale
- Tavola 2. Classificazione Illuminotecnica del territorio comunale
- Tavola 3. Zonizzazione del Territorio Comunale
- Tavola 4. Elementi Puntuali e Zone di Particolare Tutela

### **DOCUMENTI ALLEGATI**

Allegato 1. Riferimenti Normativi, Visuale I.r.v. 17/00

Allegato 2. Verifiche illuminotecniche

Pag. **5** a



### **DEFINIZIONI**

Ai fini della norma UNI 11248 si applicano i termini e le definizioni di cui alle UNI EN 13201-2 e UNI EN 13201-3 e i termini e le definizioni seguenti.

<u>Abbagliamento debilitante:</u> Abbagliamento prodotto da sorgenti di luce, che può compromettere la percezione visiva, senza necessariamente provocare una forte sensazione fastidiosa.

<u>Carreggiata</u>: Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli. La carreggiata può essere composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. La carreggiata non comprende la corsia di emergenza.

<u>Categoria illuminotecnica:</u> Categoria che identifica una condizione di illuminazione in grado di soddisfare i requisiti per l'illuminazione di una data zona di studio.

<u>Categoria illuminotecnica di esercizio:</u> Categoria illuminotecnica che descrive la condizione di illuminazione prodotta da un dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una definita e prevista condizione operativa.

<u>Categoria illuminotecnica di progetto</u>: Categoria illuminotecnica ricavata, per un dato impianto, modificando la categoria illuminotecnica di riferimento in base al valore dei parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio.

<u>Categoria illuminotecnica di riferimento</u>: Categoria illuminotecnica determinata, per un dato impianto, considerando esclusivamente la classificazione delle strade.

Complessità del campo visivo: Parametro che, valutata la presenza di ogni elemento visibile compreso nel campo visivo dell'utente della strada, indica quanto l'utente possa esserne confuso, distratto, disturbato o infastidito. La complessità del campo visivo dipende anche dalle condizioni di illuminazione dell'ambiente in quanto influenza il livello di adattamento dell'occhio.

Il parametro può essere valutato in modo quantitativo attraverso modelli matematici del fenomeno della visione, ma ai fini della presente norma è spesso sufficiente una valutazione di tipo qualitativo (per esempio complessità elevata o normale).

Esempi di elementi che possono elevare la complessità del campo visivo sono i cartelli pubblicitari luminosi, le stazioni di servizio fortemente illuminate, gli apparecchi di illuminazione non orientati correttamente, gli edifici illuminati, le vetrine fortemente illuminate, le illuminazioni di impianti sportivi e di ogni installazione a forte luminanza posta a lato delle strade o nella direzione di marcia dell'utente. Anche in presenza di guida visiva fornita dalla strada e dall'ambiente adeguata, gli elementi sopra specificati possono creare problemi alla rapida percezione di oggetti di essenziale importanza quali semafori o altri utenti della strada che stiano cambiando direzione di marcia.

La valutazione della complessità del campo visivo è di responsabilità del progettista.

<u>Condizione di illuminazione</u>: Insieme coerente di parametri illuminotecnici e dei loro valori numerici in grado di quantificare le prestazioni illuminotecniche di un impianto in una data zona di studio.

<u>Difficoltà nella guida</u>: Grado di sforzo compiuto dall'utente della strada, in base alle informazioni a sua disposizione, per individuare la strada e la corsia e per mantenere o variare velocità e posizione sulla carreggiata. La guida visiva fornita dalla strada è parte di gueste informazioni.

Dispositivi rallentatori: Dispositivi applicati alla pavimentazione stradale atti a rallentare il flusso di traffico.



### 178

### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

<u>Flusso di traffico di ciclisti</u>: Parametro di influenza che indica la percentuale della portata di servizio riferita ai ciclisti valutata con riferimento alle condizioni istantanee di traffico.

<u>Flusso di traffico motorizzato</u>: Parametro di influenza che indica la percentuale della portata di servizio valutata con riferimento alle condizioni istantanee di traffico.

<u>Indice di rischio di aggressione</u>: Parametro che compara il rischio di aggressioni in una data zona di studio, con un riferimento condiviso.

<u>Intersezioni a livelli sfalsati (svincoli):</u> Insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari tra rami di strade posti a diversi livelli.

<u>Intersezioni a raso e/o a rotatoria (incroci)</u>: Area comune a più strade organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

Luminanza ambientale: Luminanza presente nell'ambiente dovuta alle sorgenti di luce.

<u>Parametro di influenza</u>: Parametro in grado di influenzare la scelta della categoria illuminotecnica.

I parametri di influenza possono essere per loro natura qualitativi o quantitativi. Parametri quantitativi possono essere noti solo in modo qualitativo.

Per comodità non viene fatta distinzione tra parametri propriamente detti (per esempio il flusso di traffico) o valutazione di una determinata condizione della zona di studio (per esempio la presenza o assenza di zone di conflitto).

Portata di servizio: Valore massimo del flusso di traffico smaltibile dalla strada misurato in veicoli equivalenti per ora.

Portata di servizio per corsia: Valore massimo del flusso di traffico smaltibile dalla corsia misurato in veicoli equivalenti per ora.

Regolatore di flusso luminoso: Sistema o metodo che permette, associato a una adeguata procedura, di regolare il flusso luminoso emesso da uno o più apparecchi di illuminazione in funzione di uno o più parametri specificati.

<u>Segnale cospicuo</u>: Segnale che attrae l'attenzione dei conducenti degli autoveicoli a causa delle caratteristiche costruttive e/o funzionali e soprattutto della luminanza, in conseguenza sia dell'illuminazione propria sia delle caratteristiche di retro-riflessione.

Strada: Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Il termine di strada è generico e intende aree denominate in modo più specifico come piazza, incrocio, rotatoria, pista ciclabile, area pedonale, ecc.

<u>Tipo di strada</u>: Classificazione delle strade2) riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.

<u>Tipo di utente</u>: Classificazione delle persone o dei veicoli in una zona esterna pubblica adibita al traffico.

<u>Traffico motorizzato (M):</u> Tipo di utente consistente nei veicoli a motore con velocità maggiore di 50 km h-1.

<u>Veicoli lenti (S)</u>: Tipo di utente consistente in veicoli a motore, compresi i ciclomotori, in veicoli trainati da animali e in persone su animali, caratterizzati da una velocità minore o uguale a 50 km h-1.



<u>Utente principale</u>: Tipo di utente di maggior rilevanza nella zona in considerazione.

Zona di conflitto: Zona di studio nella quale flussi di traffico motorizzato si intersecano fra di loro o si sovrappongono con zone frequentate da altri tipi di utenti.

Zona di studio: Parte della strada considerata per la progettazione di un dato impianto di illuminazione.

Pag. **8** a **178** 

### Definizioni in base agli articoli 3 – 4 – 5 del Codice della Strada

Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

<u>Area pedonale</u>: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

Attraversamento pedonale: parte della carreggiata opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli

<u>Banchina</u>: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

<u>Canalizzazione</u>: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidare in determinate direzioni.

<u>Carreggiata</u>: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composto da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

<u>Centro abitato</u>: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

<u>Circolazione</u>: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

<u>Confine stradale</u>: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

<u>Corrente di traffico</u>: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o determinata traiettoria.

<u>Corsia</u>: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

<u>Corsia di accelerazione</u>: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

<u>Corsia di decelerazione</u>: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

<u>Corsia di emergenza</u>: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

<u>Corsia di marcia</u>: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.



<u>Corsia specializzata</u>: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

<u>Cunetta</u>: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

<u>Curva</u>: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

<u>Fascia di pertinenza</u>: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

<u>Fascia di rispetto</u>: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

<u>Fascia di sosta laterale</u>: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra

Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

<u>Intersezione a livelli sfalsati</u>: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

<u>Intersezione a raso (o a livello</u>): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

<u>Isola di fanalizzazione</u>: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

Isola salvagente: cfr. Salvagente.

Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

<u>Livelletta</u>: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

<u>Parcheggio</u>: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

<u>Passaggio a livello</u>: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

Pag. 10 a



<u>Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede)</u>: parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

<u>Piazzola di sosta</u>: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

Rampa di intersezione: strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

<u>Ripa</u>: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

<u>Salvagente</u>: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

<u>Sede stradale</u>: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

<u>Sede tranviaria</u>: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

<u>Spartitraffico</u>: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

<u>Svincolo</u>: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Pag. 11 a



Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

<u>Zona di scambio</u>: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

### Art. 5 (Artt. 3 e 4 Codice della strada)

(Altre definizioni stradali e di traffico; delimitazione del centro abitato)

Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.

Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

- o per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
- o per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
- Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento plano-altimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.
- I segnali di inizio e di fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.
- La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la



# Pag. **13** a

### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.



### 1. PREMESSA

### 1.1. Cos'è l'inquinamento luminoso e la Legge Regionale Lombarda n. 17 del 2000

La regione Lombardia con la legge del 27 Marzo del 2000 n. 17 definisce inquinamento luminoso "ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte".1

Per questo viene redatto un "piano dell'illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti".<sup>2</sup>

La maggior parte dell'inquinamento luminoso è prodotto dai e nei centri abitati. Nel caso Lombardo, a causa dello sviluppo insediativo sparso in tutto il territorio (la così detta "città diffusa"), il problema è particolarmente critico, specialmente nei comuni dell'area centrale della regione (nelle aree montane, il problema si pone meno).

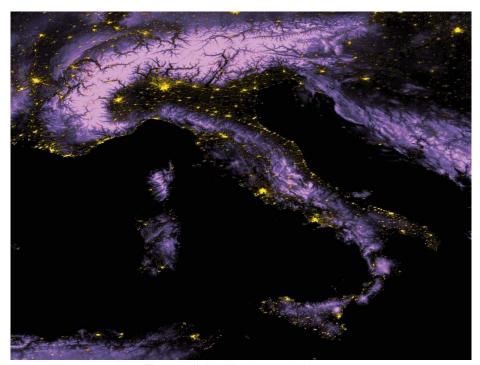


Figura 1. L'Italia e l'inquinamento luminoso.

La dispersione del territorio costruito determina, anche, una maggiore incidenza dei consumi energetici dovuti alla pubblica illuminazione (e, di conseguenza, una maggiore emissione di gas serra).

L'1,9% dei consumi elettrici italiani è destinato all'illuminazione pubblica, contribuendo complessivamente per 12,6 milioni di TEP alla "bolletta energetica nazionale", pari a 4,26 milioni di tonnellate di CO2 emesse nell'atmosfera, che equivalgono a circa il 3% delle emissioni che il nostro paese dovrebbe abbattere per raggiungere gli obiettivi minimi fissati dal protocollo di Kyoto per il 2012.

Il Protocollo di Kyoto (in seguito, PK), approvato nel 1997 dalla Convenzione sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005, ha come obiettivo primario la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in media del 5,2% nel periodo 2008 - 2012, rispetto ai valori registrati nel 1990. Per i paesi più sviluppati e

Pag. **14** a **178** 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 1bis LR 17/2000.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Art. 1bis, c.

industrializzati è prevista una riduzione maggiore, pari all'8%, a differenza dei paesi considerati in via di sviluppo, i cui limiti sono meno rigidi. Per il raggiungimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi, il PK impegna i firmatari ad adottare una serie di misure e politiche finalizzate a migliorare l'efficienza energetica nei settori rilevanti dell'economia nazionale, promuovendo, sviluppando e utilizzando fonti energetiche rinnovabili, tecnologie compatibili con l'ambiente e riducendo le emissioni nel settore dei trasporti.

L'Italia, il cui obiettivo è pari al 6,5%, ha convalidato la sottoscrizione agli impegni definiti a Kyoto, con la Legge del 1 giugno 2002 n.120, in cui è illustrato il relativo piano nazionale per la riduzione delle emissioni<sup>3</sup>.

L'estendersi del fenomeno dell'inquinamento prodotto dalle fonti luminose e la necessità di contenere i consumi energetici hanno portato all'adozione di testi normativi avanzati da parte di molte regioni.

In Italia, il problema dell'inquinamento luminoso è stato riconosciuto dalla Regione Veneto che per prima, nel giugno del 1997, ha approvato la legge n.22 dal titolo "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso", che prescriveva misure volte alla prevenzione dell'inquinamento luminoso, per migliorare e tutelare l'ambiente. Tale legge però è risultata essere solo parzialmente applicata, in quanto non è mai stato effettivamente applicato il Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso, strumento che avrebbe dovuto disciplinare in maniera chiare le attività regionali e comunali di prevenzione dell'inquinamento luminoso.



Figura 2. Vista satellitare dell'inquinamento luminoso del centro – nord Italia.

La Regione Lombardia invece a partire dal 2000 ha legiferato in materia di inquinamento luminoso risultando la prima regione ad avere una legge evoluta e ben strutturata in tal materia.

La legge su cui si basa l'intero assetto normativo in materia è la n.17 del 27/03/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso".

Le successive delibere e leggi che dal 2000 fino ad oggi hanno perfezionato la regolamentazione in materia di inquinamento luminoso sono:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A dicembre del 1997 i rappresentanti di circa 160 paesi si sono incontrati a Kyoto (Giappone) per cercare di far convergere le diverse politiche sviluppatesi in attuazione degli accordi decisi nel 1992 nella Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Il Protocollo d'intesa, sottoscritto da parte dei 38 paesi più industrializzati, prevede una riduzione media, nel 2010, del 5,2% delle emissioni mondiali rispetto al 1990 (anno preso come riferimento). L'Unione Europea, che proponeva una riduzione media del 15%, si è impegnata a ridurre dell'8% (sempre rispetto i livelli del 1990) le emissioni di gas a effetto serra, con quote diverse nei singoli paesi. Con la Delibera CIPE del 3/12/97, l'Italia ha attuato il Protocollo di Kyoto impegnandosi a una riduzione del 6,5% rispetto al 1990. Questo implicherà, stando alle stime di crescita economica e consumi energetici previste, una riduzione nel 2010 molto superiore (le stime variano tra il 20 e il 50%) rispetto agli accordi internazionali.



### Delibera della Giunta Regionale n. 7/2611 del 11/12/2000

"Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto"

### Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

"Criteri di applicazione della L.R. n. 17 del 27/03/01"

### Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38

"Modifiche ed integrazioni alla L.r. 27 marzo 2000, N. 17"Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso ed ulteriori disposizioni"

### Legge Regionale 20 Dicembre 2005 n° 19

"Disposizioni legislative per l'attuazione per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34"

### VISUAL, Regolamento di Attuazione Legge Regionale n. 17/2000

"Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la LR n.17/2000 e le relative delibere"

### Legge Regionale 27 Febbraio 2007 n° 5

"Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative"

### D.d.g. del 3 Agosto 2007 nº 8950, BURL n. 33 serie ordinaria del 13 Agosto 2007

"Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 17: Linee guida per la realizzazione dei piani comunali dell'illuminazione"

Questa normativa prevede che i comuni si dotino di un "Piano dell'illuminazione" o di Piani Regolatori dell'Illuminazione Comunale (PRIC). Si tratta di un "il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti".

E' nata quindi l'esigenza di un nuovo strumento di pianificazione per l'illuminazione pubblica, in grado di integrarsi anche con gli altri strumenti di piano, in armonia con le scelte urbanistiche che non sempre vengono considerate nella loro complessità e articolazione per la progettazione di impianti di illuminazione. Il "Piano della Luce" ha, quindi, lo scopo di ottimizzare gli interventi presenti e futuri, evitando lo spreco di denaro pubblico.

Oltre ad esplicitare i compiti di Regione, Province e Comuni prevede la redazione di un "Progetto illuminotecnico", redatto da un professionista, per tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Comune. Oltre ai requisiti per gli adeguamenti degli impianti di illuminazione esterna esistenti, vengono stabiliti i criteri per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sia pubblici che privati.

Il piano quindi ha l'obiettivo di contenere l'inquinamento luminoso, dotando il territorio comunale di tecniche e tipologie di intervento in grado di fornire scenari notturni funzionali, suggestivi e confortevoli. Il Piano di Illuminazione costituisce un insieme di disposizioni tecniche destinate a regolamentare gli interventi di illuminazione, volti anche al miglioramento per un'ottimale gestione degli impianti nel lungo periodo.

Il Piano, infine, costituisce una guida per un ottimale utilizzo dell'illuminazione pubblica, anche in grado di valorizzare gli ambienti urbani, al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, segno di un cattivo uso dell'energia, dello spreco di risorse pubbliche e soprattutto responsabile di un significativo impatto negativo sull'ambiente.

Nello specifico, la Regione Lombardia con legge del 27 Marzo 2000 n. 17, da le seguenti definizioni all'art. 1 bis<sup>4</sup>:

- <u>Inquinamento luminoso:</u> ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori della aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte.
- <u>Inquinamento ottico o luce intrusiva</u>: ogni forma di irradiazione artificiale, diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione.



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 1 bis, I.r. 17 del 2000.

### E all'art. 45 specifica i compiti dei Comuni;

### 1. Comuni:

- a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2007<sup>6</sup> dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis:
- b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell'illuminazione;
- c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi;
- d) rilasciano, con decreto del sindaco, l'autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all'articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell'opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l'impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato;
- e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell'autorizzazione sindacale;
- f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l'applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza;
- g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica;
- h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo.
- Il "Regolamento integrativo ai criteri della I.r. 17/00 e relativo regolamento di attuazione" e le relative modificazioni grazie anche alla I.r. n. 5 del 2007<sup>8</sup> da ai comuni i seguenti compiti:

### Articolo 3 (Nuovi impianti)9

Tutti i nuovi impianti d'illuminazione pubblici e privati devono rispettare le indicazioni espressi dalla legge Regione Lombardia n.17 del 27 Marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inguinamento luminoso" e dal relativo regolamento d'attuazione;

### Articolo 4 (Impianti preesistenti)10

L'adeguamento degli impianti oltre a rispettare i dettami dell'articolo 2 del presente regolamento, deve essere tale favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le potenze installate.

### Comma 7 Articolo 6 della I.r. 17/00 e successive modifiche. 11

Per gli impianti comunali e provinciali esistenti, esterni alle fasce di protezione degli osservatori, per i quali sia possibile la messa a norma mediante la sola modificazione dell'inclinazione, l'adeguamento deve essere effettuato entro il termine



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Art. 1 bis, l.r. 17 del 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 6 l.r. 5 del 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001 "Criteri di applicazione della L.R. n. 17 del 27/03/01"

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Legge Regionale 27 Febbraio 2007 n° 5

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

<sup>10</sup> Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Legge Regionale 27 Febbraio 2007 n° 5

perentorio del 31 Dicembre 2008. Fino alla predetta data sono consentite anche modifiche di inclinazione parziali, nei limiti delle possibilità di intervento sui singoli punti luce senza compromettere le prestazioni illuminotecniche originarie.

<u>Comma 1 Articolo 9 della I.r. 17/00 e successive modifiche.<sup>12</sup> (Disposizioni relative alle zone tutelate) -Articolo 9 (Disposizioni relative alle zone tutelate)<sup>13</sup></u>

- 1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2007; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all'adeguamento degli impianti con l'impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.
- 2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 1, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.

. . .

- 4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonchè di vetri di protezione trasparenti. E' concessa deroga, secondo specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o che vengano spente normalmente entro le ore 20:00 nel periodo di ora solare e entro le ore 22:00 nel periodo di ora legale, per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno deve essere spente entro le ore 23:00 ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora solare.
- 5. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

### Articolo 5 (Criteri integrativi)14

L'incremento annuale del flusso luminoso installato nel Comune per illuminazione esterna notturna pubblica e privata non può superare un tetto massimo del 2% annuo [per comuni superiori a 10.000 abitanti].

L'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna nel territorio comunale non puo superare l'1.5% annuo.

Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore artistico è assolutamente vietato illuminare dal basso verso l'alto e vige l'obbligo di spegnimento alle ore 24.00. Nel caso di illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non può superare 1 cd/m2.

Nell' illuminazione stradale e di grandi aree e fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che possano permettere l' ingresso nelle case di luce intrusiva. L'illuminamento di aree di proprietà privata, inclusi l' interno delle case e giardini, non può superare 0.1 lux, salvo diverso accordo con i proprietari delle stesse.

Tutte le insegne luminose commerciali dovranno essere spente entro la mezzanotte con esclusione delle insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna. Le insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon; quelle illuminate da faretti, anche se facenti parte dell'insegna stessa devono emettere 0.49 cd/klm a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna) non devono inviare verso l'alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente alla chiusura dell'esercizio.



Pag. 18 a

178

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Legge Regionale 27 Febbraio 2007 n° 5

<sup>13</sup> Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

Nei Parchi Naturali del territorio comunale, ed in un raggio di 1 km degli osservatori astronomici il limite di 0cd/klm a 90 gradi ed oltre stabilito dalla LR17/00 e dal regolamento di attuazione, è sostituito dal limite di 0.49 cd/klm ad 80 gradi ed oltre.

Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o le associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso.

### Articolo 6 (Concessioni edilizie)15

1. I regolamenti edilizi comunali in materia di illuminazione devono essere aggiornati con le indicazioni del presente. regolamento; 2. Il Comune in sede di approvazione delle Concessioni edilizie e/o Autorizzazioni dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di illuminazione con gli stessi. 3. Tutti i capitolati relativi all' 'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.

### Articolo 7 (Applicazione)<sup>16</sup>

1. Per la migliore e più razionale limitazione della inquinamento luminoso il Comune potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita dalle associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso

. . .

3. Il controllo dell'applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di Polizia Municipale che potrà avvalersi, per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, della consulenza gratuita degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle loro segnalazioni. 5. Entro un mese dall' 'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

### Articolo 8 (Sanzioni)17

1. Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre, qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito del Comando di polizia municipale, nella sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 1200, e comunque nell'obbligo di adeguare o sostituire i suddetti impianti. 2. Si applica la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1200 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di consulenza, e vengano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari. 3. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.



Figura 3. Inquinamento luminoso nel Mondo.

L'illuminazione esterna di qualsiasi tipo è quindi la causa dell'inquinamento luminoso che oltre a provocare un danno estetico con la perdita della possibilità di vedere il cielo stellato, determina un notevole danno culturale; le nuove



<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Delibera della Giunta Regionale n. 7/6162 del 20/09/2001

generazioni stanno perdendo il contatto con ciò che la natura offre loro, lasciandosi sfuggire una spinta all'approfondimento delle scienze naturali.

Danni notevoli si riscontrano anche nell'ambiente naturale. È stato infatti dimostrato che l'eccessiva illuminazione comporta alterazioni alla fotosintesi clorofilliana e ai ritmi circadiani e al fotoperiodo nelle piante e negli animali. Sono state documentate anche difficoltà di orientamento per alcuni uccelli migratori e alcune specie di insetti, che in alcuni casi arriva a provocare la morte dei soggetti per spossatezza o per collisione con edifici illuminati.

L'inquinamento luminoso, inoltre, provoca mutamenti nelle abitudini di alimentazione, caccia, riproduzione di praticamente tutta la fauna notturna o che svolge una parte importante delle sue attività di notte. Molte specie di falene stanno sparendo dalla nostra penisola anche a causa dell'inquinamento luminoso.

Sebbene possano sembrare esempi di poca importanza, questi ultimi due hanno ripercussioni ben più ampie, andando a interrompere la catena alimentare (livelli trofici) ed avendo effetti negativi sull'ecologia delle popolazioni.

Non sono da trascurare anche le ripercussioni sulla salute umana. Numerosi studi della fisiologia evidenziano fenomeni di miopie, alterazioni dell'umore, a causa di una non controllata e continua esposizione alla luce artificiale. I più recenti studi in materia hanno dimostrato come una mancata successione di periodi di buio e di luce provocano un'evidente alterazione nella produzione di melatonina nell'uomo e diverse patologie tumorali a cui si può essere più soggetti ed esposti.

È nata quindi l'esigenza di un nuovo strumento di pianificazione per l'illuminazione pubblica, in grado di integrarsi anche con gli altri strumenti di piano, in armonia con le scelte urbanistiche che non sempre vengono considerate nella loro complessità e articolazione per la progettazione di impianti di illuminazione. Il "Piano della Luce" ha, quindi, lo scopo di ottimizzare gli interventi presenti e futuri, evitando lo spreco di risorse.

Oltre ad esplicitare i compiti di Regione, Province e Comuni, il PRCI prevede la redazione di un "Progetto illuminotecnico", redatto da un professionista, per tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Comune. Oltre ai requisiti per gli adeguamenti degli impianti di illuminazione esterna esistenti, vengono stabiliti i criteri per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sia pubblici che privati.

Il piano, quindi, ha l'obiettivo di contenere l'inquinamento luminoso, dotando il territorio comunale di tecniche e tipologie di intervento in grado di fornire scenari notturni funzionali, suggestivi e confortevoli. Il PRCI costituisce un insieme di disposizioni tecniche destinate a regolamentare gli interventi d'illuminazione, volti anche al miglioramento per un'ottimale gestione degli impianti nel lungo periodo.

Il Piano, infine, costituisce una guida per un ottimale utilizzo dell'illuminazione pubblica, anche in grado di valorizzare gli ambienti urbani, al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, segno di un cattivo uso dell'energia, dello spreco di risorse e soprattutto responsabile di un significativo impatto negativo sull'ambiente.



### 1.2. Finalità dei piani d'illuminazione

La realizzazione di un piano d'illuminazione ha la funzione di fotografare la situazione territoriale attuale e di organizzare e ottimizzare in modo organico i futuri interventi d'illuminazione artificiale sia pubblica che privata, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali.

Il piano si presenta con una duplice valenza, tecnica ed economica, pianificando gli interventi d'illuminazione, l'aggiornamento e la loro manutenzione, programmando ex ante gli interventi e gestendo i costi evitando in tal modo sprechi energetici.

Altro obiettivo del PRCI è quello di elaborare scelte in grado di valorizzare e tutelare il territorio e la sua immagine nonché rispondere alle esigenze delle città odierne.

Le finalità del piano sono riportate di seguito:

- Ridurre sul territorio l'inquinamento luminoso, i relativi problemi legati all'invasività della luce e i consumi energetici da esso derivanti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di apparecchi conformi ed altri non conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento esplicitati dalla legge regionale.

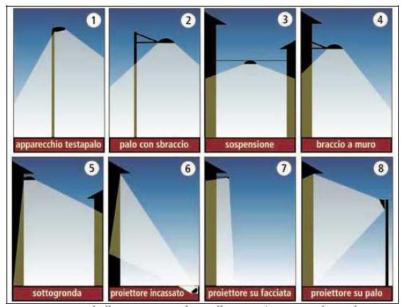
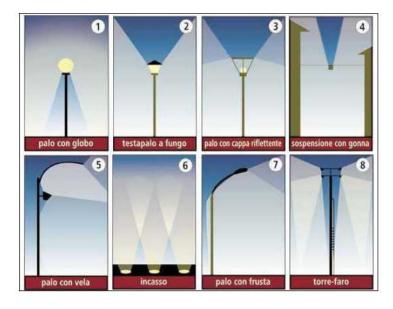


Figura 4. Sopra, esempi di impianti di illuminazione conformi alle disposizioni della nuova legge regionale veneta.







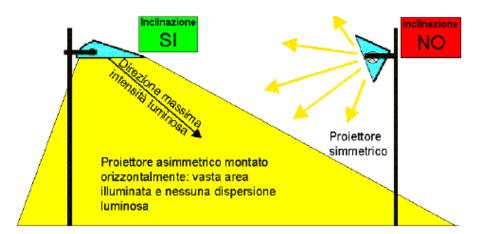


Figura 5. Sopra, esempi di impianti di illuminazione non conformi alle disposizioni della nuova legge regionale veneta in quanto il fascio luminoso si disperde verso il cielo stellato.

Le altre finalità (non secondarie) del PRCI sono:

- Aumentare la sicurezza stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere, riducendo i fenomeni di abbagliamento e distrazioni che possono generare pericoli per il traffico ed i pedoni (nel rispetto del Codice della Strada e delle norme UNI);
- Ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo che, da ricerche condotte negli Stati Uniti, tende ad aumentare laddove s'illumina in modo disomogeneo creando zone di penombra nelle immediate vicinanze ad aree sovra illuminate, garantendo così una maggiore sicurezza fisica e psicologica dei cittadini;
- Favorire le attività serali e ricreative con un consequente miglioramento della qualità della vita;
- Accrescere e migliorare la fruibilità degli spazi urbani disponibili;




Pag. 22 a 178

- Migliorare l'illuminazione delle opere architettoniche valorizzando tra loro bellezza anche attraverso un'opportuna scelta cromatica, delle intensità e del tipo di illuminazione evitando inutili e dannose dispersioni della luce nelle aree circostanti e verso il cielo e senza creare contrasti stucchevoli con l'ambiente circostante;
- Integrare gli impianti di illuminazione con l'ambiente che li circonda, sia diurno che notturno;
- Realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l'utilizzo di corpi illuminanti full cut-off, di lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso favorendo il risparmio energetico;
- Ottimizzare gli oneri di gestione e di manutenzione in relazione alle tipologie d'impianto;
- Tutelare nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l'attività di ricerca scientifica e divulgativa;
- Conservare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette urbane ed extraurbane;
- Preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, patrimonio culturale primario;
- Incentivare il risparmio energetico, il miglioramento dell'efficienza globale d'impianto mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi d'illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento, in rapporto alle scelte adottate.

La prossima immagine illustra le rese dei corpi illuminanti e quindi gli obiettivi da raggiungere ove si preveda la sostituzione dell'illuminazione.

Inoltre, con l'adozione di un tale strumento di programmazione, conseguiranno anche vantaggi economici derivanti dalla razionalizzazione e dal coordinamento degli interventi che si susseguiranno nel tempo, evitando così sprechi e sovrapposizioni nella realizzazione di opere parziali.

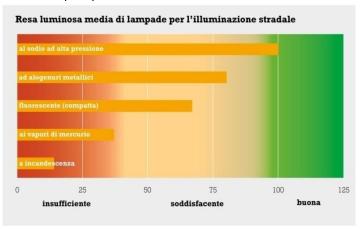


Lampada	Durata di vita	Adatta per
al sodio ad alta pressione	++++	strade, piazze
ad alogenuri metallici	++	strade, piazze
fluorescente (compatta)	+++	percorsi pedonali, sottopassaggi
ai vapori di mercurio	+++	_
a incandescenza	+	×—-

Figura 6. Resa luminosa e caratteristiche delle lampade installate nelle strade Italiane.



## Pag. **24** a **178**

### 1.3. Esempi di inquinamento luminoso

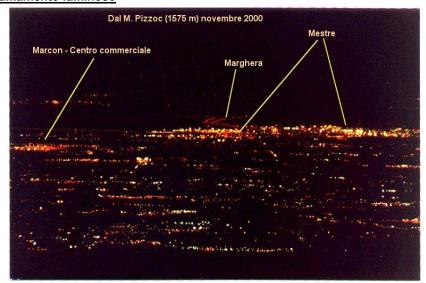

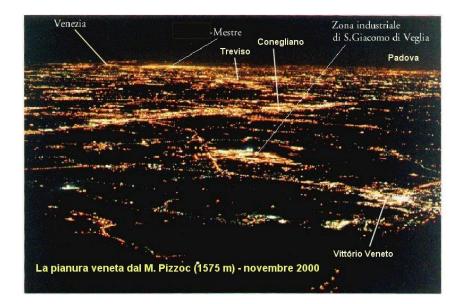




Figura 7. Esempi di inquinamento luminoso in Veneto (fonte: www.venetostellato.it).

### 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO

### 2.1. Introduzione

La I.r. 17/00 individua all'interno del territorio regionale gli Osservatori Astronomici suddivisi per grado di importanza in base ai quali sono state perimetrate le zone di rispetto particolarmente sensibili all'inquinamento luminoso.

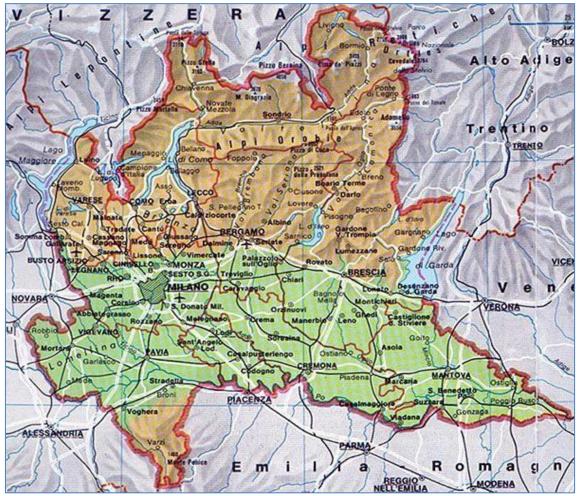


Figura 8. Carta Geografica Regione Lombardia.

### L'Art 5<sup>18</sup> della I.r. 17 del 2000 ha previsto che:

- 4. La Giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica. 5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall'osservatorio considerato, vengono definite come segue:
- a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale;
- b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale;
- c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale.

Articolo 10 (Elenco degli osservatori<sup>19</sup>)

1. Gli osservatori astronomici, astrofisici professionali da tutelare: Osservatorio astronomico di Merate (LC) Pag. **25** a **178** 



<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. 5, I.r. 17 del 2000

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Art. 10, I.r. 17 del 2000

178

### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

2. Gli osservatori astronomici non professionali di grande rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale da tutelare sono:

Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)

Osservatorio astronomico G.V. Schiaparelli di Campo dei Fiori (VA)

Osservatorio astronomico di Sormano (CO)

3. Gli osservatori astronomici, astrofisici non professionali di rilevanza provinciale che svolgono attività scientifica e/o divulgazione da tutelare sono:

Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG)

Osservatorio Astronomico "Presolana" di Castione della Presolana (BG)

Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG)

Civica Specola Cidnea di Brescia (BS) Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)

Osservatorio di Cima Rest - Masaga (BS)

Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)

Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)

Osservatorio Astronomico provinciale del Lodigiano (LO)

Osservatorio sociale "A. Grosso" di Brugherio (MI)

Osservatorio Città di Legnano (MI)

Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)

Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO)

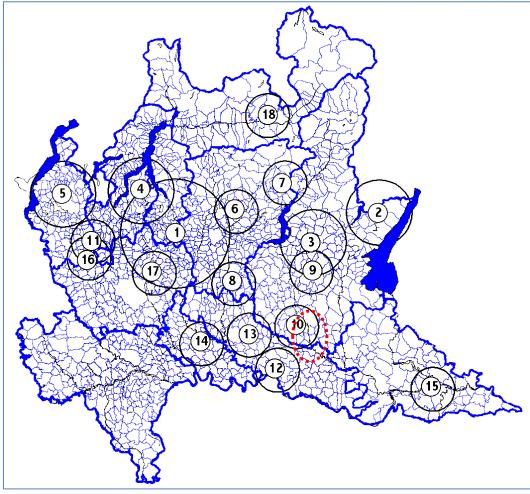


Figura 9. Distribuzione Osservatori Regione Lombardia.



Elenco numerato degli osservatori numerati per la localizzazione nella cartografia:

- 1. Osservatorio astronomico di Merate (LC)
- 2.Osservatorio di Cima Rest Masaga (BS)
- 3. Osservatorio astronomico Serafino Zani di Lumezzane (BS)
- 4. Osservatorio astronomico di Sormano (CO)
- 5. Osservatorio astronomico G.V. Schiaparelli di Campo dei Fiori (VA)
- 6.Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico (BG)
- 7.Osservatorio Astronomico "Presolana" di Castione della Presolana (BG)
- 8. Osservatorio Astronomico Sharru di Covo (BG)
- 9. Civica Specola Cidnea di Brescia (BS)
- 10. Osservatorio privato di Bassano Bresciano (BS)
- 11. New Millenium Observatory of Mozzate (CO)
- 12. Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili Cremonesi di Cremona (CR)
- 13. Osservatorio Pubblico di Soresina (CR)
- 14. Osservatorio Astronomico provinciale del Lodigiano (LO)
- 15. Osservatorio Astronomico Pubblico di Gorgo San Benedetto Po (MN)
- 16.Osservatorio Città di Legnano (MI)
- 17. Osservatorio sociale "A. Grosso" di Brugherio (MI)
- 18. Osservatorio Pubblico Giuseppe Piazzi di Ponte in Valtellina (SO)

Prima di inoltrarci nell'inquadramento territoriale generale, dal punto di vista normativo sulla illuminazione regionale, come si nota nella cartografia, il comune di Milzano (BS) rientra nell'elenco delle fasce di rispetto dell'Osservatorio Privato di Bassano Bresciano (BS) con raggio di 10 Km.

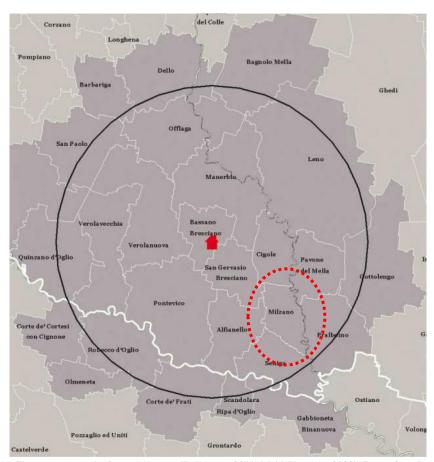


Figura 10. Elenco osservatori e fasce di rispetto (Delibera n. 2611 del 11 Dicembre 2000). Fonte: CIELOBUIO, 2006.

### 2.2. Gli ambiti di paesaggio: elementi naturali e antropici che caratterizzano l'area

Per descrivere in maniera mirata il contesto territoriale di Milzano si è deciso di partire con l'analisi dei 'Paesaggi Lombardi' del Piano Paesaggistico Osservatorio Paesaggi Lombardi.<sup>20</sup>

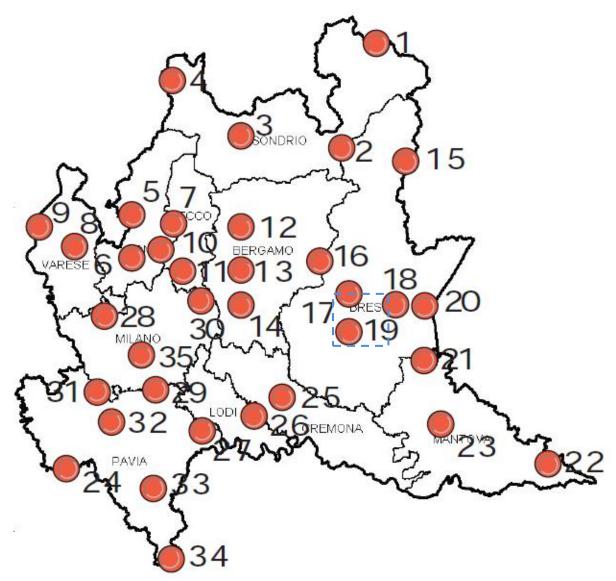


Figura 11. Regione Lombardia con individuazione dei paesaggi lombardi ed evidenziazione dell'area del Comune di Milzano. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010.

Milzano, comune posto nella parte centro-meridionale della provincia di Brescia, appartiene al paesaggio n°19 denominato Paesaggio della Pianura asciutta Bassa Bresciana.

La morfologia della pianura deriva dalle deposizioni alluvionali di origine glaciale, la quale tende a modificarsi da materiali grossolani e pesanti sino a fini e sabbiosi scendendo da nord a sud. All'interno della morfologia padana tipica, si dispongono a raggiera varie strade partendo da Brescia che vanno a diffondere le aree industriali, all'interno di un paesaggio tipicamente agricolo.

178

Pag. 28 a



<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cfr. REGIONE LOMBARDIA, 2010.

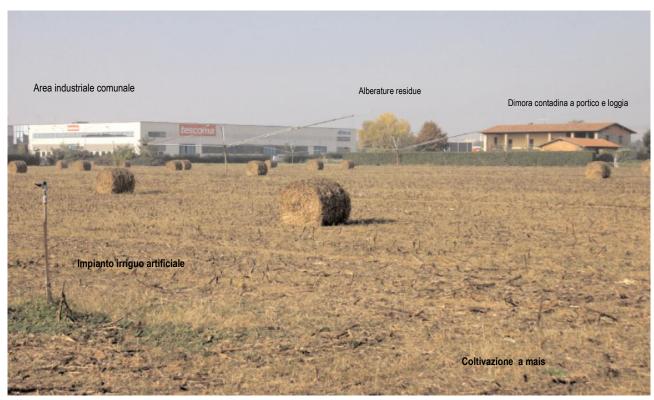


Figura 12. Tipico paesaggio agricolo bresciano misto ad area industriale. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010.

Una nota dolente di questo ambito di paesaggio è l'elevata attività estrattiva di cava sviluppatasi in corrispondenza degli anni '60 e '70, a seguito del boom edilizio economico. Mentre nei comuni presenti nella fascia intorno a Brescia si nota una forte connotazione agricola, innestata ad ogni modo dall'utilizzo di moderne macchine agricole. Tale unitarietà dei paesaggi deriva dalla matrice centuriata romana, che definisce il carattere predominante di quest'area. Rispetto agli insediamenti vi è un tipico sviluppo a corte, a seguito dello sviluppo di presidi difensivi o della realizzazione di residenze nobiliari. La distribuzione dei centri abitati è uniforme e costituita da grossi centri abitati polarizzanti i territori agricoli circostanti. L'elemento che movimenta la monotonia della pianura è ad ogni modo l'acqua che a seguito delle deposizioni glaciali ha evidenziato sbalzi di decine di metri. L'acqua ad ogni modo viene utilizzata mediante irrigazione meccanica: canali, rogge, seriole e navigli sono infatti gli elementi tipici di questi spazi.



Figura 13. Attività estrattiva in attività nei pressi di Travagliato. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010.

Figura 14. Allevamenti suinicoli all'interno della Bassa Bresciana. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010.



Figura 15. Cascinello e mulino nei pressi di Barbariga. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010.



Figura 16. Conservazione paesaggio agrario tradizionale. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010.

Pag. **30** a **178** 

### Inquadramento climatico

Il territorio è collocato nella zona della pianura interna padana, in cui è presente un graduale passaggio da condizioni climatiche di tipo pedecollinare a condizioni di tipo padano. Si registra un aumento di formazioni nebbiose, un'attenuazione della ventosità con aumento delle calme anemologiche. L'atmosfera è caratterizzata da condizioni di stabilità e, nella stagione invernale, in cui si ha un intenso raffreddamento del suolo dovuto all'irraggiamento notturno, si può instaurare una condizione di inversione termica persistente, anche durante l'intero arco della giornata.

### 2.4 Temperatura e precipitazioni

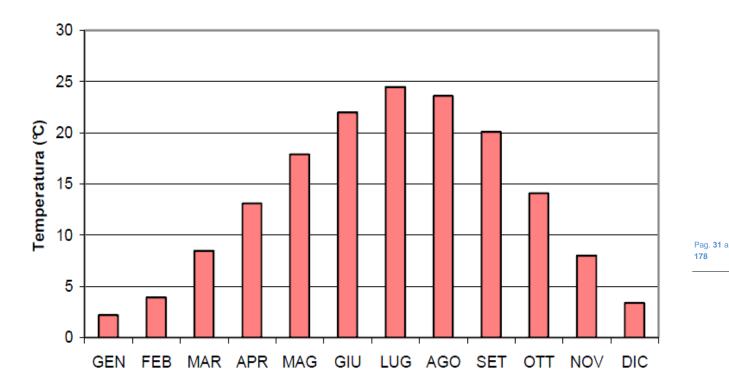


Figura 17. Temperature medie mensili, anni 1948 - 1997 (fonte: Osservatorio "La Specola" di Mantova, Piano di Gestione della ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po e Ostiglia").

Il trend, con un andamento abbastanza regolare, presenta come valore medio della temperatura un massimo in luglio pari a 24,5°C ed un minimo a gennaio pari a 2,2°C. La temperatura media annua è pari a 13,4°C.


Si nota una marcata escursione termica stagionale con inverni freddi ed estati calde ed identificano quest'area di pianura nelle condizioni climatiche di tipo temperato subcontinentale.

Inoltre sono disponibili anche i dati termometrici relativi alla stazione di Viadana (stazione limitrofa al comune di Dosolo) per il periodo 1961 - 1990. In base alla media trentennale, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +1,3°C; quella del mese più caldo, luglio, è di +23,1°C.

178

VIADANA	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno
Temp. max. media (℃)	4.9	8.5	14.2	19.0	22.5	26.8	28.9	28.4	24.5	18.1	11.5	6.4	17.8
Temp. min. media (℃)	-2.3	-0.9	3.6	7.3	11.2	15.1	17.3	16.9	13.5	8.5	4.1	0.2	7.8

**Figura 18.** Temperature mensili stazione di Viadana, periodo 1961 - 1990 (fonte: Osservatorio "La Specola" di Mantova, Piano di Gestione della ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po e Ostiglia").

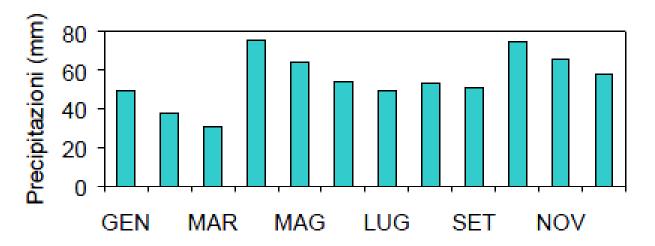

**Figura 19.** Pioggia media mensile, in mm, periodo 1948 – 1997 (fonte: Osservatorio "La Specola" di Mantova Piano di Gestione della ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po e Ostiglia").

I mesi autunnali presentano i valori più elevati di precipitazione, con una media stagionale pari a 190,5 mm. L'umidità relativa risultata abbastanza elevata sia in estate che in inverno, ha un valore medio del 70%.

Le informazioni sono desunte dall'analisi del Piano di Gestione della ZPS "Viadana, Portiolo San Benedetto Po e Ostiglia".

Queste considerazioni saranno utili al fine di redigere il progetto illuminotecnico tarato sulle caratteristiche climatiche del territorio con particolare attenzione alle nebbie che possono limitare la visibilità stradale.

Pag. **32** a

### 2.5 Caratteristiche generali del territorio comunale

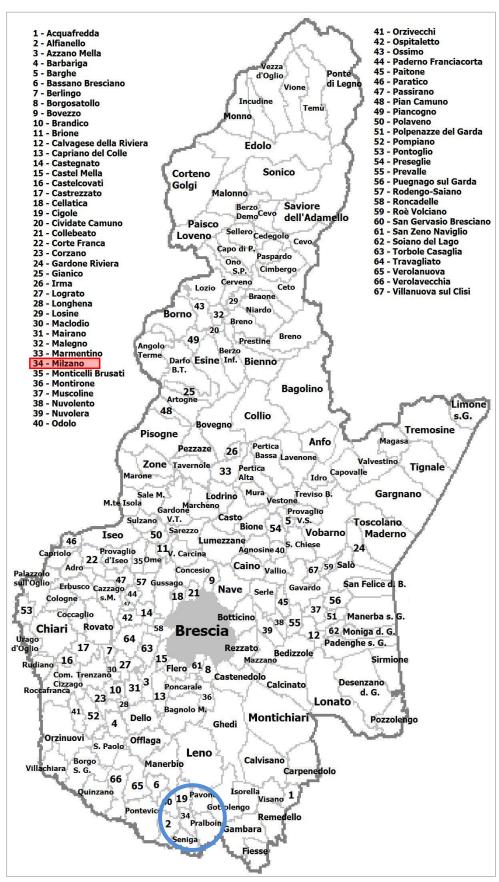


Figura 20. Carta geografica della Provincia di Brescia in cui è stato evidenziato il comune di Milzano.

### **COMUNE DI MILZANO (BS)**



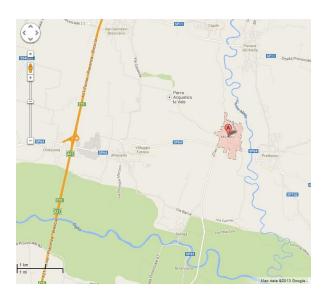


Figura 21. Stemma comunale di Milzano.

Figura 22. Comuni confinanti con Milzano. Fonte: GOOGLE MAPS.

Il comune di Milzano presenta una popolazione di 1.787 abitanti al 31 dicembre 2012<sup>21</sup>. Confina invece con i comuni Alfianello, Cigole, Pavone del Mella, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga.



Figura 23. Foto del Municipio di Milzano. Fonte: GOOGLE EARTH.





<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Istat, demo.istat.it



Figura 24. Estratto del Piano Regolatore Generale del Comune di Milzano. Comune di Milzano, s.d.

Rispetto alla rete infrastrutturale Milzano si trova vicino all'autostradale A21 tra Brescia e Cremona, oltre che alla rete ferroviaria.

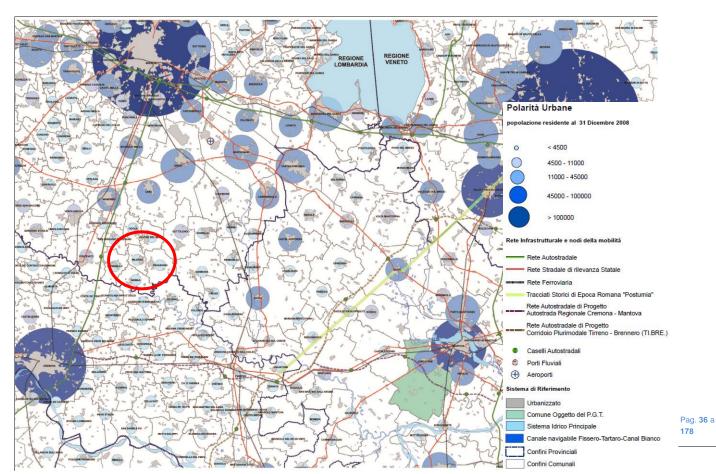


Figura 25. Inquadramento delle rete infrastrutturale nella Provincia di Brescia. Fonte: COMUNE DI CURTATONE, 2010

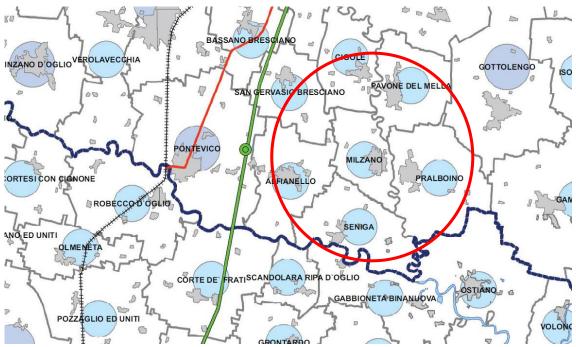


Figura 26. Inquadramento delle rete infrastrutturale nei pressi di Milzano. Fonte: COMUNE DI CURTATONE, 2010

#### 2.6 Breve evoluzione storica dell'insediamento

Alcune informazioni relative all'evoluzione storica dell'insediamento di Milzano sono state rilevate dal sito del comune:

« I luoghi della Bassa Bresciana videro la presenza dell'uomo dopo il 3000 a.C. proprio nel momento in cui l'uso della pietra cedeva il passo al bronzo. Questi luoghi continuarono ad essere abitati, salvo lievi spostamenti dovuti a inondazioni.

Milzano trova la propria origine esattamente in questo periodo ed è quindi uno dei paesi più antichi della Bassa Bresciana. Oggi sappiamo con esattezza che era un villaggio gallico e ciò è documentato dai reperti ritrovati ed esposti in varie manifestazioni. Il nome stesso risale alla lingua di quel popolo celtico. Per la difesa del loro territorio i Galli costruivano delle fortificazioni chiamate Char che si pronuncia con un suono dolce e le edificavano soprattutto nelle vicinanze dei fiumi.

Milzano che si trovava nei pressi di un importante nodo stradale e di un guado del Mella, deriva da questa remota origine gallica il nome Milcha; più tardi latinizzato in Militianum. Terminato il periodo romano la storia del paese è avvolta in alcuni secoli di completa oscurità. Riemerge nell'VII secolo come proprietà della Pieve di Comella, del Priorato di Muratica ed infine del Monastero benedettino di Leno.

Tra il IX ed il X secolo si impossessa di Milzano la famiglia Gambara già insediata a Gambara e Pralboino. I passaggi di proprietà sono numerosissimi ed il territorio milzanese è di frequente oggetto di scambio tra i signori del tempo. Gli unici atti che ci danno notizie di Milzano prima del XVII secolo riguardano l'antica chiesa che sorgeva sulle sponde del fiume Mella e che fu poi distrutta varie volte dallo straripamento del fiume. Dopo il 1630 venne abbattuta poiché in pessime condizioni ed insufficiente a contenere la popolazione ed anche per il fatto che dopo l'inondazione catastrofica del 1549 il paese fu ricostruito verso la parte più alta per sfuggire alle inondazioni del Mella. Sulle fondamenta dell'antica chiesa fu edificata una piccola cappella attorno alla quale furono sepolti tutti i morti della terribile peste del 1630 che ridusse gli abitanti da 1.060 a 460. Sappiamo che la nuova parrocchiale chiamata a sostituire la vecchia chiesa di S. Andrea fu iniziata nel 1606 e completata prima del 1617. Il progettista è un certo Gian Antonio Avanzi, mastro costruttore molto noto ed affermato nella Bassa Bresciana. Nel frattempo i grandi proprietari che si contendono tutto il territorio di Milzano sono i Lovellongo, i Sala, i Fossati, oltre naturalmente ai Gambara che rappresentano la famiglia dominante. Milzano è il classico esempio di paese rurale, acquistato e sfruttato dai grandi capitalisti che abitavano in città e che qui costruivano solo residenze per le vacanze estive o per i periodi della caccia.

I primi atti dei Comune risalgono alla seconda metà del XVIII secolo quando la proprietà Gambara con l'avvento di Alemanno comincia a vendere molti terreni. A partire dalla seconda metà dei XVIII secolo abbiamo finalmente notizie più "concrete" sul Comune e sul suo funzionamento, certamente preesistente a questo periodo come appare da numerose relazioni vescovili, ma solo citato occasionalmente. Appaiono per la prima volta le congregazioni religiose, le attività assistenziali quali il Monte di Pietà e l'istituzione delle scuole per l'insegnamento ai ragazzi fino al dodici anni. Con un notevole ritardo rispetto ad altri, Milzano si porta al livello dei paesi vicini sul piano dell'organizzazione civile. Nelle tenebre della sua storia escono tuttavia alcune luci di notevole importanza che lo mettono in concorrenza con altre località più fortunate: si tratta di costruzioni rurali e di abitazioni padronali tra le più significative della Bassa Bresciana. Purtroppo è andato distrutto il Castello, sorto ancora prima del X secolo e del quale conserviamo solo la pianta, ma resistono all'usura dei tempo, anche se male conservate, alcune abitazioni, autentici gioielli dell'architettura della Bassa Bresciana.

La storia di Milzano evidenzia poi per alcuni secoli un notevole appiattimento poiché gestita unicamente da alcuni grossi proprietari che non conducono direttamente i terreni ad eccezione dei Sala e dei Fossati, ma che sfruttano l'istinto di sopravvivenza dei pochi residenti. Verso la fine del XVIII secolo, poco prima dell'invasione napoleonica, Milzano possedeva solo quattro aziende, di scarsa produttività poiché esposte alla siccità o allo straripamento del Mella, come dimostra una relazione dell'ispettore veneto Zonin nel 1783. Ogni azienda oltre alla casa padronale aveva le misere e malsane abitazioni dei contadini, un'enorme aia, alcuni barchessali, stalle basse ed umide, scarsamente aerate, destinate anche al riposo notturno del personale pagato a giornata.



Solo con la grande bonifica della seconda metà del XIX secolo si assiste ad un netto miglioramento nella tecnica della conduzione dei campi e nella situazione igienico sanitaria degli abitanti. In seguito a questa riforma l'economia di Milzano assume una dimensione completamente nuova e l'aspetto demografico del paese fa un notevole passo avanti come si può constatare mettendo a confronto le relazioni vescovili nell'inizio del XIX secolo che parlano di 600 abitanti con i censimenti della fine del secolo che rilevano un numero di residenti in certi casi superiore ai mille abitanti. Durante il periodo napoleonico a causa della sua scarsità demografica Milzano era stato addirittura aggregato ad Alfianello, in un carosello di spostamenti al quale fu abituato nel corso della sua storia molto antica.

Nel 1880 non è più la dimora soprattutto dei ricchi proprietari, che qui amavano passare le vacanze estive in attesa di raccogliere i frutti della terra lavorata dai loro coloni. La terra coltivabile aumenta in superficie, si costruiscono cascine, nascono nuove aziende agricole condotte dai proprietari o dagli affittuali che risiedono stabilmente sul posto della produzione. Assume quindi l'aspetto di un paese agricolo che avanza con tutti i problemi connessi alla rivoluzione sociale e culturale."

Nel 1928 1 Agosto, venne aggregato al Comune di Pralboino e restò frazione per 20 anni.

Nel 1948 comincia la vera storia di questo giovane Comune. (Tratto da: Due fiumi una storia; del Prof. Paolo Pietta)»<sup>22</sup>

Pag. **38** a

RELAZIONE DI PROGETTO Revisione del 15/09/2014



\_\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> COMUNE DI MILZANO, www.comune.milzano.bs.it

## 2.5. Evoluzione storica dell'illuminazione sul territorio comunale

L'illuminazione pubblica in Italia coincide all'inizio, e anche oggi in gran parte, con l'illuminazione stradale, e nasce con l'ingrandirsi delle città e il diffondersi della criminalità, che ovviamente era grandemente favorita dalle tenebre. L'illuminazione "di massa" ha iniziato a svilupparsi nelle città a partire dagli anni '30, quando le lampade ad incandescenza e il sistema di elettrificazione erano maturi e ben sviluppati.

A Milzano invece l'illuminazione pubblica si è sviluppata in maniera determinante a partire dagli anni '60 quando iniziarono ad essere illuminate la vie principali di collegamento, le piazze e gli edifici pubblici. Va sottolineato che non risultano cartografie, foto o documenti che riportino o descrivano lo sviluppo dell'illuminazione pubblica comunale. Sicuramente, anche a detta dei tecnici comunali, l'illuminazione, oltre alle caratteristiche dette in precedenza, ha seguito anche lo sviluppo dell'edificato "rincorrendo" le nuove strade e vie che venivano realizzate. Nel caso dei comuni Lombardi, inoltre, l'estensione della pubblica illuminazione ha seguito pari passo l'espansione residenziale e produttiva. L'aumento del territorio urbanizzato ha determinato la necessità di illuminare nuove parti di territorio. A causa della mancanza, nella maggior parte dei casi, di un disegno urbanistico ben preciso nel pianificare l'espansione dell'edificato, l'illuminazione pubblica non presenta un'organizzazione spaziale ben definita.

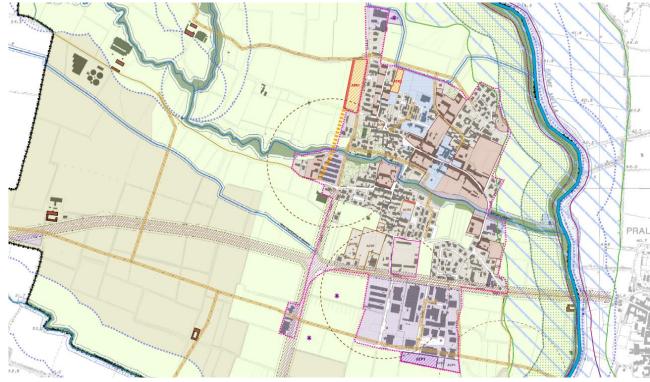


Figura 27. Estratto di Piano Regolatore Generale del Comune di Milzano. Fonte: COMUNE DI MILZANO, s.d.

Pag. **39** a



## 2.5.1 Centro abitato

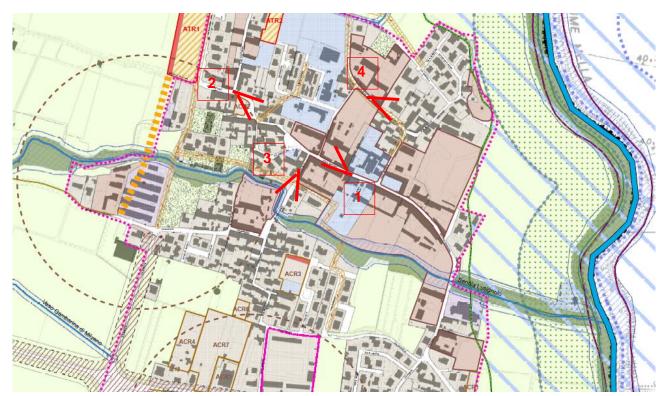


Figura 28. Centro abitato di Milzano estratto dal Piano Regolatore Generale di Milzano, con evidenziazione dei punti in cui sono stati rilevati esempi di illuminazione pubblica Fonte: COMUNE DI MILZANO, s.d.

Come è stato specificato anche in precedenza, lo sviluppo della pubblica illuminazione del comune di Milzano ha seguito, o meglio inseguito, lo sviluppo edificatorio sia residenziale che produttivo. Nel capoluogo comunale, l'illuminazione degli spazi esterni è iniziata presumibilmente a partire dagli anni '60 del secolo scorso, quando cominciarono a essere illuminate le principali vie di collegamento, le piazze e gli edifici pubblici. Sicuramente l'illuminazione ha seguito anche lo sviluppo dell'edificato "rincorrendo" le nuove strade e vie che venivano realizzate. L'incremento della popolazione nel capoluogo è stato, soprattutto negli ultimi anni, lieve ma costante, determinando il parallelo aumento dei punti luce.

Pag. **40** a



Figura 29. Centro di Milzano con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguato posizionamento del corpo lampada che in questo caso risulta sporgente. Fonte: GOOGLE MAPS.



**Figura 30.** Centro di Milzano con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguato posizionamento del corpo lampada che in questo caso risulta sporgente. Fonte: GOOGLE MAPS.



Pag. **41** a **178** 


Figura 31. Centro Milzano con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguato posizionamento del corpo lampada che in questo caso risulta sporgente. Fonte: GOOGLE MAPS.



**Figura 32.** Centro Milzano con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguata inclinazione del supporto della lampada oltre i 90 °C. Fonte: GOOGLE MAPS.

Pag. **42** a **178** 

## 2.5.2 Zona produttiva

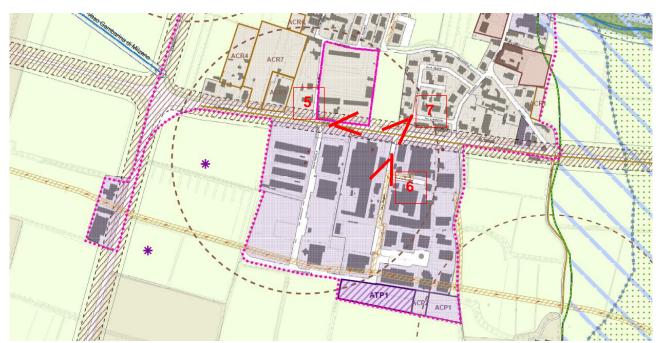

**Figura 33.** Zona industriale principale a Sud di Milzano, con evidenziazione dei punti in cui sono stati rilevati esempi di illuminazione pubblica/privata. Fonte: estratto dal PRG del Comune di Milzano.

L'illuminazione della zona produttiva di Milzano non è odierna, infatti presenta spesso elementi fuori norma. Il tessuto produttivo si sviluppa in particolar modo nell'area sud dell'ambito comunale.



Figura 34. Zona industriale di Milzano con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguata inclinazione del supporto della lampada oltre i 90 °C, che provoca il rischio di abbagliamento degli utenti, associata ad illuminazione conforme. Fonte: GOOGLE MAPS.



Pag. **43** a **178** 

Figura 35. Zona industriale di Milzanoo con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguata inclinazione del supporto della lampada oltre i 90°C, che provoca il rischio di abbagliamento degli utenti. Fonte: Google Maps.



**Figura 36.** Zona industriale di Milzanoo con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguata inclinazione del supporto della lampada oltre i 90°C, che provoca il rischio di abbagliamento degli utenti. Fonte: Google Maps.



Pag. 44 a

#### 2.6. Aree omogenee

Il territorio del Comune di Milzano è stato suddiviso in aree omogenee, al fine di osservare le diverse tipologie di usi del suolo attualmente presenti a livello territoriale. Tale suddivisione riguarda principalmente le superfici urbanizzate, in quanto l'obiettivo della suddivisione sta nell'analizzare il territorio in virtù della tipologia di illuminazione che si vuole dare ad ogni zona. Quindi, oltre che alla categoria della strada e ai suoi requisiti minimi di illuminazione richiesti, con questa analisi si mettono le basi per trovare una tipologia di illuminazione atta a valorizzare l'ambiente costruito, a renderlo più sicuro e accessibile e a differenziarlo per far percepire all'utilizzatore la destinazione della zona.

Le zone considerate a livello comunale sono quindi: il centro storico, le aree residenziali, le zone a servizi (sia pubblici che privati) e le aree produttive. Le aree non perimetrale invece fanno parte del territorio extra-urbano attualmente utilizzato per lo più per lo svolgimento dell'attività agricola.

La perimetrazione delle diverse zone del Comune di Milzano è essenziale per capire se l'illuminazione attualmente presente è idonea rispetto alle funzioni presenti. Allo stesso modo, la suddivisione in zone potrebbe essere utile nel procedere alla diversificazione dell'illuminazione degli spazi esterni (per esempio, per il centro storico una tonalità luminosa più calda rispetto alle zone industriali).

## **Centro storico**

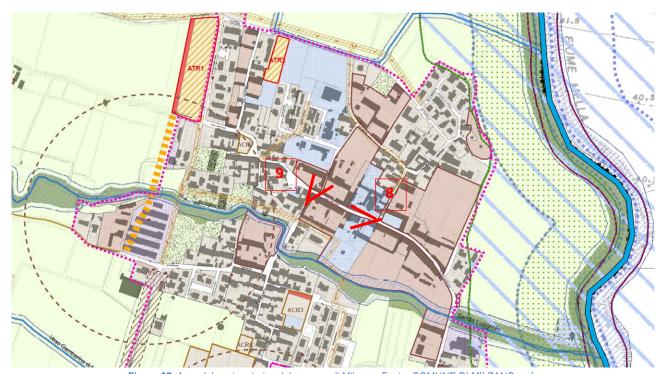


Figura 37. Area del centro storico del comune di Milzano. Fonte: COMUNE DI MILZANO, s.d





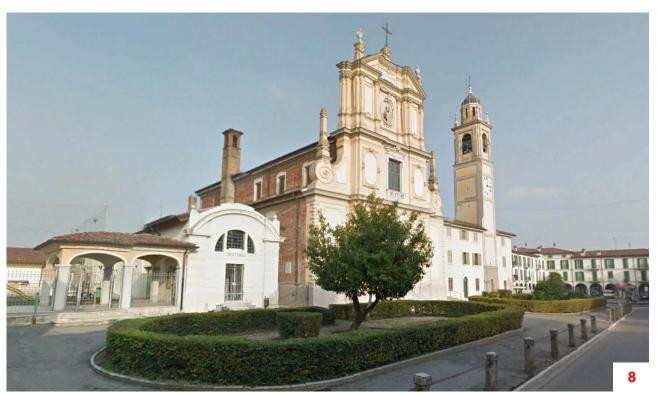


Figura 38. Chiesa Parrocchiale. Fonte: GOOGLE MAPS.



Figura 39. Edifici storici presenti all'interno del centro storico e sede comunale. Fonte: GOOGLE MAPS.



Pag. **46** a **178** 

## Aree prevalentemente residenziali

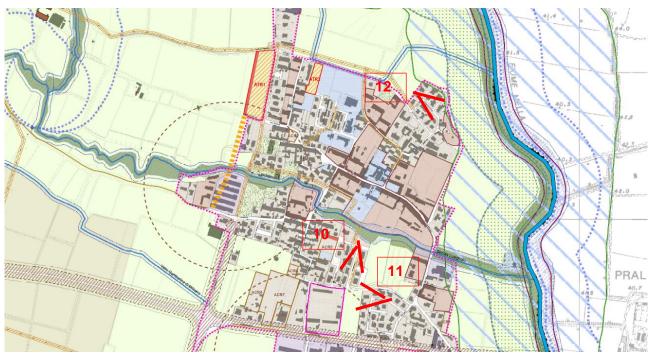


Figura 40. Parte dell'area residenziale del comune di Milzano, estratto dalla cartografia del PRG di Milzano. Fonte: Comune di Milzano, s.d.



Figura 41. Area prevalentemente residenziale. Fonte: GOOGLE MAPS.

Pag. **47** a **178** 

Figura 42. Area prevalentemente residenziale. Fonte: GOOGLE MAPS.



Figura 43. Area prevalentemente residenziale. Fonte: GOOGLE MAPS.

Pag. **48** a **178** 



## Zona industriale

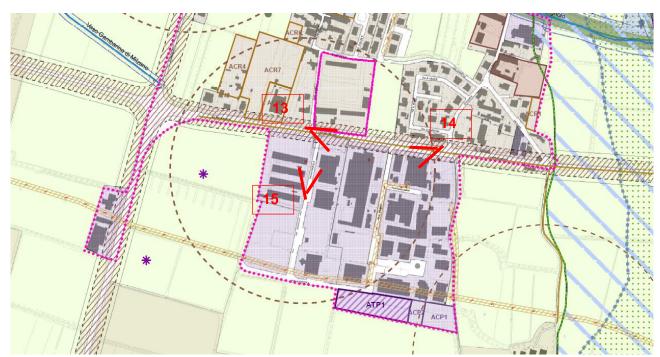


Figura 44. Zona industriale del Comune di Milzano. Fonte: Comune di Milzano, s.d.



Figura 45. Zona industriale di Milzano. Fonte: GOOGLE MAPS.

Pag. **49** a **178** 



Figura 46. Zona industriale di Milzano. Fonte: GOOGLE MAPS.



Figura 47. Zona industriale di Milzano. Fonte: GOOGLE MAPS.



Pag. **50** a **178** 

## 2.6.1 Indicazioni per una corretta illuminazione di Milzano

Il territorio del comune di Milzano è stato suddiviso in diverse zone omogenee di riferimento. Tale suddivisione riguarda principalmente le superfici urbanizzate, in quanto l'obiettivo della suddivisione sta nell'analizzare il territorio in virtù della tipologia di illuminazione che si vuole dare ad ogni zona. Quindi, oltre che alla categoria della strada e ai suoi requisiti minimi di illuminazione richiesti, con questa analisi vengono messe le basi per trovare una tipologia di illuminazione atta a valorizzare l'ambiente costruito, a renderlo più sicuro e accessibile, oltre che a differenziarlo in modo tale da farlo percepire all'utilizzatore secondo la destinazione della zona.

Valori consigliati per strade a traffico limitato e prevalentemente pedonale e per altre aree				
Tipo di strada e ambito territoriale	Luminanza media mantenuta Massima in cd/m^2	Tipo di Lampade	Resa Cromatica	Rapporto min consigliato Interdistanza
	(ridurre entro le ore 24)			Alt. Sostegno
Strade di centro storico	1	SA-HI	Ra>60	3.7
Strade commerciali di centro storico	1	SA-HI	Ra>60	3.7
Strade commerciali	1	SA	Ra=60-65	3.7
Piazze antiche di centro storico	1	SA-HI	Ra>60	
Piazze	1	SA	Ra=20-65	-
Parcheggi, grandi aree	0,5	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	=
Sentieri e vialetti in giardini e parchi	0,5	SA-HI	Ra>60	=
Parchi giochi	ĺ	SA-SB	Ra=20-25	-
Vie fluviali	0,5	SA-SB	Ra=20-25	4
Piste ciclabili	0,5	SA	Ra=20-65	3.7
Strade (aree) industriali con utilizzo prevalente diurno	0,5	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	4
Strade (aree) industriali con utilizzo anche notturno (riferirsi alla relativa norma di sicurezza)	-	SA	Ra=20-65	3.7
Piazzali e aree di sosta autostradali	0,5	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Caserme, Campi militari	1	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Aree di rifornimento carburante	1	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Impianti industriali, Centrali elettriche, etc (riferirsi alla relativa norma di sicurezza)	-	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Scalinate, Rampe e Attraversamenti Pedonali	-	SA-HI	Ra>65	-
Impianti sportivi ( riferirsi alla relativa normativa tecnica)	-	ні	Ra>65	-
Stadi, Velodromi, Ippodromi	-	SA-HI	Ra>65	=
Scali ferroviarie, porti, fluviali, aeroporti	1	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Zone archeologiche	-	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Edifici e monumenti storici o di alto valore architettonico	1 (ove possibile dall'alto verso il basso)	SA-HI	Ra>60	-
Capannoni Industriali e edifici generici	1 (SOLO dall'alto verso il basso)	SA-SB	Ra=20-25 Oppure MC	-
Insegne	1 (SOLO dall'alto verso il basso) Spegnimento alle ore 24 o alla chiusura dell'esercizio	SA-HI	Ra>60	-

**Figura 48.** Lampade consigliate, resa cromatica, interdistanza (ove possibile) per strade a traffico limitato pedonale o altre aree. SA = sodio alta pressione, SB= sodio bassa pressione, HI= ioduri metallici, Hic = ioduri metallici a bruciatore ceramico, infine FI=fluorescenza compatta. Fonte: L.r. Lombardia n.17/2000 VISUALE – CieloBuio 2005.

Pag. **51** a **178** 



# Pag. **52** a **178**

#### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

La tipologia di illuminazione consigliate per le diverse zone è riportata all'interno del Visual della I.r. n. 17/00 della Lombardia. La tabella soprastante mostra alcuni valori indicativi utilizzabili all'interno delle diverse zone. I valori da prendere in considerazione sono sostanzialmente il "Tipo di Lampada" e la "Resa Cromatica". I valori di Illuminamento o di luminanza invece saranno trattati più nello specifico nel capitolo 4.

Ora, per ogni zona omogenea di riferimento, saranno descritte le relative caratteristiche e i valori consigliati di resa cromatica e di tipologia di lampada.

Le cartografie utilizzate in seguito (o i relativi estratti) sono stati ottenuti riportando in via quasi del tutto similare le perimetrazioni avute in forma cartacea. L'avvenuta digitalizzazione è da ritenersi non spendibile ai fini di vincoli o altri atti limitativi bensì come progettualità per indirizzare le scelte in campo illuminotecnico.

#### **Ambito Centro Storico**

Il centro storico di Milzano si sviluppa lungo un'infrastruttura viaria principale che rappresenta il cuore del paese, oltre che l'anima storica con la sua architettura tipica dei vari periodi storici. Risulta quindi fondamentale valorizzarlo con una luce che lo faccia emergere dal resto del tessuto urbano e riconoscere all'utente stradale.

Le lampade consigliate per questa zona sono: Sodio Alta pressione, loduri metallici a bruciatore ceramico e LED. La resa cromatica consigliata è > 60.

Le caratteristiche delle lampade e le rese cromatiche a cui si possono paragonare tali zona sono:

- Illuminazione di monumenti ed edifici di valore storico, artistico ed architettonico: Lampade al sodio alta pressione nelle sue tipologie (anche White SON), ioduri metallici a bruciatore ceramico nelle sue tipologie in relazione alle tipologie e colori delle superfici da illuminare preferibilmente con efficienza superiore a 90lm/W (principalmente solo per una maggiore qualità della temperatura di colore).
- Illuminazione pedonale: Lampade al Sodio alta pressione ed in specifici e limitati ambiti di valorizzazione, ioduri metallici con Efficienza >90lm/W:

#### **Ambito Zona Residenziale**

Le zone residenziali del comune di Milzano si sono sviluppate attorno al centro storico e lungo alcune arterie stradali di collegamento. La tipologia edilizia prevalente è la casa singola, a schiera oppure bi-familiare.

E' importante che le zone residenziali siano riconoscibili dal resto del centro urbano perché in tali zone la luce deve sia conciliare il riposo dei residenti, sia avvisare gli utenti delle strade di mantenere un andamento più consono (velocità limitate) al vivere cittadino.

Le lampade consigliate per questa zona sono: Sodio Alta pressione, loduri metallici a bruciatore ceramico e Fluorescenti compatte. La resa cromatica consigliata è 20-65.

Le caratteristiche delle lampade e le rese cromatiche a cui si possono paragonare tali zona sono:

- Illuminazione pedonale: Lampade al Sodio alta pressione ed in specifici e limitati ambiti di valorizzazione, ioduri metallici con Efficienza >90lm/W;
- Illuminazione di parchi, piste ciclabili e di piccole aree residenziali: sodio alta pressione, lampade a fluorescenza e i limitati ambiti, ioduri metallici con efficienza >90lm/W;

## Pag. **53** a **178**

#### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

## Ambito Zona Industriali - Artigianali

La zona industriale si è sviluppata in corrispondenza di Milzano, in un ambito per lo più centrale. Queste zone hanno un utilizzo prevalentemente diurno e quindi l'illuminazione notturna non ha un peso rilevante e non deve far evidenziare particolari architettonici.

Le lampade consigliate per questa zona sono: Sodio Alta pressione, Sodio Bassa Pressione e LED. La resa cromatica consigliata è 20-25.

Le caratteristiche delle lampade e le rese cromatiche a cui si possono paragonare tali zona sono:

- Strade (aree) industriali con utilizzo prevalente notturno
- Parcheggi, grandi aree
- Impianti industriali, Centrali elettriche, etc.
- Capannoni industriali e edifici generici

#### Ambito Zona Artigianali/commerciali

Le zone artigianali/commerciali hanno un utilizzo prevalentemente diurno e quindi l'illuminazione notturna non ha un peso rilevante e non deve far evidenziare particolari architettonici. Uno scopo rilevante si ha invece nell'illuminazione serale visto le caratteristiche di strada commerciale con le relative insegne.

Le lampade consigliate per questa zona sono: Sodio Alta pressione, loduri metallici a bruciatore ceramico, Fluorescenti compatte (per insegne) e LED. La resa cromatica consigliata è > 60, oppure 20-25 per complessi prettamente artigianali. Le caratteristiche delle lampade e le rese cromatiche a cui si possono paragonare tali zona sono:

- Strade (aree) industriali con utilizzo prevalente notturno
- Parcheggi, grandi aree
- Strade commerciali
- Insegne
- Capannoni industriali e edifici generici

#### **Ambito Zone interesse collettivo**

E' importante che tali zone siano riconoscibili dal resto del centro urbano perché vengono utilizzate anche nelle ore serali e, se mal illuminate, possono generare insicurezza urbana.

Le lampade consigliate per questa zona sono: Sodio Alta pressione, Sodio Bassa pressione, Ioduri metallici a bruciatore ceramico, Ioduri metallici tradizionali e Fluorescenti compatte. La resa cromatica consigliata è 20-65, > 60.

Le caratteristiche delle lampade e le rese cromatiche a cui si possono paragonare tali zona sono:

- Illuminazione pedonale: Lampade al Sodio alta pressione ed in specifici e limitati ambiti di valorizzazione, ioduri metallici con Efficienza >90lm/W;
- Illuminazione di parchi, piste ciclabili e di piccole aree residenziali: sodio alta pressione, lampade a fluorescenza e i limitati ambiti, ioduri metallici con efficienza >90lm/W;
- Illuminazione di impianti sportivi.

#### Ambito Zone di espansione

Per quanto riguarda le probabili zone di espansione che si delineeranno nei prossimi anni, l'obiettivo è quello di prevedere delle caratteristiche illuminotecniche idonee per tali zone magari uniformi alle attuali zone residenziali adiacenti. E' importante che le zone residenziali siano riconoscibili dal resto del centro urbano perché in tali zone la luce



deve sia conciliare il riposo dei residenti e sia avvisare gli utenti delle strade di tener un andamento più consono (velocità limitate) al vivere cittadino.

Le lampade consigliate per questa zona sono: Sodio Alta pressione, loduri metallici a bruciatore ceramico e Fluorescenti compatte e LED. La resa cromatica consigliata è 20-65.

Le caratteristiche delle lampade e le rese cromatiche a cui si possono paragonare tali zona sono:

- Illuminazione pedonale: Lampade al Sodio alta pressione ed in specifici e limitati ambiti di valorizzazione, ioduri metallici con Efficienza >90lm/W;
- Illuminazione di parchi, piste ciclabili e di piccole aree residenziali: sodio alta pressione, lampade a fluorescenza e i limitati ambiti, ioduri metallici con efficienza >90lm/W.

Pag. **54** a **178** 



## 2.7. Zone di protezione dall'inquinamento luminoso.

Come detto in precedenza il comune di Milzano è inserito nella fascia di rispetto 10 Km ai sensi della L.R. 17/00 in base ai dati pervenuti dall'osservatorio astronomico di Privato di Bassano Bresciano (BS).

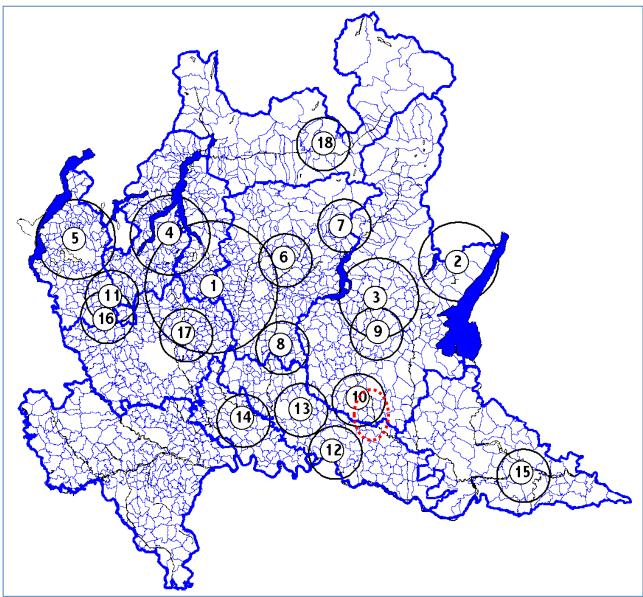


Figura 49. Sopra, carta tematica della Regione Lombardia con l'individuazione delle fasce di rispetto. Fonte: CIELOBUIO, 2006.

Consorzio O

Pag. **55** a **178** 

#### 2.8. Analisi delle situazioni critiche: ville storiche, elementi naturali da tutelare, etc.

#### 2.8.1 Centro storico, ville ed elementi di pregio

Una delle finalità del PRIC è quella di eliminare e/o prevenire l'inquinamento luminoso degli elementi di particolare pregio presenti a livello comunale, quali ville, caseggiati e altri immobili a valenza storico - artistica - architettonica.

Nel presente paragrafo verranno elencate le ville ed i manufatti presenti all'interno del territorio comunale. Nella fase di elaborazione del progetto illuminotecnico, sono stati considerati questi immobili e sono state apportate tutte le migliorie necessarie (qualora ve ne fosse bisogno) per permettere la piena fruizione, anche visiva. Per quanto riguarda gli edifici storici presenti a Milzano, sono stati considerati i beni immobili di interesse storico artistico individuati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e dalla Provincia nell'Allegato II alle N.T.A. del P.T.C.P. "Il sistema del paesaggio dei beni storici - Repertorio dei Beni Storico Artistico Culturali della Provincia di Brescia".

Di seguito si riporta il riepilogo dell'elenco dei beni vincolati e le relative descrizioni di alcuni immobili tutelati.

ELEN	CO BENI VINCOLATI			
	DENOMINAZIONE	VINCOLO DECRETATO	VINCOLO EX LEGE	SEGNALATI NEL PTCP
		(Digs 42 del 2004)	(Dlgs 42 del 2004	
			art. 10 c.1-4-5)	
1	Edificio in via Mameli (ex ricovero)	D.M. 29/01/2007	х	
2	Palazzo Soldi (ex Fossati) in via F.Ili Bandiera	D.M. 18/12/1937		
3	Palazzo Brunelli (ex Udeschini) con Giardino e	D.M. 06/04/1995		
	Brolo in via F.Ili Bandiera			
4	Cascina in via S. Michele	D.M. 15/06/1996		
5	Scuola dell'infanzia in via Roma n.10	D.M. 28/11/2007		
6	Ex Casa Cantoniera via Provinciale		х	
7	Torre Civica		х	х
8	Chiesa S. Biagio			х
9	Edificio via C. Battisti,4			х
10	Pal.zzo comunale (pal.zzo Micheletti)			х

Figura 50. Elenco dei beni vincolati. Fonte: COMUNE DI MILZANO, PGT.



accostate in un continuum ben armonizzato.

#### La Parrocchiale Architettura del Comune

« La Chiesa Parrocchiale preesistente, presenta una facciata rifatta in stile neoclassico dall'architetto Luigi Tombola (1863-1956), di scuola vantiniana. Attorno alla piazzetta del Parco della Rimembranza, inaugurato nel 1923 con il monumento ai caduti, vi sono diversi palazzi, tra i quali l'attuale Municipio, la sua sede precedente e la scuola materna (che sta per essere spostata vicino alle scuole elementari in una nuova e moderna struttura dove sarà operativo anche il servizio nido) caratteristiche che li accomunano sono alcune rifiniture del periodo liberty,

Pag. **56** a **178** 



Pertanto il pregio di Milzano è quello di presentare in uno spazio limitato un notevole numero di edifici storici realizzati mediante diversi stili architettonici.

L'evoluzione urbanistica ha incontrato difficoltà a causa della lontananza del paese dalle importanti vie di comunicazione; la sua topografia appare, infatti, diradata e discontinua. Partendo da un nucleo storico iniziale più spostato verso il fiume Mella, col tempo, le successive costruzioni vennero realizzate più a ovest, in aree più levate.»



#### Palazzo Brunelli

«Costruzione del '700 e rimaneggiata nell'800 dai marchesi Fossati che vi costruirono una scuderia di cavalli da carrozza e da corsa. La villa è passata alla storia per aver ospitato re Umberto 1° di Savoia nel settembre del 1878. Il fatto è attestato da una lapide del comune di Milzano che con i Fossati ricorda in perpetuo "l'altissimo onore".»



#### Villa Sala Micheletti

«Edificio del tardo '600, è la villa più antica di Milzano ed è oggi sede comunale.»

Pag. **57** a



#### Palazzo Soldi

«Edificato verso al fine del 500 è caratterizzato esternamente dall'alto portale in laterizi che è affiancato da coppie di colonne ioniche. La ristrutturazione di fine '800 ha dato al palazzo un'impronta neobarocca. Nel 1878 fu ospite del palazzo re Umberto I.»

#### Le vie di antica formazione

Le strade storiche principali del comune di Milzano, dotate di valore storico-culturale, corrispondono al collegamento nord-sud identificato con il tracciato di via Maestà, via Vescovado, via N. Bixio, via Breda e via Papa Giovanni XXIII e per il collegamento est-ovest alla perpendicolare via Provinciale.<sup>23</sup>




RELAZIONE DI PROGETTO

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Fonte comune di Milzano, PGT (relazione quadro conoscitivo)

## 2.8.2 Elementi naturali di pregio; SIC, ZPS, aree protette

#### 2.8.3 Zone SIC e ZPS

Gli elementi di carattere naturale, come corsi d'acqua, zone SIC e ZPS e altri ancora, sono siti di grande importanza non solo dal punto di vista ambientale. Nella loro veste di corridoi ecologi, per esempio, i fiumi hanno un'importanza cruciale per la migrazione della fauna locale. All'interno del PRCI, è essenziale considerare l'elevato valore territoriale che rivestono tutti gli elementi naturali presenti nel comune Milzano.

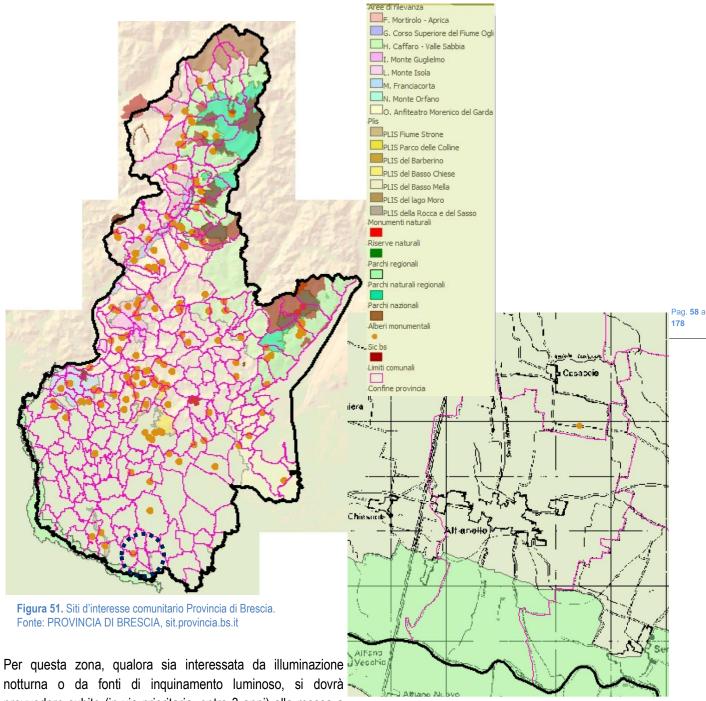

notturna o da fonti di inquinamento luminoso, si dovrà provvedere subito (in via prioritaria, entro 3 anni) alla messa a norma e quindi alla eventuale riqualificazione dell'illuminazione (sia essa privata che pubblica).

Figura 52. SIC Parco Regionale. Fonte: PROVINCIA DI BRESCIA, sit.provincia.bs.it

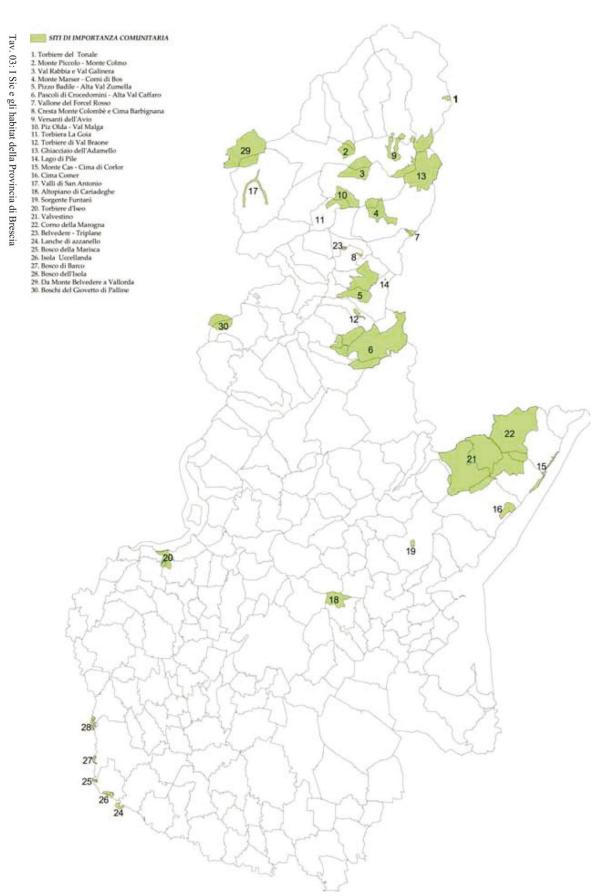


Figura 53. Cartografia dei Siti d'interesse Comunitario della Provincia di Brescia. Fonte: PROVINCIA DI BRESCIA, 2010.

Pag. **59** a **178** 

## Rete ecologica del Comune di Milzano

«Il territorio comunale di Milzano ha un'importanza strategica dal punto di vista delle connessioni ecologiche di grandi sistemi verdi quali il parco dell'Oglio sud e il Bosco del Lusignolo.

Con il progetto di rete ecologica comunale, oltre a recepire le indicazioni delle reti sovra locali, si è cercato di incentivare la connessione di tali sistemi verdi attraverso obbiettivi mirati alla connessione e valorizzazione in termini di fruibilità di questi sistemi.

Per il raggiungimento dell'obbiettivo sopra indicato una delle scelte fondamentali è il recepimento del Parco Locale d'Interesse Sovra comunale "PLIS del MELLA MORTA", già recepito dal Comune di Pralboino sul ciglio destro del fiume Mella e che va ora a completamento sul versante sinistro.

Il Parco di Interesse Sovraccomunale del Basso Mella, istituito nel 2000, si estende per 221 ha nella zona golenale e agricola a est del fiume Mella, presso la sua confluenza nel fiume Oglio.

Esso rappresenta una importante connessione tra i Parchi regionali dell'Oglio Nord e dell' Oglio Sud, la pianura e il vicino Parco locale dello Strone.

L'area del Parco, essendo priva di arginature, permette l'esondazione del Mella nei momenti di piena, riducendone la portata e rallentandone la velocità in prossimità dell'immissione nell'Oglio.

Lungo il fiume Mella, il torrente del Lusignolo ed il fosso Caglione di Sopra e di Sotto viene posta un'area agricola di rilevanza naturalistica che ha il compito di preservare le aree dei versanti fluviali tramite opere di manutenzione e di rimboschimento per la rinaturalizzazione.»<sup>24</sup>



Figura 54. Tavola Rete ecologica. Fonte: COMUNE DI MILZANO, PGT.



<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Comune di Milzano, Relazione quadro conoscitivo PGT



Figura 55. Rete ecologica. Fonte: COMUNE DI MILZANO, PGT.

Pag. **61** a **178** 

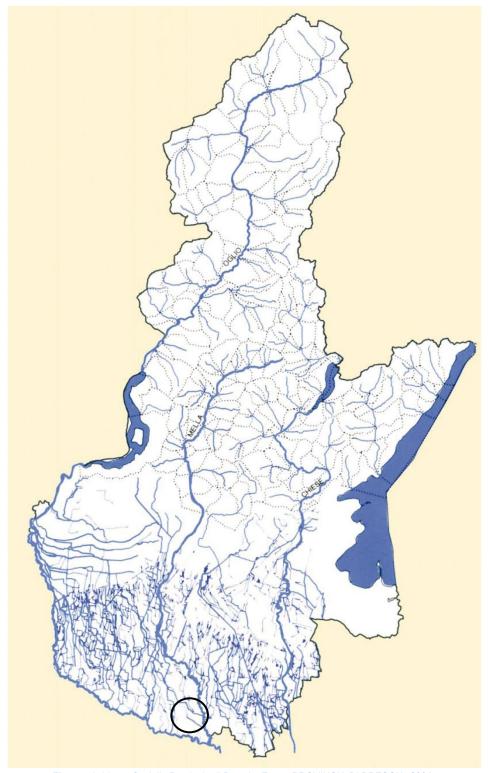


Figura 56. Idrografia della Provincia di Brescia. Fonte: PROVINCIA DI BRESCIA, 2001.

In corrispondenza della media pianura si estende la fascia delle risorgive che

« si manifesta in corrispondenza di una diminuzione clinometrica che porta la falda acquifera ad avvicinarsi alla superficie del suolo, segnando il passaggio dai depositi fluvio-glaciali, grossolani e quindi fortemente permeabili, ai sedimenti più fini ed impermeabili.




Da questa zona si origina quasi tutto il reticolo idrico che caratterizza il territorio meridionale della bassa pianura. Le acque dei fontanili, che oggi si presentano quasi sempre incanala te artificialmente, in passato scorrevano liberamente sulla pianura, creando fenomeni erosivi o di impaludamento come le lame.

Spesso questi corsi d'acqua, ormai abbandonati, sono ancora leggibili in forme relitte riconoscibili come aree nastriformi lievemente ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura. Il fiume Strone e le rogge Gambara e Savarona, che solcando la bassa pianura confluiscono infine nell'Oglio, si originano nella media pianura e sono alimentati essenzialmente dalle acque dei fontanili.

Considerando fasce di territorio che si estendono da est ad ovest, e procedendo da nord a sud; la pianura può essere quindi divisa in alta, media e bassa, sulla base delle differenze legate alla natura dei depositi, con particolare riferimento alla granulometria che diminisce pro g ressivamente da nord a sud, alla morfologia, con una graduale perdita di pendenza, sempre con direzione nord – sud e alla presenza dell'acqua.

Ricca e articolata è la variabilità delle strutture fisiche orientate in senso nord-sud, cioè nella direzione delle valli dei fiumi principali (Oglio, Mella e Chiese) e dei corsi minori della bassa pianura che creano ambiti con diversa energia di rilievo rispetto al territorio circostante.»<sup>25</sup>

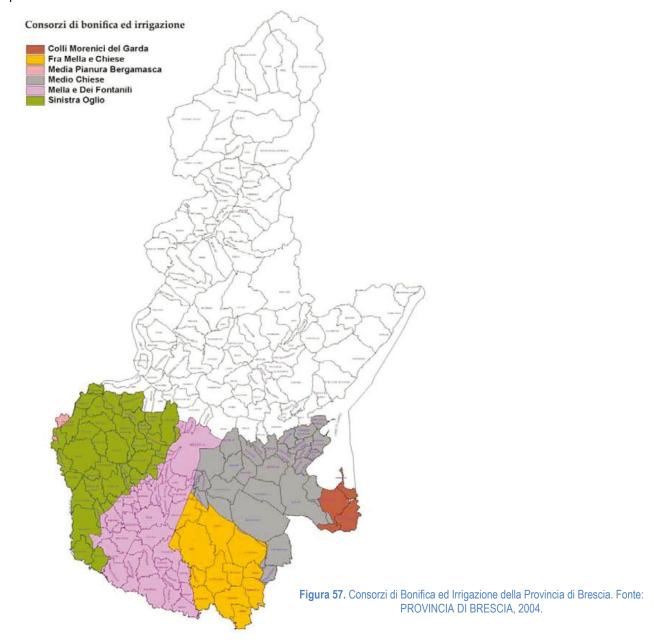

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> PROVINCIA DI BRESCIA. 2001.

**RELAZIONE DI PROGETTO** 

Pag. 63 a 178

## Corpi idrici principali del Comune di Milzano

Il Comune di Milzano è attraversato dal fiume Mella, dal Fosso Lusignolo e dal Fosso Caglione di Sopra e Caglione di Sotto, dal Vaso Gambarina di Milzano, dal Vaso e dalla Roggia Milzana.

« Il Fiume Mella scorre lungo il confine orientale del comune in direzione nord-sud, all'interno di una valle ribassata di circa 8-10 m rispetto al piano campagna circostante. Il raccordo fra il livello fondamentale della pianura e l'alveo attuale del Mella avviene attraverso diversi ordini di terrazzi con altezze nell'ordine di qualche metro. In corrispondenza del centro abitato l'espansione urbanistica ha mascherato le antiche morfologie.

Il fiume Mella è interessato dalla perimetrazione delle fasce fluviali del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di bacino del fiume PO.

L'area appartiene al comprensorio di bonifica Consorzio Mella e dei Fontanili (Lr 7/2003).»26

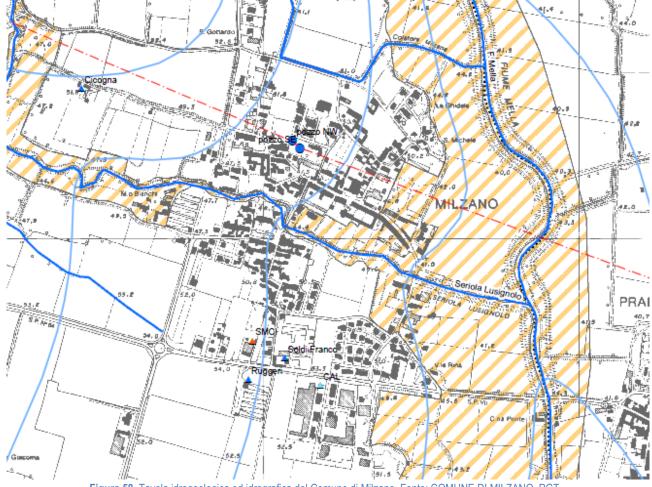


Figura 58. Tavola idrogeologica ed idrografica del Comune di Milzano. Fonte: COMUNE DI MILZANO, PGT.

**RELAZIONE DI PROGETTO** 

Consorzio Consorzio dell'Ente

Revisione del 15/09/2014

Pag. **64** a **178** 

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Comune di Milzano, PGT, tavola idrogeologica ed idrografica

## 2.8.5 Degrado dei beni paesaggistici

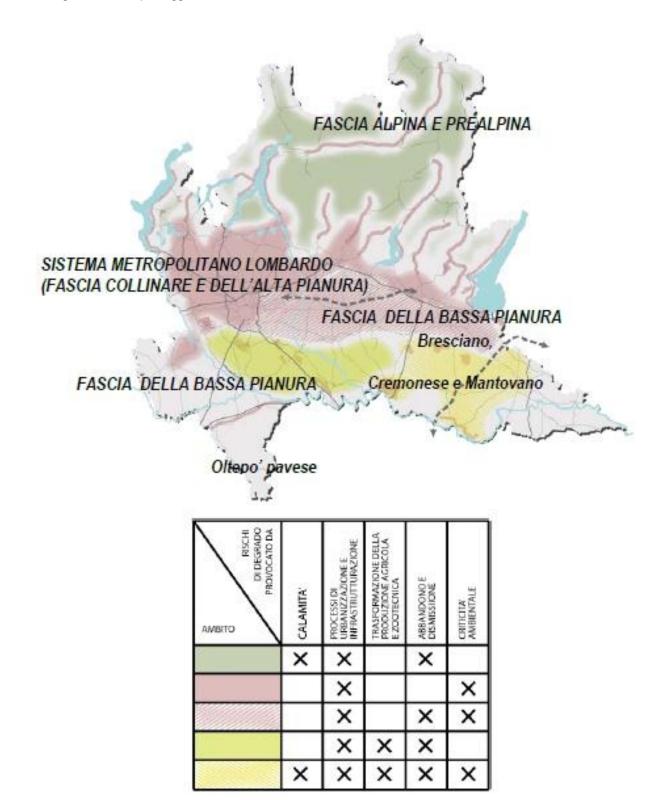


Figura 59. Cause di degrado nella Regione Lombardia. Fonte: REGIONE LOMBARDIA, 2010

La Regione Lombardia è soggetta ad alcuni fenomeni di degrado come descritto all'interno del Piano Paesaggistico territoriale.



Pag. **65** a **178** 

«Lo schema riportato consente di leggere la prevalenza e/o la compresenza delle diverse cause di degrado nelle diverse unità tipologiche di paesaggio mettendo in luce, da una parte, la nota pervasività delle condizioni di degrado in essere e potenziale dovute ai processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e diffusione delle pratiche urbane, presenti in tutto il territorio, e, dall'altra, il determinarsi di condizioni di elevato rischio di degrado/compromissione paesaggistica nel settore sudorientale della regione, tra i poli urbani di Brescia-Cremona-Mantova, dovuto alla compresenza simultanea di molti fattori, nessuno dei quali, per il momento, appare prevalente.»

Pag. **66** a **178** 



## 2.9 Illuminazione privata: aree commerciali, industriali e residenziale

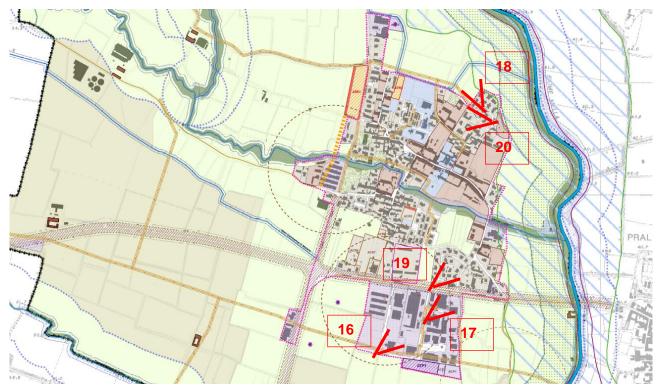


Figura 60. Estratto di Piano Regolatore Generale del Comune di Milzano. Fonte: COMUNE DI MILZANO, s.d.



Figura 61. Zona industriale di Milzano con illuminazione non conforme a causa dell'inadeguata inclinazione del supporto della lampada oltre i 90 °C. Fonte: GOOGLE MAPS.



Pag. **67** a **178** 



**Figura 62.** Zona industriale di Milzano con illuminazione non conforme in quanto il corpo lampada emette un fascio luce verso l'alto. Fonte: GOOGLE MAPS.



Figura 63. Abitazione con illuminazione non conforme in quanto il corpo lampada emette un fascio luce verso l'alto. Fonte: GOOGLE MAPS.

Pag. **68** a **178** 



Figura 64. Abitazione con illuminazione non conforme in quanto il corpo lampada emette un fascio luce verso l'alto. Fonte: GOOGLE MAPS.



Figura 65. Abitazione con illuminazione non conforme in quanto il corpo lampada emette un fascio luce verso l'alto. Fonte: GOOGLE MAPS.



Pag. **69** a **178** 

#### 3. ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO: CENSIMENTO E STATO DI FATTO

Il presente capitolo descrive il parco tecnico che costituisce l'impianto di illuminazione del Comune di Milzano (BS).

Il parco lampade di proprietà del Comune conta circa 403 punti luce comprensivo dei punti luce riscattati ad Enel Sole.

I dati esposti possono presentare qualche inesattezza puntuale dovuta ad imprecisione nel rilievo e nel reperimento delle informazioni. Non sono infatti disponibili documenti riportanti le specifiche progettuali con le caratteristiche della componentistica installata; i dati delle lampade sono stati assunti in base alle conoscenze della ditta manutentrice, a misure di assorbimento sui quadri ove possibile, o a stima in relazione alla tipologia delle sorgenti luminose impiegate. Nel tempo sono stati inoltre apportati interventi migliorativi riscontrabili nell'osservazione del funzionamento notturno, ma non documentati, che hanno portato a ridurre il numero dei corpi illuminanti accesi in modo permanente o ad orari controllati alfine di ridurre i consumi elettrici. Pertanto la corrispondenza dei dati rilevati nei sopralluoghi con le bollette non è sempre così lineare.

Il censimento dei punti luce e dei punti di alimentazione è stato svolto in collaborazione con i tecnici della ditta a cui il Comune ha assegnato la manutenzione.

Si stima che l'errore percentuale sia dell'ordine del 2% (massimo 8 punti luce sul totale) e comunque compatibile con lo scopo del presente studio di analisi statistica approfondita delle caratteristiche dell'illuminazione sul territorio.

## 3.1. <u>Tipologia delle applicazioni</u>

La tabella mostra la distribuzione delle sorgenti luminose di proprietà del Comune e di Enel Sole in funzione dell'applicazione.

TIPO DI APPLICAZIONE	QUANTITÀ		% SUL TOTALE
TIFO DI AFFEIGAZIONE	Comune	altro	% SUL TOTALE
STRADALE	364	*	90,54%
ARREDO URBANO	7	*	1,7%
PROIETTORE	31	*	7,76%
TOTALE	403		100%

figura 66. Tabella tipologia di applicazione degli apparecchi di illuminazione pubblica.

Le considerazioni che si possono fare sono le seguenti:

- 1. le applicazioni di tipo stradale costituiscono quasi la totalità dei corpi illuminanti; comprese quelle per le applicazioni delle rotatorie stradali ed i corpi illuminanti dedicati ad illuminazione di parcheggi;
- 2. gli apparecchi di arredo urbano sono difatti ridotti a pochissime unità equivalente. Rientrano in questo gruppo anche i corpi illuminanti dedicati all'illuminazione di aree perdonali e quelli installati in particolari contesti architettonici.
- 3. solo una percentuale minima del 0,7% è costituita da apparecchi per illuminazione a proiezione (chiesa e parcheggio del municipio).

Scheda di calcolo delle potenze



Pag. 70 a

178

## LINEE GUIDA IMPIANTI I.P. ANCITEL

VAPORI DI MERCURIO (Hg)			
Potenza nominale (W)	Potenza accessori (W)	Potenza totale assorbita (W)	Flusso luminoso (lm)
80	18	98	3.500
125	25	150	6.000
250	35	285	12.000

IODURI METALLICI (IM)				
70	15	85	5.600	
100	20	120	8.000	
150	28	178	12.500	
250	30	280	21.750	
400	33	433		

VAPOR	VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE (SAP)			
50	10	60	3.400	
70	15	85	6.000	
100	20	120	9.175	
150	28	178	15.150	
250	30	280		
400	33	433		
600	37	637		
1000	55	1055		

LED			
16			
24			
32			
36	4		3.200
50	6		4.810
63	8		6.350
79	10		7.900
95	13		9.415

A INDUZIONE (IND)			
40	4	44	2.800
80	6	86	6.000
120	6	126	9.400
150	7	157	11.800

Le potenze impegnate dai corpi luminosi di proprietà del Comune sono indicate di seguito:

Pag. **71** a 178



- apparecchi di tipo stradale: ~ 43,024 kW;
- apparecchi di tipo urbano: ~ 0,154 k W;
- apparecchi di tipo proiettore: ~ 8,35 kW.

#### 3.1.1. Tipo di schermo rifrattore degli apparecchi illuminanti stradali

Il tipo di schermo rifrattore utilizzato dai corpi illuminanti dà una prima indicazione relativamente alla geometria del gruppo ottico e conseguentemente dell'entità di flusso luminoso disperso verso il cielo (vedi la figura sottostante in cui la categoria "vetro piano" comprende anche "vetro curvo incassato").

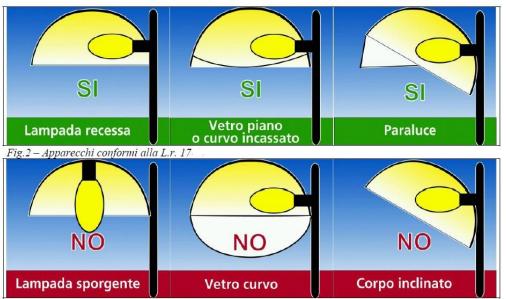


Fig.3 –Apparecchi che per configurazione non sono conformi alla L.r. 17

189 apparecchi hanno la coppa senza la protezione di chiusura degli apparecchi stradali.

Tutti gli apparecchi senza la protezione, assieme agli apparecchi con lampade al mercurio sono da sostituire.

## 3.1.2. Tipo di schermo rifrattore degli apparecchi tipo arredo urbano

Gli apparecchi per arredo urbano hanno la chiusura di tipo piano (cut-off) ma sono disperdenti la luce verso il cielo.



Pag. **72** a






L'inclinazione del corpo illuminante produce inquinamento luminoso

# 3.1.3. Corpi illuminanti per illuminazione stradale

Nell'ambito degli apparecchi stradali sono state individuate le sotto elencate tipologie.







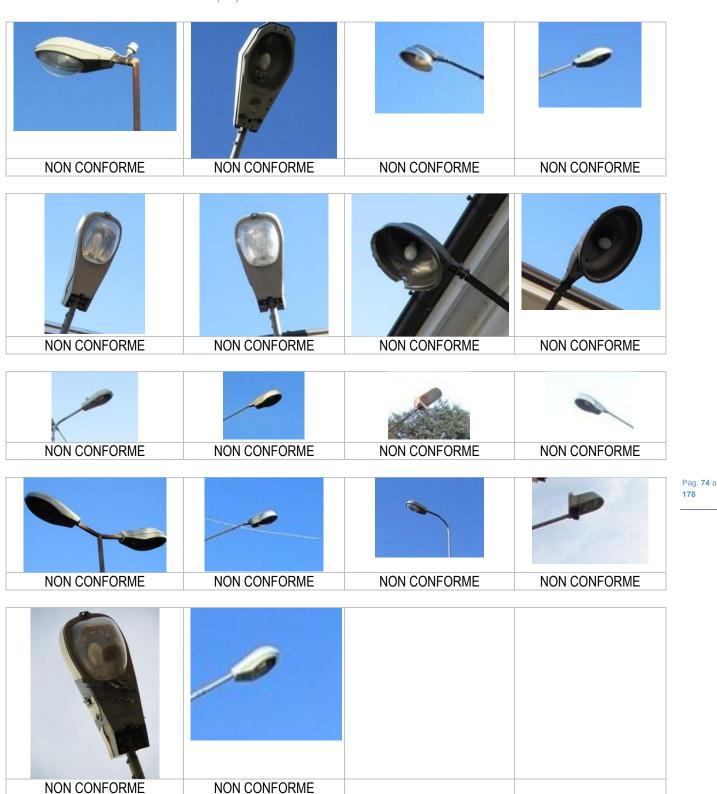


Figura 67. Tavola delle tipologie degli apparecchi di illuminazione pubblica stradali.

Come la documentazione fotografica dimostra, per almeno 16 tipologie sussistono criteri costruttivi e modalità di installazione non compatibili con quanto indicato dalla legge regionale LR 17 all'art. 6 "Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna".

Durante il sopralluogo effettuato si è riscontrato che nell'ambito di uno stesso quartiere insistono soluzioni disomogenee anche per la stessa tipologia di strada.

## 3.1.4. Corpi illuminanti di categoria arredo urbano

Nel caso dei corpi illuminanti per arredo urbano, il dato è trascurabile in quanto se si tolgono i due "funghetti , gli altri 5 apparecchi sono del tipo ambientale a parete 0 a "terra".

## 3.1.5. Corpi illuminanti di categoria proiettore

La suddivisione delle tipologie di corpi illuminanti è rappresentata nella tabella sottostante



Gli apparecchi del tipo "proiettore", hanno generalmente la chiusura a vetro piano ma una errata inclinazione. L'utilizzo dei proiettori è prevalentemente finalizzato all'illuminazione di campi sportivi, ricreativi con uso saltuario a parcheggio con servizio parzializzato. Per correggere la difformità, è sufficiente modificare l'inclinazione del proiettore.

Pag. **75** a

#### 3.1.6. Conclusioni finali

L'analisi dello stato di fatto fa emergere alcune considerazioni di interesse e carattere generale:

- ✓ L' 85% dei punti luce sul territorio comunale è obsoleto e di conseguenza non a norma e può essere
  considerato la priorità di intervento. Per la loro condizione di obsolescenza è stata presa in considerazione
  anche la condizione meccanica ed elettrica dell'impianto. Questo per diverse motivazioni: eliminazione delle
  sorgenti luminose obsolete che dal 2006 non possono essere più vendute nell'UE e realizzare
  conseguentemente un adeguato programma di Energy Saving;
- ✓ nelle aree di recente intervento complessivamente il sistema d'illuminazione pubblica è conforme ai criteri della legge regionale infatti i corpi illuminanti sono recenti e ben manutenzionati, la scelta del tipo di apparecchi illuminanti ed il loro posizionamento è compatibile con i parametri della legge regionale;
- ✓ per gli impianti di illuminazione pubblica nei quartieri che non sono di recente realizzazione si riscontra invece una diffusa obsolescenza;
- √ l'illuminazione su fune è presente in misura consistente
- ✓ significativa è quella relativa agli sbracci a parete sugli edifici;
- ✓ dal punto di vista dell'illuminazione privata, non sono stati rilevati casi oggetto di attenzione. Questa situazione è confermata anche dalle caratteristiche del tessuto urbano, poco orientato ad uno sfruttamento notturno per il ridotto numero di strutture private di possibile attrazione ; locali di aggregazione notturna.



## 3.2. Punti di fornitura dell'alimentazione elettrica

I quadri elettrici di alimentazione degli impianti di proprietà del Comune di MILZANO sono 16 , compresi anche quelli relativi alle più recenti aree di urbanizzazione.

	POD	ENELTEL	INDIRIZZO	COTTIMI	NOTE
Q12	IT001E17754324		VIA GIOVANNI XXIII	NO	In Cabina CABINA 2454
Q16	IT001E16443022	164430227	VIA F.IIi BANDIERA, DOSSI	NO	
Q05	IT001E16188985	161889857	VIA DOSSI	NO	
Q13	IT001E26506743	265067433	VIA VESCOVADO	SI	In Cabina CABINA 0723
Q02	IT001E15675971	156759716	VIA LA VIAZZOLA	NO	
Q10	IT001E15626035	156260355	USIGNOLO	NO	
Q03			VIA G. BIANCHI	SI	In Cabina CABINA 2423
			VIA MARTIRI DELLA		
Q04			LIBERTA'	SI	In Cabina CABINA 2417
Q11			VIA MAESTA'	SI	Quadro 0162 su Palo
Q15			VIA SAN MICHELE	SI	In Cabina CABINA 2472
Q01			VIA PROVINCIALE, SN	SI	Quadro 0257 su Palo
Q06			VIA FONDA	SI	Quadro a terra
Q07			VIA ALDO MORO	SI	Quadro su Palo
Q08			USIGNOLO	SI	In Cabina CABINA 6311
Q09			USIGNOLO	SI	In Cabina CABINA 6311
Q17			VIA FONDA DOSSI	SI	Quadro Fermata
Q18			VIA MANZONI	SI	Quadro 1683 su palo
			VIA VESCOVADO -		1 punto luce diretto con
Q14			CASTAGNETTO	SI	crepuscolare





I quadri indicati in tabella dovranno essere rimodulati per equilibrare la distribuzione delle potenze cercando di caricare, per quel che è possibile un numero pressochè uguale di complessi illuminanti per quadro .

Nelle aree di più recente realizzazione non si riscontrano particolari carenze né danneggiamenti interni o esterni; nelle aree meno recenti talvolta i quadri denotano segni di degrado in merito alla protezione interna contro i contatti diretti verso le parti in tensione, saltuariamente alla carpenteria, talvolta alla mancanza di protezioni contro i contatti indiretti



per assenza di protezioni differenziali e mancanza di coordinamento delle protezioni laddove insistono gli impianti di terra.

Va precisato che quest'ultima nota dobbiamo dividere gli impianti in due categorie:

- impianti promiscui
- impianti indipendenti

per gli impianti promiscui i quadri avevano solo un interruttore magneto-termico anche se parte delle componenti sono in classe 1 e senza protezione con il previsto impianto di messa a terra. Ciò si riscontra solo con gli impianti ex Enel Sole. Parti di impianto sempre di proprietà ex Enel Sole hanno componenti in classe 2.

La valutazione che ne deriva è che i quadri di comando e protezione degli impianti dovranno essere rimodulati con il rifacimento dei dispositivi.

Al momento nessun quadro elettrico è dotato di regolatore di flusso luminoso delle lampade per il risparmio energetico.

#### Linee elettriche

Sono in parte a semplice isolamento (quelle promiscue) altre sono a doppio isolamento di tipo FG4 o FG7 con posa prevalente di tipo interrato, tranne nei casi di proiettori e punti luce a sbraccio su edificio o su tesata dove la linea elettrica è realizzata a parete.

## 3.3. Conformità degli impianti alla Legge Regionale 17/00

Una prima valutazione della conformità degli impianti d'illuminazione alla Legge Regionale n. 17/00 e relative modificazioni è basata sulla verifica delle tipologie degli apparecchi emerse nel rilievo dello stato di fatto svolto sull'intero territorio comunale.

La valutazione della conformità alla L.R.17/00 e relative modificazioni si orienta pertanto in questa sezione del piano alla verifica:

- ✓ dei corpi illuminanti e della loro installazione;
- ✓ delle sorgenti luminose.

Non vengono per il momento considerati altri aspetti fondamentali della legge regionale basati sui livelli di illuminamento definiti secondo la nuova classificazione stradale perché saranno approfonditi in seguito.

#### 3.3.1. Verifica emissione della luce verso l'alto e sorgenti luminose

I principali elementi che determinano l'analisi sono l'aspetto geometrico del corpo illuminante e le modalità di installazione rilevate nei sopralluoghi condotti sugli impianti.

Gli apparecchi illuminanti in funzione della loro posizione di installazione sono suddivisi per categorie ai fini della conformità della L.R.17 come segue:



Tipo di chiusura	Inclinazione sbraccio (rispetto all'orizzonte)	Inclinazione apparecchio (rispetto all'orizzonte)	Conformità alla LR 17
Vetro piano	0°	0°	Si
Vetro piano	0°	> 0°	No
Vetro piano	> 0°	0°	Si
Vetro piano	> 0°	> 0°	No
Vetro curvo	qualsiasi	qualsiasi	No
Vetro prismatizzato	qualsiasi	qualsiasi	No
Ottica aperta	qualsiasi	qualsiasi	No

#### 3.3.2. Considerazioni

Si espongono alcune considerazioni di carattere generale:

- ✓ si rileva disomogeneità di illuminazione riscontrabile in particolare dal confronto tra impianti vecchi e di più
  recente realizzazione;
- ✓ talvolta negli impianti vecchi dotati di lampade ai vapori di mercurio si rilevano segni di possibile sottoilluminazione;
- ✓ le strade con impianti più recenti potrebbero presentare livelli di illuminamento superiore al livello previsto; valutare l'intervento, in quanto potrebbe non essere talvolta giustificato in relazione al risparmio derivante la riduzione di potenza delle lampade;
- ✓ nell'ambito della stessa strada si rilevano zone a differente livello di illuminazione determinato dalla diversa interdistanza dei sostegni o dalla loro assenza; in casi rari il livello impiantistico e di illuminamento delle realizzazioni più datate non sembra giustificato in relazione alla classificazione delle strade e andrà in seguito approfondito;
- ✓ in taluni casi lo stato dei corpi illuminanti mostra un approccio manutentivo di pronto intervento; si rileva
  disomogeneità di illuminazione su alcune strade laddove vengono parzializzate le accensioni: da un lato
  questa azione dimostra una forte sensibilizzazione al risparmio energetico, dall'altro può esporre a rischi in
  quanto i livelli di illuminamento trasversale e longitudinale fissati dalla legge e dalle norme non vengono
  rispettati.

Pag. **78** a **178** 



#### 4. CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL TERRITORIO

### 4.1 Metodologia procedurale e normativa seguita

Risulta fondamentale, sia ai fini della stesura di un piano della luce sia per la progettazione illuminotecnica, definire i parametri di progetto e quindi classificare correttamente il territorio in ogni suo ambito. La classificazione di un PICIL non implica il dover illuminare quanto classificato ma vuol solo dire, che se un giorno si deciderà di intervenire, i parametri di progetto sono già definiti.

#### Fasi della classificazione:

- Categoria illuminotecnica di ingresso: Tale categoria deriva direttamente dalle leggi e norme di settore, la classificazione non è normalmente di competenza del progettista, ma lo stesso può aiutare nell'individuazione della corretta classificazione. Tale categoria è determinata, per un dato impianto, considerando esclusivamente la classificazione delle strade.
- Categoria illuminotecnica di progetto: Categoria illuminotecnica ricavata, per un dato impianto, modificando la categoria illuminotecnica di riferimento in base al valore dei parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio:
- Categorie illuminotecniche di esercizio: Categoria illuminotecnica che descrive la condizione di illuminazione prodotta da un dato impianto in uno specifico istante della sua vita o in una definita e prevista condizione operativa.

Nella definizione della categoria illuminotecnica di progetto, il progettista individua i parametri di influenza applicabili e definisce nel progetto le categorie illuminotecniche di progetto/esercizio attraverso una valutazione dei rischi con evidenza dei criteri e delle fonti d'informazioni che giustificano le scelte effettuate.

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione dei parametri di influenza per garantire la massima efficacia del contributo degli impianti di illuminazione alla sicurezza degli utenti della strada, minimizzando al contempo i consumi energetici, i costi di installazione e di gestione e l'impatto ambientale.

L'analisi si suddivide in più fasi:

- sopralluogo per valutare i parametri di influenza e la loro importanza;
- individuazione dei parametri e delle procedure richieste da leggi, norme di settore e esigenze specifiche;

L'analisi individua le categorie illuminotecniche e le misure (impianti, attrezzature, procedure) per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ottimizzando costi installativi e energetici conformemente ai requisiti evidenziati dall'analisi e fissando i criteri da seguire per garantire, nel tempo, livelli di sicurezza adeguati.

#### Ambito: stradale

La classificazione illuminotecnica di ambiti stradali ha come fine ultimo la definizione dei valori progettuali di luminanza che devono rispettare i progetti illuminotecnici.

A tal fine, la classificazione di una strada può essere effettuata da un professionista in accordo con il comune sulla base del seguente approccio metodologico:

1)In caso di presenza di PRIC o PUT: Utilizzare la classificazione illuminotecnica definita nel piano della luce e/o la classificazione del Piano Urbano del Traffico (PUT). Verificare che la classificazione del PUT sia coerente con quanto definito dal codice della Strada (D.Lgs.285 del 30/4/1992 e successive modifiche) e sulla base al

Pag. **79** a



D.M. n.6792 del 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, in quanto a volte la classificazione riportata nel PUT è imprecisa ai fini dell'illuminazione del territorio.

2)In mancanza di strumenti di pianificazione: Identificare la classificazione illuminotecnica applicando la norma italiana UNI 11248 e la norma UNI EN 13201.

Per il comune di Milzano (BS), essendo in assenza del PUT, si è passati alla classificazione stradale seguendo le norme UNI 11248 e UNI EN 13201.

Definizione classificazione delle strade, in base all'art. 2<sup>27</sup>del codice delle strada, le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A Autostrade;
- B Strade extraurbane principali;
- C Strade extraurbane secondarie;
- D Strade urbane di scorrimento;
- E Strade urbane di quartiere;
- F Strade locali;
- F bis. Itinerari ciclopedonali.

Sempre in base all'art. 2 del c.d.s. devono avere le seguenti caratteristiche minime:

#### A - Autostrada:

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

#### B - Strada extraurbana principale:

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

### C - Strada extraurbana secondaria:

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

#### D - Strada urbana di scorrimento:

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

## E - Strada urbana di quartiere:



<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Art. 2 D. L.vo 285/92 e suoi aggiornamenti successivi.

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

#### F - Strada locale:

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

#### F-bis. Itinerario ciclopedonale:

Strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Nel classificare le strade in maniera corretta sono stati posti all'analisi anche gli articoli 3 - 4 - 5 del c.d.s.. In particolare è stato tenuto conto della definizione di "zona residenziale" e delle caratteristiche per la sua delimitazione, indispensabile per riuscire a distinguere le strade urbane da quelle extraurbane.

Di seguito vengono riportate le definizioni<sup>28</sup>:

#### Zona residenziale:

Zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del Codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal Codice e dal presente regolamento all'interno e all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

- per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono "i tratti interni";
- per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono "strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
- Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento plano-altimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.
- I segnali di inizio e di fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.



<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Art. 3 – 4 – 5 del c.d.s "D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modifiche".

La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni di base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1. 7. Nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del Codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data d'inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice.

Come descritto in precedenza, una volta classificati in maniera corretta gli ambiti stradali, valutando i parametri di influenza si passa a porre una categoria illuminotecnica in ogni ambito.

Le Categorie illuminotecniche sono definite dalle norme UNI EN 13201-2.

Una categoria illuminotecnica è definita da una serie di requisiti fotometrici che tengono conto delle esigenze visive di determinati utenti dalla strada in certi tipi di zone della strada e ambienti.

Le categorie illuminotecniche sono definite tenendo conto delle norme in materia di illuminazione stradale esistenti, alcune categorie e sottocategorie illuminotecniche riflettono particolari situazioni e approcci basati su condizioni tradizionali, climatiche o di altro tipo.

### Le categorie ME

Riguardano i conducenti dei veicoli motorizzati su strade che consentono velocità di marcia medio/alte. Le categorie ME si basano quindi sulla luminanza del manto stradale e presentano requisiti crescenti, nell'ordine ME6, ME5, ... ME1, che costituiscono i gradi di livello di illuminazione misurato per esempio mediante l'illuminamento.

# Le categorie CE

Riguardano i conducenti di veicoli motorizzati, ma si riferiscono a zone di conflitto come strade in zone commerciali, incroci stradali di una certa complessità, rotonde e zone con presenza di coda. Queste categorie si applicano anche a pedoni e ciclisti.

#### Le categorie S e A

Riguardano pedoni e ciclisti su zone pedonali e piste ciclabili, corsie di emergenza e altre zone della strada separate o lungo la carreggiata di una via di traffico, strade urbane, strade pedonali, aree di parcheggio, cortili scolastici, etc. Si basano sull'illuminamento della zona della strada e riflettono diverse priorità dell'illuminazione stradale.

#### Le categorie ES

Sono concepite come categorie complementare da utilizzare nelle situazioni in cui l'illuminazione pubblica è necessaria per l'individuazione di persone e oggetti e in zone della strada con un tasso di criminalità più alto del normale e si basano sull'illuminamento semicilindrico.

## Le categorie EV

Pag. **82** a



Sono concepite come una categoria complementare da utilizzare quando vi sono superfici verticali che devono essere viste in zone della strada come stazioni di pedaggio, zone di intersezione, ecc. e si basano sull'illuminamento del piano verticale.

Ovviamente l'obiettivo rimane sempre quello di indirizzare verso la sostituzione dei corpi illuminati impattanti con quelli che "Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano: (...)sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq<sup>29"</sup>

#### La Luminanza

Indica il rapporto tra l'Intensità luminosa emessa da una sorgente verso una superficie perpendicolare alla direzione del flusso luminoso e l'area della superficie stessa.

### Luminanza Media Mantenuta della superficie da illuminare

Limite minimo del valore medio di luminanza nelle peggiori condizioni dell'impianto (invecchiamento lampade e/o sporcizia delle stesse). Entrambe si misurano in cd/m2.

#### L' Illuminamento

Definisce il flusso luminoso che illumina una superficie di 1 m2. L'unità di misura è il Lux = lm/m2. In pratica uno stesso flusso luminoso produce un diverso illuminamento a seconda della grandezza della superficie che illumina.

Prevedere il controllo del flusso luminoso indiretto limitandolo al minimo previsto e richiesto dalle norme di sicurezza è una precisa scelta del legislatore per vietare la "sovrailluminazione" in quanto causa di inutili sprechi energetici e indice di scelte non di qualità nella progettazione dell'impianto.

Di seguito, verranno riportate tutte le tabelle e riferimenti normativi utilizzati per la redazione del PICIL.

## Tabella esemplificativa per la corretta classificazione di una strada

Classificazione Strada	Carreggiate indipendenti (min)	Corsie per senso di marcia (min)	Altri requisiti minimi
A- autostrada	2	2+2	
<b>B</b> - extraurbana principale	2	2+2	tipo tangenziali e superstrade
C- extraurbana secondaria	1	1+1	- con banchine laterali transitabili - S.P. oppure S.S
<b>D</b> - urbana a scorrimento veloce	2	2+2	limite velocità >50Km/h
<b>D</b> - urbana a scorrimento	2	2+2	limite velocità <50 Km/h
E- urbana di quartiere	1	1+1 o 2 nello stesso senso di marcia	-solo proseguimento strade C -con corsie di manovra e parcheggi esterni alla carreggiata
F- extraurbana locale	1	1+1 o 1	Se diverse strade C
F- urbana interzonale	1	1+1 o 1	Urbane locali di rilievo che attraversano il centro abitato
F- urbana locale	1	1+1 o 1	Tutte le altre strade del centro abitato

Figura 68. Visuale, Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la L.R. n. 17/2009.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>L.r. 17/09, Art. 9, comma 2, lettera c) regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna.



# Categorie di traffico ammesse per tipologia di strada

	L								CAT	CATEGORIE DI TRAFFICO	THAFF	9					ſ
				-	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14
	IF CODICE	AMBITO ERRITORI PLE	DENOMINAZIONE	bEDONI	IJAMINA	VEICOLI A BRACCIA E A TRAZIONE BAMMALE	VELOCIPEDI	сісгомотові	<b>BRUTTBYOTUA</b>	auaotu4	IRRADOTUA	INBRIOTUA ITALODITRAOTUA	MACCHINE IDIRTARENO	VEICOLI SU ROTAIA	ASUBBRING ATEOS	ATROR	ACCESSI PRIVATI DIRETTI
AUTOSTRADA	4	EXTRAURBANO	STRADA PRINCIPALE	0	0	0	0	0	٠	٠	*	٠	0	0		0	on O
			STRADA DI SERVIZIO (EVENTUALE)			•	•	•	*	*	*	•	•	o		0	750
		URBANO	STRADA PRINCIPALE	0	0	0	0	0	*	*	*	*	0	0		0	no
			STRADA D: SERVIZIO (EVENTUALE)	0	ם	*	*	*	•	*	*	•	*				-00
EXTRAURBANA PRINCIPALE	60	EX_RAURBANO	STRADA PRINCIPALE	0	0	0	0	0	•	•	•	•	0	0	*	0	00
			STRADA DI SERVIZIO (EVENTUALE)		0	*	•	*	•	•	•	•	*	0	٠		-GO
EXTRAURBANA SECONDARIA	ပ	EXTRAURBANO				*	(1)	•	•	*	•	•	*	0	٠		-60
URBANA DI SCORRIMENTO	۵	URBANO	STRADA PRINCIPALE	0	0	0		•	*	*	*	•	*	0		0	55
			STRADA D. SERVIZIO (EVENTUALE)	0	*	٠	•	*	•	•	•	•	•		*		. <u>s</u>
URBANA DI QUARTIERE	ш	URBANO		0	•	*	(i) □ <b>♦</b>	•	٠	٠	*	*	*		*	D	· <u>w</u>
LOCALE	ı	EXTRAURSANO			٠	•	(t) 🗆 💠	•	•	•	٠	+	•	0			. <u>w</u>
		UHBANO		0	•	*	•	٠	٠	<b>♦</b> (3)	*	0	*	(z) <b>♦</b> (3)			-
Onon ammessa in piattaforma (3)  ► in carreggiata  (1) vale se è pres (2) qualora le cate e la geometria de a tali categorie. (3) quando è pres delle due strade ( è da intendersi lin	n piattafa (1) vale (2) qual e la gec a tali ca (3) quar delle du	biattaforma (3)  parzialm  parzialm  (1) vale se è presente una pista ciclabile. (2) qualora le categorie 7 e 11 debbano e la geometria dell'asse vanno commisura tali categorie. (3) quando è presente una strada di servidelle due strade (principale e servizio) è u e da intendersi limitata alla sola parte di p	<ul> <li>⇒ parzialmente in carreggiata (in piattaforma)</li> <li>⇒ parzialmente in carreggiata</li> <li>(1) vale se è presente una pista ciclabile.</li> <li>(2) qualora le categorie 7 e 11 debbano essere ammesse, le dimensioni delle corsie e la geometria dell'asse vanno commisurate con le esigenze dei veicoli appartenenti a tali categorie.</li> <li>(3) quando è presente una strada di servizio complanare, caso in cui la piattaforma delle due strade (principale e servizio) è unica, la non ammissibilità sulta strada principale è da intendersi limitata alla sola parte di piattaforma che la riguarda.</li> </ul>	eggiata carregg nesse, le esigenze anare, ca n ammis che la rig	(in pia iata iata dimensi dei veico so in cui sibilitià si guarda.	ttaform oni delle oli appark la piattati	ia) corsie enentii orma a principald			-	-				1	-	]

Figura 69. Tabella derivante dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2001.



Pag. **84** a **178** 

						Intervallo di vel	ocità di progette
TIPI SECONDO IL CODICE		AMBITO TER	RRITORIALE	LIMITE DI VELOCITA'	Numero delle corsie per senso di marcia	Limite inferiore (km/ora)	Limite superiore (km/ora)
1	2	3	3	4	5	6	7
AUTOSTRADA	A	EVERAURRANO	strada principale	130	2 o più	90	140
		EXTRAURBANO	evenutale strada di servizio	90	1 o più	40	100
		URBANO	strada principale	130	2 o più	80	140
		URBANO	eventuale strada di servizio	50	1 o più	40	60
EXTRAURBANA PRINCIPALE	В	EVTDAUDDANG	strada principale	110	2 o più	70	120
		EXTRAURBANO	eventuale strada di servizio	90	1 o più	40	100
EXTRAURBANA SECONDARIA	С	EVERAURRANG	C1	90	1	60	100
		EXTRAURBANO	C2	90	1	60	100
URBANA DI SCORRIMENTO	D	URBANO	strada principale	70	2 o più	50	80
		URBANO	eventuale strada di servizio	50	1 o più	25	60
URBANA DI QUARTIERE	E	URBANO		50	1 o più	40	60
LOCALE	F	EXTRAURBANO	F1	90	1	40	100
		LATRAGRAMO	F2	90	1	40	100
		URBANO		50	1 o più	25	60
		ana a traffico soste ana a traffico limitat					

Figura 70. Tabella derivante dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2001.

Pag. **85** a **178** 



TIPI SECONDO IL CODICE		AMBITO TER	RRITORIALE	Larghezza della corsia di marcia (m)	Larghezza min, dello spartitraffico (m)	Larghezza min, della banchina in sinistra (m)	Larghezza min, della banchina in destra (m)	Larghezza della corsia di emergenza (m)
1	2		1	8	9	10	11	12
AUTOSTRADA	A	EXTRAURBANO	strada principale	3,75	2,6	0,70	2,50	3,00
		ZATIGACIDATO	evenutale strada di servizio	3,50		0,50	1,25	-
		URBANO	strada principale	3,75	1,8	0,70	2,50	3,00
		OKBANO	eventuale strada di servizio	3,00 *	-	0,50	0,50	-
EXTRAURBANA PRINCIPALE	В	EXTRAURBANO	strada principale	3,75	2,50	0,50	1,75	-
		EXTRACREMIO	eventuale strada di servizio	3,50	2,00	0,50	1,25	-
EXTRAURBANA SECONDARIA	С	EXTRAURBANO	C1	3,75	- 1	-	1,50	-
		LATINAGREARG	C2	3,50	-	<u>u</u>	1,25	-
URBANA DI SCORRIMENTO	D	URBANO	strada principale	3,25*	1,8	0,50	1,00	-
		ORBANO	eventuale strada di servizio	2,75	, <del>-</del> 0	0,50	0,50	-
URBANA DI QUARTIERE	E	URBANO		3,00 *	-		0,50	-
LOCALE	F	EXTRAURBANO	F1	3,50	-	-	1,00	-
		ZantaenDane	F2	3,25	-	-	1,00	-
		URBANO		2,75	-	-	0,50	-
	**	nel caso di una stra della corsia più le b	ia per senso di maro da a senso unico co anchine deve essere assimo di m 3,75 e	n una sola corsia, e non inferiore a 5	la larghezza co ,50 m, increme	omplessi∨a ntando la		
	***	per spartitraffico ch	e ricade nel margine le ricade nel margine	interno				

Figura 71. Tabella derivante dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2001.

Pag. **86** a **178** 



TIPI SECONDO IL CODICE		AMBITO TE	RRITORIALE	Larghezza min, del margine interno (m)	Larghezza min, del margine laterale (m)	LIVELLO DI SERVIZIO	Portata di servizio per corsia (autoveic. equiv./ora)	Larghezza minima dei marciapied (m)
1	2		3	13	14	15	16	17
AUTOSTRADA	A	EXTRAURBANO	strada principale	4,0 (a)	6,1 (b)	B (2 o più corsie)	1100	-
		EXTRAORBANO	evenutale strada di servizio	<u>=</u>	-	C (1 corsia) C (2 o più corsie)	650 (d) 1350	-
		URBANO	strada principale	3,2 (a)	5,3 (b)	C (2 o più corsie)	1550	
		URBANO	eventuale strada di servizio	-	-	D (1 corsia) D (2 o più corsie)	1150 (d) 1650	1,50
EXTRAURBANA PRINCIPALE	В	EXTRAURBANO	strada principale	3,5(a)	4,25(b)	B (2 o più corsie)	1000	4
		EXTRAURBANO	eventuale strada di servizio	<b>L</b> 1	-	C (1 corsia) C (2 o più corsie)	650 (d) 1200	-
EXTRAURBANA SECONDARIA	С	EXTRAURBANO	C1	-	-	C (1 corsia)	600 (e)	-
		EXTRAURBANO	C2	-	-	C (1 corsia)	600 (e)	-
URBANA DI SCORRIMENTO	D	URBANO	strada principale	2,8 (a)	3,30(b)	CAPACITA'	950	1,50
		URBANO	eventuale strada di servizio	-	-	CAPACITA'	800	1,50
URBANA DI QUARTIERE	E	URBANO		0,50 (segnaletica orizz.)	-	CAPACITA'	800	1,50
LOCALE	F	EXTRAURBANO	F1	-	-	C (1 corsia)	450 (e)	-
			F2	-	-	C (1 corsia)	450 (e)	-
		URBANO		-	-	CAPACITA' (c)	800	1,50
		(c) in questo caso il dalla regolazione (d) nell'ipotesi di flu	(2). della strada di servizi livello di servizio non e delle intersezioni (a sso 100% in una dire ssi bilanciati nei due s	dipende solo d d es, durata di ezione e percen	un ciclo semafo tuale di visibilit	orico, tempo di à per il sorpass	verde). o 0%.	

Figura 72. Tabella derivante dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2001.

Pag. **87** a **178** 



TIPI SECONDO IL CODICE		AMBITO TEI	RRITORIALE	Regolazione della sosta	Regolazione dei mezzi pubblici	Regolazion e del traffico pedonale	Accessi
1	2		3	18	19	20	21
AUTOSTRADA	A	•	strada principale	Ammessa in spazi separati con immissioni ed uscite concentrate	Esclusa la fermata	Escluso	Esclusi
		EXTRAURBANO	evenutale strada di servizio	Ammessa in appositi spazi (fascia di sosta)	Fermate organizzate in apposite aree al fianco delle carreggiate	In banchina	Ammess
		UDDANO	strada principale	Ammessa in spazi separati con immissioni ed uscite concentrate	Esclusa la fermata	Escluso	Esclusi
		URBANO	eventuale strada di servizio	Ammessa in appositi spazi (fascia di sosta)	Piazzole di fermata o eventuale corsia riservata	Su marciapiedi protetti	Ammessi
EXTRAURBANA PRINCIPALE	В		strada principale	Ammessa in spazi separati con immissioni ed uscite concentrate o in piazzole di sosta	Ammessa in spazi separati con immissioni ed uscite apposite	Escluso	Esclusi
		EXTRAURBANO	eventuale strada di servizio	Ammessa in appositi spazi (fascia di sosta)	Fermate organizzate in apposite aree al fianco delle carreggiate	In banchina	Ammessi
EXTRAURBANA SECONDARIA	С	EXTRAURRANG	C1	A	Fermate organizzate in	I. b b.	
		EXTRAURBANO	C2	Ammessa in piazzole di sosta	apposite aree al fianco delle carreggiate	In banchina	Ammessi
URBANA DI SCORRIMENTO	D	URBANO	strada principale	Ammessa in spazi separati con immissioni ed uscite concentrate	Corsia riservata e/o fermate organizzate	Su marciapiedi protetti	Esclusi
		ONDANO	eventuale strada di servizio	Ammessa in appositi spazi (fascia di sosta)	Piazzole di fermata	Su marciapiedi	Ammess
URBANA DI QUARTIERE	E	URBANO		Ammessa in appositi spazi (fascia di sosta)	Piazzole di fermata o eventuale corsia riservata	Su marciapiedi	Ammessi
LOCALE	F	EVTDALIDDALIC	F1	A	Fermate organizzate in	In how the	A
		EXTRAURBANO	F2	Ammessa in piazzole di sosta	apposite aree al fianco delle carreggiate	In banchina	Ammessi
		URBANO		Ammessa in appositi spazi (fascia di sosta)	Piazzola di fermata	Su marciapiedi	Ammessi

Figura 73. Tabella derivante dalle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2001.

Pag. **88** a **178** 



# Luminanze delle superfici stradali in base alla categorie ME

	Luminanze	delle superfici	stradali	Abbagliamento	
Classe	Lm (minima	Uo min	Ul min	Ti max	SR min*
	mantenuta)	(Uniformità	(Uniformità	(%)	
	cd/m2	generale)	longitudinale)	E 1/2	
ME1	2	0,4	0,7	10	0,5
ME2	1,5	0,4	0,7	10	0,5
ME3a	1,0	0,4	0,7	15	0,5
ME3b	1,0	0,4	0,6	15	0,5
ME3c	1,0	0,4	0,5	15	0,5
ME4a	0,75	0,4	0,6	15	0,5
ME4b	0,75	0,4	0,5	15	0,5
ME5	0,5	0,35	0,4	15	0,5
ME6	0,3	0,35	0,4	15	Nessuna richiesta

Figura 74. Visuale, Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la L.R. n. 17/2000.

# Luminanze delle superfici stradali in base alla categorie CE, S, ES, EV

	Illuminar	nento orizzonta	ale	Illumi	inamento semicindrico
Classe	E. Medio (minimo mantenuto) lx	U <sub>0</sub> Emedio	Ti (Valore dell' incremento di soglia)	Classe	E <sub>SC</sub> Minimo (mantenuto) lx
CE0	50	0,4	10	ES1	10
CE1	30	0,4	10	ES2	7,5
CE2	20	0,4	10	ES3	5
CE3	15	0,4	15	ES4	3
CE4	10	0,4	15	ES5	2
CE5	7,5	0,4	15	ES6	1,5
Classe	E. Medio (minimo mantenuto) lx	E. min (mantenuto)	Ti (Valore dell' incremento di soglia)	ES7	1
S1	15	5	15	ES8	0,75
S2	10	3	15	ES9	0,5
S3	7,5	1,5	15	Illu	minamento verticale
S4	5	1	20	Classe	E <sub>v</sub> Minimo lx
S5	3	0,6	20	EV3	10
S6	2	0,6	20	EV4	7,5
S7	Non determinato			EV5	5

Figura 75. Visuale, Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la L.R. n. 17/2000.

Pag. **89** a **178** 



# Parametri di influenza per la declassificazione

Applicazione	Parametro d'influenza	Valori indicativi della UNI11248	Valori indicativi proposti
	Estensione pari all'intero tratto st	radale/pedonale/altro	
Stradale/Ciclo-Pedonale	Compito visivo normale	-1 (declassamento) non	-1 (declassamento) non sommabili e non
Stradale/Ciclo- Pedonale	Condizioni non conflittuali	sommabili e non	applicabili alla categoria A1
Stradale	Flusso del traffico <50% del massimo previsto per quella categoria	applicabili alla categoria A l	-1 (declassamento) non applicabile alla categoria A1
Stradale	Flusso del traffico <25% del massimo previsto per quella categoria	-2 (declassamento)	-2 (declassamento)
NON stradale	Quando i flussi di traffico veicolare e pedonale decrescono considerevolmente entro le ore 24	Non indicato	-1 (declassamento)
Pedonale/Aree di	Ra>=60	-1 (declassamento)	-1 (declassamento)
aggregazione	Ra<30	1 (incremento)	0
Pedonale/Aree di aggregazione	Pericolo di aggressione	1 (incremento)	1 (incremento)
	Estensione limitata a zone di pro	getto molto ristrette	
Stradale	Segnaletica efficace nelle zone conflittuali	-1 (declassamento)	-1 (declassamento)
Stradale	In corrispondenza di svincoli o intersezioni a		
Stradale Stradale	In prossimità di passaggi pedonali In prossimità di dispositivi rallentatori	1 (incremento)	1 (incremento)

Figura 76. Visuale, Interpretare, capire, conoscere ed approfondire la L.R. n. 17/200o.

Pag. **90** a **178** 



Pag. **91** a **178** 

## P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

## Parametri per la classificazione e declassificazione per le categorie ME si richiama le norme UNI 11248:2012.

Classificazione delle strade ed individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi obbligatoria.

prospetto 1 Classificazione delle strade e individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi obbligatoria

Tipo di strada	Descrizione del tipo della strada	Limiti di velocità [km h <sup>-1</sup> ]	Categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi
Λ	Autostrade extraurbane	130 - 150	1454
A <sub>1</sub>	Autostrade urbane	130	ME1
Δ.	Strade di servizio alle autostrade extraurbane	70 - 90	1450
A <sub>2</sub>	Strade di servizio alle autostrade urbane	50	ME2
n	Strade extraurbane principali	110	ME2
В	Strade di servizio alle strade extraurbane principali	70 - 90	ME3b
	Strade extraurbane secondarie (tipi C1 e C2 <sup>1)</sup> )	70 - 90	ME2
С	Strade extraurbane secondarie	50	ME3b
	Strade extraurbane secondarie con limiti particolari	70 - 90	ME2
D	Strade urbane di scorrimento <sup>2)</sup>	70	1450
D	Strade urbane di scommento"	50	ME2
F-	Strade urbane interquartiere	50	ME2
Е	Strade urbane di quartiere	50	ME3b
	Strade locali extraurbane (tipi F1 e F2 <sup>1)</sup> )	70 - 90	ME2
	Strade locali extraurbane	50	ME3b
	Strade locali extraurbane	30	S2
	Strade locali urbane	50	ME3b
F3)	Strade locali urbane: centri storici, isole ambientali, zone 30	30	CE3
F*/	Strade locali urbane: altre situazioni	30	054/00
	Strade locali urbane; aree pedonali	5	CE4/S2
	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	5	
	Strade locali interzonali	50	CE4/S2
	Strade local interzonali	30	
Fbis	Itinerari ciclo-pedonali <sup>4)</sup>	Non dichiarato	00
	Strade a destinazione particolare <sup>1)</sup>	30	S2

Secondo il Decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive integrazioni e modifiche.

Figura 77. Estratto della norma UNI 11248:2012 riportante il calcolo della categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi obbligatoria.



Per strade di servizio delle strade urbane di scorrimento, definita la categoria illuminotecnica per la strada principale, si applica la categoria illuminotecnica con prestazione di luminanza immediatamente inferiore o la categoria comparabile a questa (prospetto 5).

Vedere le osservazioni del punto 6.3.

Secondo la Legge 1 agosto 2003 numero 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 2003, n 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada".

Parametri di influenza applicabili per una corretta declassificazione della categorie illuminotecniche.

## Indicazione sulle variazioni della categoria illuminotecnica in relazione ai parametri di influenza

Parametro di influenza	Variazione massima della categoria illuminotecnica
Complessità del campo visivo normale	1
Condizioni non conflittuali	
Flusso di traffico <50% rispetto alla portata di servizio	
Flusso di traffico <25% rispetto alla portata di servizio	2
Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali	1
Assenza di pericolo di aggressione	1
Assenza di svincoli e/o intersezioni a raso	1
Assenza di attraversamenti pedonali	1

Figura 78. Estratto della norma UNI 11248:2012 riportante indicazioni sui parametri di influenza.

Oltre alla categoria illuminotecnica, si possono utilizzare altri provvedimenti integrativi all'impianto di illuminazione.

## prospetto 3 Esempi di provvedimenti integrativi all'impianto di illuminazione

Condizione	Rimedio
Prevalenza di precipitazioni meteoriche	Ridurre l'altezza e l'interdistanza tra gli apparecchi di illuminazione e l'inclinazione massima delle emissioni luminose rispetto alla verticale in modo da evitare il rischio di riflessioni verso l'occhio dei conducenti degli autoveicoli
Riconoscimento dei passanti	Verificare che l'illuminamento verticale all'altezza del viso sia sufficiente
Luminanza ambientale elevata (ambiente urbano)	
Elevata probabilità di mancanza di alimentazione	
Elevati tassi di malfunzionamento	Adottare segnali stradali attivi e/o fluorifrangenti di classe adeguata
Curve pericolose in strade con elevata velocità degli autoveicoli	
Presenza di rallentatori di velocità	
Attraversamenti pedonali in zone con flusso di traffico e/o velocità elevate	Illuminare gli attraversamenti pedonali con un impianto separato e segnalarli adeguatamente
Programma di manutenzione inadeguato	Ridurre il fattore di manutenzione inserito nel calcolo illuminotecnico

Figura 79. Estratto della norma UNI 11248:2012 riportante alcuni esempi di provvedimenti integrativi all'impianto di illuminazione.

La seguente tabella serve per stabilire l'incremento si soglia (TI) qualora c'è ne fosse l'esigenza.

## Valori dell'incremento di soglia (TI) per le categorie illuminotecniche CE ed S

Parametro		С	ategoria ill	uminotecni	ca	
Indice di incremento della soglia di percezione TI [%]	S1	S2	S3	S4	S5	S6
molee of incremento della soglia di percezione 11 [%]	15	15	15	20	20	20
Indice di incremento della soglia di percezione TI [%]	CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5
indice di incremento della soglia di percezione 11 [%]	10	10	10	15	15	15

Figura 80. Estratto della norma UNI 11248:2012 riportante i valori di incremento di soglia (TI) per le categorie CE e S.



La seguente tabella serve per stabilire la relazione e comparazione tra le categorie illuminotecniche.

## Comparazione di categorie illuminotecniche

			Categ	oria illuminot	ecnica			
	ME1	ME2	ME3	ME4	ME5	ME6		
CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6

Figura 81. Estratto della norma UNI 11248:2012 riportante la comparazione delle categorie illuminotecniche.

La seguente tabella serve a suggerire delle categorie illuminotecniche addizionali nel caso in cui c'è ne fosse bisogno.

## Categorie illuminotecniche addizionali

	Categoria ill	uminote	cnica						
Categoria illuminotecnica individuata	CE0	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5		-	-
Categoria iliuminotecnica individuata	-		-	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Categoria illuminotecnica addizionale	-	EV3	EV4	EV5	-	-		-	-

Figura 82. Estratto della norma UNI 11248:2012 riportante le categorie illuminotecniche addizionali.

Pag. **93** a

## 4.2 La classificazione stradale ed illuminotecnica di Milzano (BS)

Per descrivere in maniera più dettagliata la classificazione sia stradale che illuminotecnica verranno analizzati alcuni tratti stradali presenti all'interno del territorio comunale.

All'interno del territorio comunale di Milzano (BS) sono presenti quattro tipologie di categorie stradali. La categoria "C" - Strade Extraurbane Secondarie – che riguarda la S.P. n. 64v1 che nel tratto extraurbano e diventa di categoria "E" – Urbana di quartiere – nel tratto Urbano; mentre le rimanenti arterie, sono "F Extraurbane" - Strade Locali Extraurbane - (in ambito extraurbano) e le "F Urbane" - Strade Locali - Urbane (in ambito urbano).



Figura 83. Classificazione delle Strade Provinciali di Brescia.

Tutte le altre strade (Provinciali, Comunali e private) sono localizzate ed identificate con il nome della Via utilizzando la base dati "Map Data TELE ATLAS" a cui sono state riportate alcune modifiche in base allo stradario comunale. Per suddividere le strade (categoria F) tra urbane ed extraurbane è stata riportata la delimitazione dei centri abitati attuata sul territorio del Comune.

La classificazione delle strade è stata fatta per definire la classificazione illuminotecnica di ingresso indispensabile per definire i valori progettuali di luminanza che devono rispettare i progetti illuminotecnici.

Il Comune di Milzano (BS) non ha redatto un Piano Urbano del Traffico e quindi le successive tavole sono state redatte seguendo sia le norme UNI 11248 e sia il Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modiche) e il D.M. n. 6792 del 05/12/2001 esclusivamente con la finalità di individuare la classificazione illuminotecnica di riferimento. Per questo motivo, salvo ulteriori disposizioni e atti del Comune, non può avere ulteriori finalità ed applicazioni.



Pag. 94 a

Per quanto riguarda le strade Provinciali, i dati relativi alla categoria stradale e alle caratteristiche stradali sono stati forniti dall'ente gestore della Provincia di Brescia.



Figura 84. Classificazione delle Strade Provinciali di Brescia.

In tale cartografia tutte le strade non segnate sono da ritenersi di categoria "F Extraurbane" in ambito extraurbano (fuori dai centri abitati) e "F Urbane" in ambito urbano (all'interno dei centri abitati). E' facoltà e compito del Comune aggiornare la perimetrazione dei Centri Abitati e lo stradario comunale.

Strade in gestione alla
Provincia di Brescia

Strade di tipo B

Strade di tipo C

Strade di tipo E

Strade di tipo F Extraurbane

Strade di tipo F Urbane

Figura 85. Legenda Classificazione delle Strade Provinciali di Brescia.



Pag. **95** a **178** 

Le fasi per individuare le categorie illuminotecniche di un impianto sono le seguenti:

- 1) Definizione della categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi:
  - suddividere la strada in una o più zone di studio con condizioni omogenee dei parametri di influenza;
  - per ogni zona di studio identificare il tipo di strada<sup>30</sup>;
  - noto il tipo di strada, individuare con l'ausilio del prospetto 1 la categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi.
- 2) Definizione della categoria illuminotecnica di progetto: Categoria illuminotecnica ricavata, per un dato impianto, modificando la categoria illuminotecnica di ingresso per l'analisi dei rischi in base al valore dei parametri di influenza considerati nella valutazione del rischio.
- 3) Definizione della categoria illuminotecnica di esercizio: In base alle considerazioni sulle analisi dei rischi e agli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici, si introduce, se necessario, una o più categorie illuminotecniche di esercizio, specificando chiaramente le condizioni dei parametri di influenza che rendono corretto il funzionamento dell'impianto secondo la data categoria.

#### <u>Prescrizioni per la de-classificazione illuminotecnica:</u>

P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

- il decremento totale della categoria di ingresso per l'analisi dei rischi, funzione dei parametri di influenza, non può essere superiore a 2.
- per decremento massimo totale dovuto alla riduzione del flusso di traffico, il progettista può valutare l'eventuale ulteriore riduzione di una categoria illuminotecnica a ME6, giustificandone responsabilmente in relazione alla sicurezza e sottoscrivendola.
- per le zone adiacenti, si deve evitare una differenza maggiore di due categorie illuminotecniche comparabili. La zona in cui il livello luminoso raccomandato è il più elevato, costituisce la zona di riferimento.

## L'analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- sopralluogo con l'obiettivo di determinare una gerarchia tra i parametri di influenza rilevanti per le strade esaminate.
- individuazione dei parametri decisionali e delle procedure gestionali richieste da eventuali leggi dalla presente norma e da esigenze specifiche.
- studio preliminare del rischio, determinando gli eventi potenzialmente pericolosi, in base a incidenti pregressi ed al rapporto fra incidenti diurni e notturni, e classificazioni in funzione della freguenza e della gravità.
- creazione di una gerarchia di interventi per assicurare a lungo termine i livelli di sicurezza richiesti da leggi, Direttive e
- determinazione di una programmazione strategica, con scala di priorità per le azioni più efficaci in termini di sicurezza per gli utenti.

Vista le peculiarità del territorio comunale di Milzano (BS) analizzate nel capitolo precede, e nello specifico, viste le ridotte dimensioni del comune e i bassi flussi veicolari transitanti in questo, i parametri di influenza utilizzati per l'analisi dei rischi sono:

Pag. **96** a 178



<sup>30</sup> La classificazione della strada non è di responsabilità del progettista.

### • Complessità del campo visivo

#### Importanza all'interno della declassificazione:

Media

Valore della declassificazione:

Complesso (0), Non complesso (-1)

Descrizione:

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato come "complesso" solo nelle strade più importanti o più trafficate. Sono queste strade infatti che la cartellonistica stradale e pubblicitaria-privata può disturbare il campo visivo. Nelle altre strade, la complessità è insignificante.

#### Condizioni non conflittuali

### Importanza all'interno della declassificazione:

Media

Valore della declassificazione:

Conflittuale (0), Non conflittuale (-1)

Descrizione:

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato come "conflittuale" nella quasi totalità delle sezioni/ambiti stradali considerati. Questo perché, vista la natura del comune, capita frequentemente che l'utilizzo stradale si mescoli con quello pedonale e ciclabile. Per garantire la massima sicurezza ai pedoni e ciclisti è stato quindi deciso di non attuare la declassificazione.

Pag. **97** a

## Flusso di traffico < 50% rispetto alla portata di servizio</li>

#### Importanza all'interno della declassificazione:

Media

Valore della declassificazione:

> 50 % (0), < 50% (-1)

Descrizione:

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato per avvalorare le altre declassificazioni e/o per calcolare la categoria illuminotecnica di esercizio.

#### Flusso di traffico < 25% rispetto alla portata di servizio</li>

Importanza all'interno della declassificazione:

Media

Valore della declassificazione:

> 25 % < 50 % (-1), < 25% (-2)

#### Descrizione:

All'interno della declassificazione il parametro < 25 % è stato utilizzato per arrivare a calcolare la categoria illuminotecnica di progetto ME6. Anche se la norma UNI 11248:2012 da un lato non consente di declassare per più di n. 2 classi e di utilizzare il parametro "flussi di traffico", dall'altro alto suggerisce che dove ci sia



l'impossibilità che questo vari nel tempo o dove il progettista rilevi, in precisi ambiti, delle condizioni tali di assenza di pericoli per gli utenti della strada, possa essere utilizzata la classificazione illuminotecnica ME6 congiuntamente alla assunzione di responsabilità del progettista.

Visto le caratteristiche del comune e della arterie stradali, sono state considerate ME6:

- le strade senza sbocco (chiuse)
- le strade che servono fino ad un massimo di qualche decina di abitazioni e quindi utilizzate solo da quei limitati residenti
- le strade di campagna e/o rurali che servono esclusivamente alcune case sparse dislocate lungo di esse
- le strade sterrate e di collegamento esclusivo ai fondi agricoli

Questo nell'ottica che risulterebbe inutile e non efficiente dal punto di vista economico istallare dei corpi lampada dimensionati per una ME5 con l'integrazione dei regolatori di flusso che illuminano come ME6 per tutta la durata di accensione dell'impianto visto che i flussi di traffico sono al di sotto del 25% previsto dalle norme. La prescrizione in merito è che, mentre per le strade chiuse si ha la certezza che non possano variare i flussi di traffico nel tempo, per le strade di campagna e/o su strade dove un futuro vengano realizzate delle espansioni urbane non previste nell'attuale PRG (situazione che si potrebbe verificare tra più di 10-15 anni), sarà compito del progettista della nuova lottizzazione o dell'arteria stradale, provvedere alla nuova classificazione illuminotecnica di progetto del tratto di strada interessato.

## • Segnaletica cospicua nelle zone conflittuali

Importanza all'interno della declassificazione:

Bassa

Valore della declassificazione:

Cospicua (-1), Non cospicua (0)

Descrizione:

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato come "non cospicua" nella quasi totalità delle sezioni/ambiti stradali considerati. Questo perché, vista la natura del comune, capita frequentemente che ci siano continui incroci o attraversamenti pedonali segnalati in maniera adeguata ma non cospicua. Per garantire la massima sicurezza veicolare e pedonale è stato quindi deciso di non attuare la declassificazione.

#### Assenza di pericolo di aggressione

Importanza all'interno della declassificazione:

Media

Valore della declassificazione:

Assenza (-1), Presenza (0)

Descrizione:

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato come "assenza" nella quasi totalità delle sezioni/ambiti stradali considerati. Questo perché, vista la natura del comune, è difficile avere un rischio di aggressione rilevante nelle zone centrali o nelle periferie.

#### Assenza di svincoli e/o intersezioni a raso

Importanza all'interno della declassificazione:

Pag. **98** a



Media

Valore della declassificazione:

Assenza (-1), Presenza (0)

Descrizione:

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato come "presenza" nella quasi totalità delle sezioni/ambiti stradali considerati. Questo perché, vista la natura del comune, capita frequentemente che ci siano continui incroci o uscite carrabili nelle careggiate stradali. Per garantire la massima sicurezza veicolare è stato quindi deciso di non attuare la declassificazione.

## • Assenza di attraversamenti pedonali

Importanza all'interno della declassificazione:

Media

Valore della declassificazione:

Assenza (-1), Presenza (0)

**Descrizione:** 

All'interno della declassificazione questo parametro è stato utilizzato come "presenza" nella quasi totalità delle sezioni/ambiti stradali considerati. Questo perché, vista la natura del comune, capita frequentemente che ci siano attraversamenti pedonali nelle careggiate stradali. Per garantire la massima sicurezza dei pedoni è stato quindi deciso di non attuare la declassificazione.

Infine si ricorda che, dove è prevista l'istallazione dei regolatori di flusso, si deve sempre garantire al suolo un flusso luminoso minimo pari a 0,3 cd/mq e quindi diventa non sempre possibile l'istallazione in quelle arterie stradali classificate ME6.

Pag. **99** a

Tutti i parametri di influenza per l'analisi dei rischi così come descritti sono stati discussi, analizzati e concertati tra il Progettista Illuminotecnico e il Responsabile dei lavori pubblici del Comune di Milzano (BS).

I redattori della classificazioni stradali ed illuminotecniche del P.R.I.C,

Dr. Urb. Diego Pellizzaro

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatari Provincia di Vicenza

DIEGO
PELLIZZARO

n° 2197

Dr. Urb. Emiliano Vettore





# 4.3 <u>Descrizione delle scelte progettuali fatte</u>

Nella seguente tabella vengono elencate tutte le classificazioni stradali ed illuminotecniche con la metodologia sopra descritta.

VIA	CATEGORIA STRADALE	LIMITE DI VELOCITA' Km/h	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO	COMPLESSITA' CAMPO VISIVO		CONDIZIONI DI CONFLITTUALITA'		SEGNALETICA COSPICUA NELLE ZONE CONFLITTUALI		PERICOLO DI AGGRESSIONE		ASSENZA DI SVINCOLI E/O INTERSEZIONI A RASO		RALLENTATORI ASSENZA PASSAGGI PEDONALI E/O DISPOSITIVI		possono variare nel tempo FLUSSI DI TRAFFICO (*) i valori dei flussi veicolari				CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO	FLUSSO ORARIO DI POSSIBILE ATTIVAZIONE REGOLATORI DI	CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI ESERCIZIO	NOTE_CAT_1
				Normale (-1)	Complesso (0)	Non conflittuale (-1)	Conflittuale (0)	Cospicua (-1)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presente (0)	Assenza (-1)	Presenza (0)	Assenza (-1)	Presenza (0)	(veicoli/ora) (progetto) per corsia Portata di servizio	portata di servizio (-2) <25% rispetto alla	portata di servizio (-1)* <50% rispetto alla	portata di servizio (0)* >50% rispetto alla				
SP7	Strada extraurbana secondaria - C -	70 - 90	ME2		Complesso (0)		Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800		*	> 50% (0)	ME3a	23:00 - 6:00	ME4b	g. 1
Cascina Campagnole	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800		<50% (-1)*		ME5	23:00 - 6:00	ME6	Nelle vie laterali si hanno delle ME6
Cascina Muratica	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800	< 25% (-2)			ME6		ME6	
Cascina Squadre	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800	< 25% (-2)			ME6		ME6	
Piazza Roma	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)		Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800			> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	
Strada comunale per Comella	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800	< 25% (-2)			ME6		ME6	
Via La Viazzola	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800	< 25% (-2)			ME6		ME6	
Via Prov. località Mella	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800	< 25% (-2)			ME6		ME6	
Cascina Casale	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)			Conflittuale (0)		Non cospicua (0)	Assente (-1)			Presenza (0)		Presenza (0)	800	< 25% (-2)			ME6		ME6	



	1			1		1	T		1	T T			1	1			1	
Cascina Muletto	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Cesare Battisti	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	Verso via Vicolo Magento, si ha una ME6
Via Dossi	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	
Via Fratelli Bandiera	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	
Via Giovanni XXIII	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	Fuori dal centro abitato si ha una F Extraurbana
Via Vescovado	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	
Via Maesta'	Strada urbana locale - F -	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)*	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	Dall'incrocio fino a Via Cascina Campagnole (zona extraurbana) si ha una ME5
Strada Provinciale SP64	Strada extraurbana secondaria - C -	70 - 90	ME2		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME3a	23:00 - 6:00	ME4b	
Via Provinciale	Strada urbana - E	50	ME3b		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	
Viale Europa	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	Dall'incrocio fino a Via Antonio Gramsci si ha una ME5
Via Usignolo	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	Nelle vie laterali si hanno delle ME6
Via Breda	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	
Via Fonda	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	
Via Goffredo Mameli	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	Nelle vie laterali si hanno delle ME6
no_name_1	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Alcide De Gasperi	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Aldo Moro	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Alessandro Manzoni	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
																	•	

. **101** a **178** 



Via Antonio Gramsci	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	Nella strada perpendicolare a via Alcide de Gasperi si ha una ME6
Via Benedetto Croce	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Disciplina	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Donatori Di Sangue	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Dr. A. Galli	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Ghidella	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	
Via Giacinto Bianchi	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Guglielmo Marconi	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Martiri Della Libertà	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via Nino Bixio	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	
Via Palmiro Togliatti	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	Do
Via San Gottardo	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Via San Michele	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800		> 50% (0)	ME5	23:00 - 6:00	ME6	Dall'incrocio fino a Via Donatori di sangue si ha una ME5
Vicolo Armando Diaz	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Vicolo Castagneto	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Vicolo Giovanni Pascoli	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Vicolo Giuseppe Verdi	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Vicolo Magenta	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pre	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Vicolo Piave	Strada urbana locale - F -	50	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Cascina San Biagio	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
Cascina Sandra- Banditi	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)	Presenza (0)	Pres	senza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	

. **102** a **178** 



Strada Vicinale Della Cave	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
no_name_2	Strada extraurbana locale - F -	< 70	ME3b	Normale (-1)		Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800	< 25% (-2)		ME6		ME6	
DR. MICHELETTI																		
Via Provinciale	Strada extraurbana secondaria - C -	70 - 90	ME2		Complesso (0)	Conflittuale (0)	Non cospicua (0)	Assente (-1)		Presenza (0)	Presenza (0)	800		> 50% (0)	ME3a	23:00 - 6:00	ME4b	

Pag. **103** a **178** 



#### 4.4.1 Zone particolari e critiche (pubbliche e private)

#### Parcheggi

NOME VIA	Parcheggi lungo strade	
Zona (urbana o extraurbana)	Urbana	
Limite velocità (km/h)	30 - 50	
Categoria stradale	F Urbana	
Categoria illuminotecnica di progetto	S3	
Portata di servizio per corsia (veicoli ora)	-	
Flusso traffico reale (%)	-	
Presenza zone di conflitto	Si	Non particolarmente significative
Dispositivi rallentatori	No	
Complessità campo visivo	Ininfluente	
Categoria illuminotecnica di esercizio	<b>S4</b>	Per uniformare l'illuminamento con la ME6 e per
		rendere più sicure le zone a parcheggio, si ritiene
		opportuno inserire questa categoria.

#### Piste Ciclo-pedonali

NOME VIA	Piste ciclo-pedonali	
Zona (urbana o extraurbana)	Urbana	
Limite velocità (km/h)	-	
Categoria stradale	-	
Categoria illuminotecnica di progetto	S3	
Portata di servizio per corsia (veicoli ora)	-	
Flusso traffico reale (%)	-	
Presenza zone di conflitto	Si	Non particolarmente significative
Dispositivi rallentatori	No	
Complessità campo visivo	Ininfluente	
Categoria illuminotecnica di esercizio	\$3	Per uniformare l'illuminamento vista l'adiacenza
		alle categorie ME4b e ME6.

Pag. **104** a

Oltre ad analizzare i parcheggi e le piste ciclopedonali, è stata fatta una ricognizione del territorio per capire le eventuali problematiche presenti e valutare alcuni possibili soluzioni.

La soluzione più efficace in questi casi di attraversamenti pedonali o di incroci pericolosi, è quella di illuminare direttamente il punto pericoloso con un punto luce apposito magari con una forma e fascio di luce diverso da quelli che gli sono vicini. L'obiettivo è quello di rendere riconoscibile la zona o il punto critico dagli utilizzatori della rete viaria. La soluzione che ha maggior successo e che qui si consiglia è quella di cambiare la resa cromatica e quindi il colore della luce. Ad esempio, in una via illuminata a SAP (tonalità rosse) si dovrà inserire nel punto critico una FI o LED in maniera da vedere una luce bianca e viceversa.

Si ricorda inoltre, che nelle rotatorie di smistamento di arterie stradali importanti e particolarmente trafficate, è consigliato l'utilizzo della categoria illuminotecnica CE di pari portata alla classe assegnata della categorie ME.



#### 5. RIASSETTO ILLUMINOTECNICO DEL TERRITORIO

#### 5.1 Premessa

Gli obiettivi di questa sezione del piano di intervento, sono come di seguito riassumibili:

- 1. individuazione dei criteri guida comunali minimi per la futura illuminazione, per tipologie d'impianti e per aree di applicazione;
- 2. integrare gli specifici interventi di adeguamento, proponendo, dove non già meglio identificato, le adeguate soluzioni;
- 3. proporre l'integrazione del tessuto esistente, azioni ad ampio respiro di: ammodernamento, rifacimento, integrazione, sostituzione integrale, non richieste specificatamente per legge ma che costituiscono un opera di indubbio interesse comunale sotto almeno uno dei seguenti aspetti di: riqualificazione del territorio, risparmio energetico, ottimizzazione e razionalizzazione degli impianti.

Un'illuminazione discreta e senza stravaganze, che assolva il proprio ulteriore ruolo di valorizzazione dell'antico tessuto viario ed edilizio cittadino, sarà indispensabile per un organico sviluppo dell'illuminazione, in quanto l'integrazione dell'illuminazione pubblica e privata deve consentire di gestire al meglio il territorio, con una copertura graduale e misurata, senza accenti fuori misura e fonti che alterino e mettano in pericolo la percezione dell'ambiente.

L'Amministrazione Comunale, nella sua piena libertà d'azione sul territorio in termini di nuova illuminazione e di ristrutturazione dell'esistente, sia nell'ambito dell'applicazione integrale del piano della luce che in semplici interventi, intende con il piano porre i requisiti minimi di progetto per chiunque si troverà ad operare sul suo territorio, sia per realizzare impianti d'illuminazione pubblica in base a specifiche richieste, sia privati nell'ambito di aree residenziali, lottizzazioni, etc.

# Pag. **105** a

## 5.2 Tipologie di intervento: piano operativo

Il piano d'intervento provvede alla definizione delle tipologie di apparecchi per l'illuminazione per ciascuna destinazione funzionale e più in generale per area omogenea, caratterizzando il tessuto cittadino con scelte mirate, funzionali e omogenee che si concretizzano in una gradevole ed armonica definizione formale e spaziale del territorio comunale. Tali definizioni si affiancano e completano per le specificità del territorio le linee guida di cui ai precedenti capitoli coordinando operativamente degli interventi futuri.

Dalle evidenze riscontrate sul territorio e dalla indicazioni emerse nei capitoli precedenti i principali tipi di intervento di carattere prevalentemente stradale si possono come di seguito riassumere:

- Impianti esistenti: revisione e messa a norma degli impianti elettrici, sostituzione degli apparecchi d'illuminazione con analoghi a maggiori performance illuminotecniche e sostituzione degli apparecchi dotati di lampade ai vapori di mercurio.
- Adeguamento degli impianti esistenti: adozione di soluzioni illuminotecniche ad elevata efficienza.

Per entrambe le tipologie di interventi verranno definite delle caratteristiche illuminotecniche minime e dei progetti illuminotecnici di riferimento.

Dal punto di vista impiantistico ciascuna soluzione deve essere basata sulla sicurezza dell'impianto nella sua globalità specialmente verso le persone, siano esse manutentori o semplici cittadini.

Un elemento di rilievo è sicuramente la lungimiranza nelle scelte in merito a soluzioni che favoriscano ridotti livelli di manutenzione periodica in quanto la vita media di un impianto d'illuminazione, 25 anni, impone valutazioni che vanno al



di là dei normali costi di primo impianto e svincola da logiche di gare basate solo sul ribasso economico, privilegiando invece soluzioni tecniche a maggiore efficienza globale.

La sicurezza delle persone deve essere garantita per tutta la durata dell'impianto in condizione di normale funzionamento ed anche in caso di atti vandalici o incidenti, prevedibili in ogni contesto urbano.

#### 5.2.1 Impianti elettrici indicazioni per l'adeguamento e per i nuovi impianti

Per quanto riguarda l'adequamento di impianti esistenti:

- l'adeguamento della componentistica: deve rispettare la normativa vigente ed avere il requisito della marcatura CE, deve possedere inoltre una protezione con doppio isolamento (classe II) con l'aggiunta, in casi specifici, di ulteriori protezioni elettriche a monte dell'impianto.
- Le linee elettriche di alimentazione: devono essere previste ovunque ed ogni volta che ve ne sia la possibilità, interrate, sia per ragioni di sicurezza sia per un fatto estetico di impatto visivo; le derivazioni, punti considerati particolarmente delicati, devono essere effettuate in pozzetti e con giunzioni rigide in doppio isolamento.
- L'alimentazione di apparecchi fissati su mensola a parete: avviene tramite cavi aerei su muro, al fine di
  contenere sia i costi derivanti dal posare sottotraccia le condutture, sia i danni provocati a manufatti di valore
  storico architettonico. Il tracciato dei cavi deve essere stabilito caso per caso prestando attenzione a ridurre al
  massimo l'impatto visivo è preferibile evitare il fissaggio di scatole o cassette di derivazione a vista.
- Nel caso in cui si debba integrare l'impianto esistente con la sostituzione o l'aggiunta di pochi centri luminosi la scelta più conveniente sarà quella di rispettare la tipologia impiantistica esistente in cui si trova inserito l'impianto purché la tipologia sia conforme alla Lr17/09.
- Realizzare sempre reti di distribuzione dedicate all'illuminazione pubblica.

#### I nuovi impianti devono:

- prediligere analoghe caratteristiche elettriche, normative e di sicurezza a quelle appena evidenziate prediligendo soluzioni interrate in cunicoli tecnologici dedicati.
- Dove non sia possibile rompere il manto stradale per gli scavi (ad esempio centri storici con pavimentazioni
  particolari) si potrà ricorrere ma per brevi tratti a linee aeree che saranno realizzate con cavi autoportanti ad
  elica sospesi tra eventuali pali o ancorati a parete nel caso di centri luce, staffati a muro, o proiettori
  sottogronda riducendo al minimo gli interventi sugli edifici e l'impatto visivo degli impianti medesimi.

Pag. 106 a



## 5.2.2 Caratteristiche elettriche generali degli apparecchi d'illuminazione

I corpi illuminanti devono avere le seguenti minime caratteristiche elettriche ed illuminotecniche:

- Ottiche del tipo full **cut-off** o completamente schermati con intensità luminosa massima a 90° ed oltre (verso l'alto) non superiore a 0.49 cd/klm (requisiti della L.r.17/09).
- Grado di protezione minimo degli apparecchi di illuminazione contro la penetrazione ai corpi solidi e liquidi IP 65 per il vano lampada e IP 44 per il vano accessori (qualora separati).
- La classe dell'apparecchio nei confronti dei contatti indiretti deve essere II o III.
- Devono avere il vano ottico chiuso da elementi trasparenti e piani realizzati preferibilmente con materiali come vetro temprato o metacrilato, ovvero stabili e anti-ingiallimento.
- Gli apparecchi d'illuminazione posti ad altezza inferiore ai 3 metri devono essere apribili (accesso a parti in tensione) solo con uso di chiave o di un attrezzo (CEI 64-7).
- Devono avere un alto rendimento luminoso (rapporto tra flusso luminoso in lumen reso dall'apparecchio ed il flusso luminoso in lumen emesso dalla lampada) indicativamente superiore al 75% per apparecchi di tipo stradale e almeno al 60% per apparecchi d'arredo.
- Copertura superiore preferibilmente realizzata in pressofusione di alluminio UNI 5076.
- Sull'apparecchio di illuminazione devono essere riportati i seguenti dati di targa:
- nome della ditta costruttrice;
- numero di identificazione o modello:
- tensione di funzionamento;
- limiti della temperatura per cui è garantito il funzionamento ordinario, se diverso da 25°;
- grado di protezione IP;
- potenza nominale in Watt e tipo di lampada.
- L'apparecchio deve essere disponibile con varie regolazioni di lampada o ottica per poter rispondere alle variabili esigenze di illuminazione del territorio;
- Devono essere conformi alle normative di riferimento.

Un'attenta valutazione e scelta deve essere condotta anche su caratteristiche meno legate a fattori elettrici ed illuminotecnici ma di notevole importanza per l'efficienza globale e manutentiva dell'impianto quali:

- Materiale chiusura resistente agli agenti atmosferici più critici;
- Sistemi di chiusura e protezione del vano ottico con minore predisposizione alla raccolta di sporcizia ed al deperimento (preferibilmente vetri di chiusura temprati piani);
- In fase manutentiva: facilità di sezionamento elettrico, agevole apertura e mantenimento dell'apertura del corpo illuminante, protezione del vano ottico dalla sporcizia, rapidità di sostituzione delle lampade e di regolazione delle stesse nel vano ottico, rapidità di sostituzione degli altri componenti elettrici.

## 5.2.3 Caratteristiche dei quadri elettrici, dei cavidotti e dei sostegni

## Apparecchi di protezione

- Interruttore generale del quadro elettrico di tipo automatico magnetotermico con relè differenziale polivalente per controllo di guasti a terra (da prevedersi sia per impianti in classe I che in classe II);
- Interruttore automatico differenziale di tipo selettivo Id=300mA, protetto contro gli scatti intempestivi, posto a
  protezione di ogni linea trifase in partenza (dorsali di alimentazione dei punti luce-dispositivo da prevedersi
  anche per apparecchi in classe II);

Pag. **107** a



- Interruttori automatici magnetotermici unipolari posti a protezione delle singole linee in partenza (escluso il conduttore di neutro), protezione dei circuiti ausiliari mediante idoneo interruttore automatico magnetotermico differenziale;
- Apparecchiature di manovra (contatori) con categoria di impiego AC-3;
- Apparecchiature di manovra per predisposizione rifasamento (contattori) con categoria d'impiego AC-3 dotati di blocco contatti di passaggio a pre-chiusura e di resistenza di smorzamento di picco;
- Protezione da sovratensioni di origine atmosferica mediante inserzione di idonei limitatori di sovratensione (scaricatori);
- Nell'installazione dei regolatori di flusso centralizzato, le protezioni contro le sovratensioni dovranno essere garantite sia a monte che a valle del regolatore medesimo;
- Potere di interruzione di tutte le apparecchiature installate non inferiore a 6kA per utenze con alimentazione monofase e 10kA per utenza con alimentazione trifase.

## Carpenteria

- In vetroresina a doppio isolamento;
- Grado di protezione: IP55 minimo, tenuta all'impatto 20j minimo;
- Ampliabilità: 30%;

#### Accessori

- Morsettiera in uscita per linee di potenza ed ausiliari.
- Cavi apparecchiature siglati e numerati.
- Selettore AUT-MAT a due posizioni per il comando di accensione dell'illuminazione.
- Rélé crepuscolare (no timer).
- Riduttore di flusso luminoso classe di isolamento II protezione integrata per sovratensioni a valle dello stesso. Nel caos di regolazione di lampade ad elevata resa cromatica il regolatore dovrà garantire l'assenza di viraggio cromatico delle sorgenti luminose installate (tipo ioduri metallici bruciatore ceramico).
- Protezione sulle parti in tensione accessibili a portella aperta in modo da garantire grado di protezione IP XXB.
- Targhetta di identificazione riportante i seguenti dati: costruttore, tensione nominale, corrente nominale, grado di protezione, norma di riferimento.

#### Cavidotti

- Linee dorsali principali realizzate mediante distribuzione trifase + neutro mediante l'utilizzo di conduttori unipolari tipo FG7-R 0.6/1kV.
- Tutte e derivazioni per l'alimentazione dei punti luce dovranno essere realizzate, per sezioni < o uguali a 16 mm², in apposita morsettiera in classe II posta in ciascun palo senza effettuare giunzioni interrate o prevedere l'uso di muffole. Dove non fosse possibile tale tipo di derivazione le giunzioni dovranno essere realizzate nei pozzetti, senza interruzione del conduttore, utilizzando idonei conduttori a compressione crimpati, prevedendo il ripristino dell'isolamento mediante nastro autoagglomerante e successiva finitura mediante nastro isolate.</li>
- Sezione idonea per caduta di tensione non superiore al 4% dal punto di consegna ENEL.

#### **Pozzetti**

Anelli in CLS (senza fondo) con chiusino in ghisa carrabile ispezionabile. Dimensioni minime interne 40x40.

Pag. 108 a



- Pozzetti rompi tratta in corrispondenza di ciascuna derivazione e cambio di direzione, e almeno ogni 25-30 metri nei tratti rettilinei o ogni sostegno.
- Chiusini in ghisa senza personalizzazione (ENEL / TELECOM).

#### Pali

- Sostegni tronco conico in acciaio zincato a caldo o verniciati.
- Nel caso di estensione di impianti esistenti la tipologia dei pali dovrà essere conforme a quanto già installato.
- Protezione della base mediane colletto in CLS, guaina termo resistente o con manicotto in acciaio saldato alla base.
- Spessore minimo pari a 4 mm.
- Per sostegni verniciati, la verniciatura dovrà essere realizzata direttamente dalla casa produttrice e certificata.
- Morsettiera a base del palo tipo Conchiglia o equivalete a doppio isolamento per la derivazione (Classe II)
  completa di portella in alluminio.
- Fusibile su ogni punto di alimentazione in corrispondenza della morsettiera a base palo.

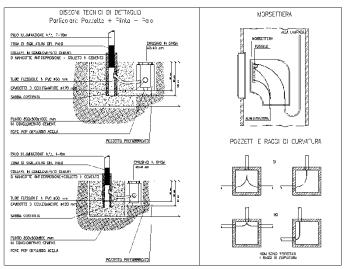


Figura 86. Schemi di massima, sostegni, pozzetti e giunzioni.

Pag. 109 a 178



# 5.3 Criteri di progettazione

Gli impianti di illuminazione pubblica fissi, sono progettati per offrire all'utilizzatore delle zone pubbliche, adibite a circolazione, buone condizioni di visibilità durante i periodi di oscurità, con l'intento di garantire sia la sicurezza ed un buon smaltimento del traffico sia la sicurezza pubblica, per quanto questi parametri possano dipendere dalle condizioni di illuminazione della strada.

Le caratteristiche fotometriche di un impianto di illuminazione stradale sono definite mediante una o più categorie illuminotecniche, che dipendono da numerosi parametri, detti di influenza.

Per un dato impianto si possono individuare le seguenti categorie illuminotecniche:

- la categoria illuminotecnica di riferimento, che dipende esclusivamente dal tipo di strada presente nella zona di studio considerata;
- la categoria illuminotecnica di progetto, che dipende dall'applicazione dei parametri di influenza e specifica i requisiti illuminotecnici da considerare nel progetto dell'impianto;
- la categoria illuminotecnica di esercizio che specifica sia le condizioni operative istantanee di funzionamento di un impianto sia le possibili condizioni operative previste dal progettista, in base alla variabilità nel tempo dei parametri di influenza.

Pertanto preliminarmente alla fase di progettazione occorre procedere a :

- individuare i possibili parametri di influenza significativi;
- pervenire alla definizione delle categorie illuminotecniche attraverso una valutazione del rischio, per quanto possibile.

### 5.3.1 Principali parametri di qualità dell'illuminazione stradale

La Norma UNI 13201-2 "Illuminazione stradale - requisiti prestazionali" indica i requisiti illuminotecnici qualitativi e quantitativi da considerare nel progetto degli impianti d'illuminazione stradale, ed è applicabile a tutte le strade, siano esse urbane o extraurbane, con traffico esclusivamente motorizzato o misto.

Le grandezze fotometriche cui fare riferimento per garantire un corretto compito visivo agli utenti delle strade sono:

- La Luminanza\* media mantenuta del manto stradale (Lm [cd/m²];
- L'Uniformità generale\*\* (U0) e Longitudinale\*\*\* (UI) di detta Luminanza;
- L'indice di abbagliamento debilitante causato dall'installazione (TI [%]);
- Spettro di emissione delle lampade;
- Guida ottica.

\* Rapporto tra l'intensità proveniente da una superficie luminosa in una data direzione e l'area apparente di quella superficie. Luminanza media mantenuta: valore che assume la luminanza media del manto stradale nelle peggiori condizioni d'invecchiamento e insudiciamento dell'impianto.

Livello di Luminanza. Dal livello di luminanza dipende il potere di rivelazione, inteso come percentuale di un insieme definito di oggetti percepibile dal conducente in ogni punto della strada. Il potere di rivelazione aumenta all'aumentare della luminanza media del manto stradale, con andamento dipendente dall'uniformità e dal grado di abbagliamento debilitante prodotto dall'impianto. Per strade rettilinee, con manto asciutto, la norma UNI 13201-2 prevede vari livelli di luminanza a seconda del tipo di strada.

Pag. **110** a **178** 



<sup>\*\*</sup> Rapporto fra luminanza minima e media su tutta la strada.

<sup>\*\*\*</sup> Rapporto fra luminanza minima e massima lungo la mezzeria di ciascuna corsia.

**Uniformità di luminanza**. Generalmente, il parametro utilizzato per descrivere la distribuzione delle luminanze sulla superficie stradale il rapporto Uo = Lmin/Lm, dove Lmin è la luminanza puntuale minima e Lm è quella media sull'intera superficie stradale.

Il potere di rivelazione cresce con Uo, con andamento dipendente anche dal grado di abbagliamento debilitante. La UNI 113201-2 prevede un valore per Uo non inferiore a 0.4 per tutti i tipi di strade.

**Abbagliamento debilitante**. L'effetto dell'abbagliamento debilitante è quello di ridurre notevolmente il potere di rivelazione. Il parametro generalmente utilizzato per quantificare l'abbagliamento debilitante è l'indice TI. La UNI 13201-2 indica i valori massimi da non superare.

**Spettro di emissione delle lampade**. I tipi di sorgenti luminose ritenuti idonei per l'illuminazione stradale sono numerosi e differiscono considerevolmente tra di loro per la composizione spettrale della luce emessa. La .distanza di visibilità. dipende sensibilmente dallo spettro di emissione. Dallo spettro di emissione dipendono:

- l'acuità visiva ;
- l'impressione di luminosità a parità di luminanza della superficie stradale;
- la velocità di percezione;
- il tempo di recupero visivo dopo essere stati soggetti ad abbagliamento.

**Guida ottica**. Per guida ottica si intende la capacità di un impianto di illuminazione di dare all'utente un'immagine immediatamente riconoscibile del percorso da seguire fino ad una distanza che dipende dalla massima velocità permessa su quel tronco di strada. La guida ottica contribuisce alla sicurezza e alla facilità della guida. Perciò, essa è particolarmente importante per le intersezioni.

Tra i fattori che influiscono sulla guida ottica nelle intersezioni vi sono il colore della luce, l'altezza dei pali, il livello di luminanza, la disposizione dei centri luminosi.

La Norma raccomanda inoltre che sia evitata ogni discontinuità ad eccezione dei punti singolari intenzionalmente introdotti per attirare l'attenzione dei conducenti. La successione dei centri luminosi, l'intensità ed il colore della luce emessa devono cioè garantire la cosiddetta .guida ottica. (o visiva) cioè dare all'utente un'immagine immediatamente riconoscibile del percorso da seguire.

I valori di tali grandezze sono riportati in funzione dalla classificazione della strada e dell'indice della categoria illuminotecnica di riferimento.

Pag. 111 a 178



# 5.4 Tipologie di intervento: linee guida progettuali operative

Il progettista incaricato della stesura di un progetto illuminotecnico dovrà individuare chiaramente la zona o le zone di studio considerate per la corretta classificazione della strada e la giustificazione delle scelte unitamente alla categoria illuminotecnica di riferimento ed ai parametri principali utilizzati per le definizione della categoria illuminotecnica di progetto e di esercizio.

- 1) strade e traffico veicolare: assi principali
- 2) strade e traffico veicolare: assi secondari
- 3) strade e traffico veicolare: zone artigianali
- 4) aree agricole modestamente abitate
- 5) aree verdi parchi e giardini
- 6) impianti sportivi
- 7) strade pedonali fuori centro abitato
- 8) strade pedonali, piazze, centri storici
- 9) piste ciclabili
- 10) parcheggi
- 11) rotatorie
- 12) passaggi pedonali
- 13) impianti d'illuminazione degli edifici di interesse storico/artistico
- 14) illuminazione residenziale e impianti privati.

### 5.4.1 Strade a traffico veicolare: Assi viari principali

Sono considerati assi viari principali quelli che secondo la classificazione stradale sono stati assimilati alle strade con il maggior traffico motorizzato extraurbano ed urbano.

Si identificano nelle seguenti categorie:

# Categoria illuminotecnica ME1 e ME2

Non sono state individuate sul territorio comunale strade con queste caratteristiche. Dovendo comunque il piano identificare delle linee guida verranno riportate indicazioni anche per queste tipologie di strada nel caso fossero necessarie in futuro. In particolare rientrano nella categoria ME2 a pieno titolo le autostrade le superstrade e le tangenziali quali:

- A- Autostrade (con campo visivo: normale);
- B- Extraurbane principali (con campo visivo: complesso).

Possono rientrare inoltre le seguenti categorie di strade:

- **D- Strade Urbane di scorrimento veloce**\* (Vmax<70km/h in aree di conflitto);
- C- Strade Extraurbane secondarie\* (Vmax<70-90km/h in aree di conflitto);
- E- Strade Urbane interquartiere\* (Vmax<50km/h in aree di conflitto);
- E- Strade Urbane di quartiere\* (Vmax<50km/h in aree di conflitto);
- F- Strade Locali extraurbane\* (Vmax<70-90km/h in aree di conflitto).

Pag. 112 a 178




<sup>\*</sup>se la segnaletica è efficace e sufficiente tali strade si riconducono alla cat. ME3 (vedi prospetto ME3).

### Esempio di corpi illuminanti



Figura 87. Esempi di corpi illuminanti

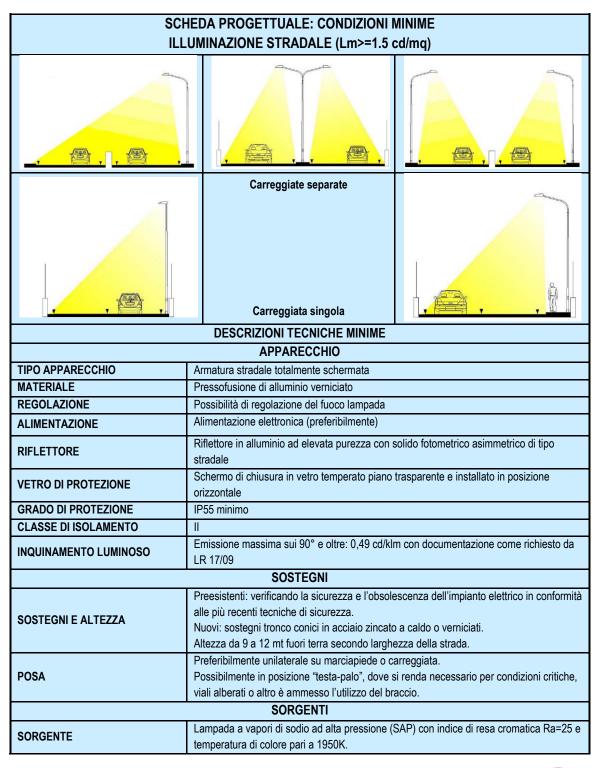

Pag. 113 a

POTENZA	Potenze installate preferibilmente non superiori a 150 W
OTTIM	IZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime. Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI 11248 – UNI EN 13201
REGOLATORI DI FLUSSO	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.

Figura 88. Scheda progettuale

#### Categoria illuminotecnica ME3

Rientrano nella categoria ME3 a pieno titolo le superstrade, tangenziali, ma anche le strade provinciale e statali in ambito extraurbano e urbano quali:

- B- Extraurbane principali (ME3a) (Campo visivo: normale);
- **D- Urbane di scorrimento veloce** (ME3a) (Vmax<70km/h normali);
- **C- Extraurbane secondarie** (ME3a) (Vmax<70-90km/h normali);
- E- Urbane interquartiere (ME3c) (Vmax<50km/h normali);
- E- Urbane di quartiere (ME3c) (Vmax<50km/h normali).

Possono rientrare inoltre le seguenti categorie di strade:

- **D- Urbane di scorrimento**\* (ME3c) (Vmax<50km/h in aree di conflitto);
- C- Extraurbane secondarie\*(ME3c) (Vmax<50km/h in aree di conflitto);
- F- Locali extraurbane (ME3a) (Vmax<70-90km/h normali);
- F- Locali extraurbane\* (ME3c) (Vmax<50km/h in aree di conflitto).
- \* se la segnaletica è efficace e sufficiente tali strade si riconducono alla cat. ME4b (vedi prospetto ME4b).

#### Categoria illuminotecnica ME4a- ME4b

Appartengono a tali categorie illuminotecniche:

**D- Urbane di scorrimento** (Vmax<50km/h normali);

Extraurbane secondarie (Vmax<50km/h normali);

F- Locali extraurbane (Vmax<50km/h normali).

che penetrano il tessuto comunale e che quindi svolgono un ruolo di collegamento con il tessuto viario in cui è inserito il comune.

#### Esempio di corpi illuminanti



Figura 89. Esempi di corpi illuminanti



COLIEDA DECOSTILIALE, CONDIZIONI MINUSE		
SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME		
ILLUMINAZIONE STRADALE (Lm=0.75÷1 cd/mq)		
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME	
	APPARECCHIO	
TIPO APPARECCHIO	Armatura stradale totalmente schermata	
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato	
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada	
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica (preferibilmente)	
RIFLETTORE	Riflettore in alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale	
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale	
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo	
CLASSE DI ISOLAMENTO		
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09	
	SOSTEGNI	
SOSTEGNI E ALTEZZA	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Categoria illuminotecnica ME3: 8-10 mt  Categoria illuminotecnica ME4: 7-8 mt.	
POSA	Unilaterale su marciapiede o carreggiata.  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.	
	SORGENTI	
SORGENTE	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  Ra=65, temperatura di colore 2150K o Ra=25 e temperatura di colore 1950K per tracciati urbani delle strade di categoria illum. ME3  Ra=25, temperatura di colore 1950K per tutte le altre vie e tipologie illuminotecniche.	
POTENZA	Categoria illuminotecnica ME3 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7m: 70-100W  strada con larghezza sino a 8m: 100W  strada con larghezza oltre a 8m: 100-150W  Categoria illuminotecnica ME4 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7m: 70-100W  strada con larghezza sino a 8m: 100W  strada con larghezza oltre a 8m: 100-150W	
OTTIM	IZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO	
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7	
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI 11248 – UNI EN 13201	
REGOLATORI DI FLUSSO	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.	



#### 5.4.2 Strade a traffico veicolare: assi viari secondari

Strade con categoria illuminotecnica ME5 in quanto, di piccole dimensioni e/o prevalentemente residenziali o locali. Sia che gli eventuali interventi sul territorio siano di adeguamento di impianti obsoleti che di realizzazione di nuovi impianti, per esempio in aree residenziali o nuove lottizzazioni, o infine siano rifacimenti integrali, si riportano i seguenti requisiti minimi di progetto per garantire adeguate condizioni di visibilità e comfort visivo nonché valori di contrasto di luminanza medio delle carreggiate, e uniformità di luminanza che permettano di percepire l'immagine del tracciato stradale in modo netto e coerente con il resto del territorio.


È utile ed efficace l'integrazione dell'illuminazione tradizionale con sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e fish-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) per esempio per evidenziare incroci, passaggi pedonali, rotatorie etc... Tali sistemi molto meno invasivi di impianti d'illuminazione propriamente detti sono di fatto molto più efficaci in caso di condizioni di scarsa visibilità.

# Esempio di corpi illuminanti



Figura 91. Esempi di corpi illuminanti

Pag. 116 a

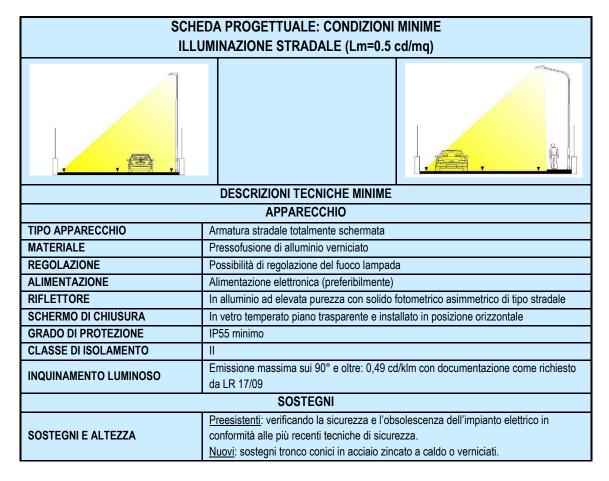



Pag.	1	17	

	<u> </u>
	Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):
	Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza
	Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza
	Unilaterale su marciapiede o carreggiata.
POSA	Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni
	critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.
	SORGENTI
SORGENTE	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:
SORGENIE	- >Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).
	Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):
POTENZA	strada con larghezza sino a 7,5m: 70W
POTENZA	strada con larghezza sino a 8m: 70-100W
	strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W
OTTIMIZ	ZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli
OTTIWIZZAZIONE IMPIANTO	quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere
	almeno pari a 3,7
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI 11248 – UNI EN 13201
	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi
REGOLATORI DI FLUSSO	punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore
	elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.

Figura 92. Scheda progettuale

### 5.4.3 Strade a traffico veicolare: zone artigianali

Sul territorio insistono alcune aree dedicate ad attività artigianali o industriali anche per queste è necessaria una illuminazione dedicata specifica.

- **Illuminazione privata**: l'illuminazione privata dei capannoni e delle aree limitrofe deve essere realizzata privilegiando le seguenti tipologie di installazioni:
  - o con apparecchi sotto gronda (stradali o proiettori) posizionati sui capannoni dotati di lampade ai vapori di sodio alta pressione installati con vetro piano orizzontale e potenze installate limitate;
  - con sistemi dotati di sensori di movimento e di sicurezza per accensione immediata in caso di emergenze. In tale caso l'impianto d'illuminazione può essere integrato con una sola illuminazione minimale quasi di sola segnalazione.
- Illuminazione pubblica: per queste applicazioni sussiste in modo limitato, l'esigenza futura di rifacimento degli impianti d'illuminazione obsoleti, mentre è prevedibile l'espansione di tali aree con nuova illuminazione in nuove lottizzazioni che verranno dedicate a tali ambiti, con tipologie illuminotecniche che dovranno essere piuttosto omogenee e prettamente funzionali, ad elevata efficienza e basso grado di manutenzione nel tempo. In generale per le loro caratteristiche le strade sono sempre di categoria illuminotecnica ME5, anche se di notevoli dimensioni che potrebbe comportare ad un aumento delle potenze e delle altezze dei sostegni, ed hanno un traffico estremamente limitato oltre il tradizionale orario lavorativo per questo l'illuminazione pubblica deve essere espressamente di sicurezza.

DESCRIZIONI TECNICHE MINIME  APPARECCHIO  TIPO APPARECCHIO  Amatura stradale totalimente schermata  MATERIALE  Pressofusione di alluminio verniciato  REGOLAZIONE  Alimentazione elettronica (preferbilimente)  RIFLETTORE  In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  RALIMENTAZIONE  In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  GRADO DI PROTEZIONE  CLASSE DI ISOLAMENTO  II  INQUINAMENTO LUMINOSO  IR 17/09  SOSTEGNI  Pressistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recent teoriche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza de terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 7-9 metri di altezza  Possa dimente in posizione "Este-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberato a altro e ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTE  Iampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  PAR=65 (T=215KN) o Ra-25 (T=195KN).  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  *** strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  *** strada con larghezza sino a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO  Impianti pressistenti; a parità di condizioni utilizzare le polenze minime.  Impianti pressistenti; a parità di condizioni utilizzare le polenze minime.  Impianti pressistenti; a parità di condizioni utilizzare le polenze minime.  Impianti propri dove possibile intervenire sull'interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  ODDIgatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilita di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo inivertici ana 2.  Oboligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con nume	SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME		
DESCRIZIONI TECNICHE MINIME  APPARECCHIO  TIPO APPARECCHIO  Armatura stradale totalmente schermata  MATERIALE  Pressofusione di alluminio verriciato  REGOLAZIONE  Alimentazione elettronica (preferibilimente)  RIFLETTORE  In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  BCHERMO DI CHIUSURA  In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  In SOSTEGNI  INQUINAMENTO LUMINOSO  REGISTORIO  SOSTEGNI  Pressistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuozi: sostegni trono conici in accialo aricanto a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza  Per larghezze carreggiata ofter 1,7m: 7-9 metri di altezza  Per larghezze carreggiata ofter 1,7m: 7-9 metri di altezza  Per larghezze carreggiata ofter 1,7m: 7-9 metri di altezza  Per larghezze carreggiata ofter 1,7m: 7-9 metri di altezza  Possibilimente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni criciche, valia alberato a lurio è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTI  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  Nempera de vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  Nempera de vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  Nempera segni interna condizioni dilitizzare le soluzioni con potenze inferiori):  Strada con larghezza sino a 8n: 70-100W  strada con larghezza sino a 8n: 7			
APPARECCHIO TIPO APPARECCHIO Amatura stradale totalmente schermata Pressofusione di alluminio verniciato REGOLAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIO	ILLUMINAZIONE STRADALE (LM=0.5 cd/mq)		
TIPO APPARECCHIO  MATERIALE  Pressofusione di alluminio verniciato  REGOLAZIONE  Possibilità di regolazione del fuoco lampada  Alimentazione  Alimentazione elettronica (preferibilmente)  In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  SCHERMO DI CHIUSURA  In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  IPS5 minimo  CLASSE DI ISOLAMENTO  II  Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09  SOSTEGNI  Pressistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  » Ra-65 (T=2150K) o Ra-25 (T=1950K).  Categoria illuminoteonica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  » strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  » strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  » strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  » strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  » strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  » strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  » strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  » strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  » strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  » strada con l			
MATERIALE  REGOLAZIONE  Possibilità di regolazione del fuoco lampada  ALIMENTAZIONE  Alimentazione elettronica (preferibilmente)  In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  In vetro temperato piano trasparente e instaliato in posizione orizzontale  GRADO DI PROTEZIONE  CLASSE DI ISOLAMENTO  II  INQUINAMENTO LUMINOSO  II  SOSTEGNI  Presistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza  Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni crifiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTE  POTENZA  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  > Rae-65 (T=2150K) o Ra-25 (T=1950K).  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  • strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  • strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  • strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti provi: dove possibile intervenire sull'interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  UNI 11248 – UNI EN 13201  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico			
REGOLAZIONE			
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica (preferibilmente)  RIFLETTORE In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  SCHERMO DI CHIUSURA In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  RRADO DI PROTEZIONE IP55 minimo  CLASSE DI ISOLAMENTO II  INQUINAMENTO LUMINOSO Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09  SOSTEGNI  Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati. Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza  Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  PRESOLATORI DI FLUSSO  OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a unite au sulimentatore elettronico			
RIFLETTORE  In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale  SCHERMO DI CHIUSURA  In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale  IP55 minimo  CLASSE DI ISOLAMENTO  II  INQUINAMENTO LUMINOSO  Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09  SOSTEGNI  Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati. Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza  Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza  Unilaterale su marciapiede o carreggiata.  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  PAR=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7,5m: 70-W  strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO  OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO  Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali aliberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  ODBilgatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a unimentatore elettronico		•	
In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale   GRADO DI PROTEZIONE   IP55 minimo			
P55 minimo			
II   Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09   SOSTEGNI			
Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09   SOSTEGNI		IP55 minimo	
SOSTEGNI E ALTEZZA  Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza  Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza  Unilaterale su marciapiede o carreggiata.  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTI  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  Pa=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	CLASSE DI ISOLAMENTO		
SOSTEGNI E ALTEZZA  Pressistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati. Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada): Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza Unilaterale su marciapiede o carreggiata. Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTI  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica: PRE-65 (T=2150K) o Ra-25 (T=1950K).  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori): strada con larghezza sino a 7,5m: 70W strada con larghezza sino a 8m: 70-100W strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime. Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime. Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare la potenze minime. Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare la potenze minime. Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	INQUINAMENTO LUMINOSO		
SOSTEGNI E ALTEZZA    Conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.   Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.   Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):   Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza   Per larghezze carreggiata oltre i 7,5m: 7-9 metri di altezza   Unilaterale su marciapiede o carreggiata.   Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.    SORGENTI		SOSTEGNI	
POSA  Unilaterale su marciapiede o carreggiata. Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.  SORGENTI  SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:  NRa=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  Strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  Strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime. Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  UNI 11248 – UNI EN 13201  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	SOSTEGNI E ALTEZZA	conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada):  Per larghezze carreggiata fino a 7,5m: 6-7 metri di altezza	
Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:   Na=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).   Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):   strada con larghezza sino a 7,5m: 70W   strada con larghezza sino a 8m: 70-100W   strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W    OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO   Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.   Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7    NORMA DI RIFERIMENTO   UNI 11248 – UNI EN 13201     Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	POSA	Unilaterale su marciapiede o carreggiata.  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.	
POTENZA  POTENZA  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  UNI 11248 – UNI EN 13201  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico			
POTENZA  Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  strada con larghezza sino a 8m: 70-100W  strada con larghezza oltre a 8,5m: 150W  OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime. Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  UNI 11248 – UNI EN 13201  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	SORGENTE	. , ,	
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO    Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.   Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7    NORMA DI RIFERIMENTO		Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):  strada con larghezza sino a 7,5m: 70W  strada con larghezza sino a 8m: 70-100W	
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO  Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a 3,7  NORMA DI RIFERIMENTO  UNI 11248 – UNI EN 13201  Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO		
Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno	
REGOLATORI DI FLUSSO a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	NORMA DI RIFERIMENTO	UNI 11248 – UNI EN 13201	
	REGOLATORI DI FLUSSO		

Figura 93. Scheda progettuale

# 5.4.4 Aree verdi agricole in aree modestamente abitate

Il territorio comunale è attraversato dalle strade principali di collegamento nonché da:

- vie secondarie pubbliche in zone poco abitate;
- vie secondarie private, anche non asfaltate, che conducono ai cascinali ed alle aziende agricole presenti sul territorio.

Le suddette vie devono essere caratterizzate da una illuminazione ridotta, sia che un giorno si provveda ad illuminarle o che si debba rifare l'illuminazione attuale.

Illuminazione privata: una particolare attenzione dovrà essere posta nella verifica dell'illuminazione privata di capannoni artigianali e industriali, aziende agricole, residenze private. Infatti per quanto riscontrato nei rilievi necessari nella stesura del PICIL, si fa spesso utilizzo in queste entità di un uso inappropriato delle fonti di luce con gravi ripercussioni ambientali anche a notevoli distanze.

La giustificabile esigenza di salvaguardia della sensazione di sicurezza deve opportunamente essere controllata e coordinata dal piano secondo rigorose metodologie tecnologiche che assicurano una corretta illuminazione di sicurezza e presidio del territorio.

In effetti la maggior parte di tali installazioni è costituita da proiettori simmetrici ed asimmetrici mal orientati, posti su supporti o a parete e di potenze troppo elevate rispetto alle necessarie esigenze. In particolare potrebbe essere talvolta sufficiente un intervento di ri-orientamento di tali proiettori e di utilizzo di appositi schermi ed alette frangiluce per colmare i gravi scompensi che una illuminazione incontrollata provoca.

Solo una luce realizzata con apparecchi disposti in modo tale che l'intensità luminosa emessa verso l'alto risulti inferiore a 0.49 cd/klm a 90° ed oltre, può garantire la trasformazione di una visione luminosa da quello di una visione illuminata. L'impatto sul territorio di tali micro entità abitative ed isole di luce (quali per esempio le cascine) deve essere tale da non alterare l'ecosistema e la visione notturna di chi ci vive e di chi si approssima ad esse, utilizzando un'illuminazione di entità ridotta e confinata, per quanto possibile, in tali realtà.

L'utilizzo quindi di una illuminazione con potenze contenute, facilita l'adattamento dell'occhio all'ingresso ed all'uscita da queste entità territoriali.

Dove richiesta un'illuminazione prettamente di sicurezza si preferisca l'utilizzo di sensori di movimento abbinati ad apparecchi dotati di lampade ad accensione immediata (incandescenza ad alogeni o fluorescenti compatte). Tali sistemi che sono sempre più diffusi, hanno un basso impatto ambientale e consentono un notevole risparmio per i ridotti tempi di accensione. La salvaguardia della sicurezza ed il controllo dell'illuminazione in piccole realtà isolate del territorio sono applicazioni ideali dei sensori di movimento.

Illuminazione pubblica: per contro, se insorgesse la necessità per questioni di sicurezza stradale di porre in rilievo elementi di tali vie (curve pericolose, dune, il tracciato, incroci, etc..) sono preferibili sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e fish-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..). Tali sistemi molto meno invasivi di impianti d'illuminazione propriamente detti sono di fatto molto più efficaci in caso di condizioni di scarsa visibilità.

Tale direttiva procedurale è di estrema importanza anche a sostegno dell'illuminazione di strade principali già illuminate in quanto è dimostrato che (soprattutto in aree nebbiose) che sistemi di segnalazione di questo tipo aumentano anche del 100% la percezione a distanza di situazioni di pericolo rispetto ad una illuminazione tradizionale che ha un ruolo invece fondamentale per evidenziare le forme nel centro abitato.



Nel caso fosse necessario il ripristino della funzionalità dell'illuminazione esistente, o di nuove linee d'illuminazione utilizzare una illuminazione quanto possibile poco invasiva anche otticamente dell'ambiente naturale circostante, e con minore effetto sulla fotosensibilità di animali e piante.

SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME		
ILLUMINAZIONE STRADALE (Lm=0.5 cd/mq) AREE AGRICOLE		
	, <b>3</b>	
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME	
TIPO APPARECCHIO	APPARECCHIO  Armatura stradale totalmente schermata	
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato	
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada	
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica (preferibilmente)	
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico di tipo stradale	
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale	
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo	
CLASSE DI ISOLAMENTO		
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09	
	SOSTEGNI	
	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in	
SOSTEGNI E ALTEZZA	conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.	
	Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.	
	Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada) 6-8m.	
POSA	Unilaterale su marciapiede o carreggiata.  Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni critiche,	
POSA	viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.	
	SORGENTI	
	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica:	
SORGENTE	Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).	
	Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):	
POTENZA	strada con larghezza sino a 7,5m: 70W	
	per altre strade: 70-100W	
OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO		
	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.	
OTTIMIZZAZIONE IMPLANTO	Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli	
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno	
	pari a 3,7	
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI 11248 – UNI EN 13201	
	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto	
REGOLATORI DI FLUSSO	a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico	
	con numero minimo di livelli pari a 2.	

Figura 94. Scheda progettuale.

Pag. **120** a **178** 



# 5.4.5 Aree verdi, giardini e parchi urbani

Nel territorio comunale si trovano aree adibite a verde ricreativo tutte già illuminate .

La scelta per la creazione di nuove aree verdi in questo caso deve cadere su apparecchi che ne permettano la corretta fruibilità nelle fasce diurne a ridosso del crepuscolo ed allo stesso tempo, non turbino le aree abitate circostanti. Deve quindi essere salvaguardata la sicurezza dell'area verde nelle ore notturne, evitando fenomeni di forti gradienti di luce, abbagliamenti ed aree contigue di forte discontinuità del flusso luminoso alternate con fasce d'ombra.

Per tali aree omogenee, si suggerisce l'installazione di apparecchi decorativi, con ottica full cut-off, su palo di altezza massima di 4,5-5 m che, in caso di adeguamento, possa sostituire tutti gli apparecchi attualmente dislocati non più a norma secondo i dettami della L.R. 17/2009 o, in caso di nuovo impianto, che possano regalare a tali aree un'adeguata fruibilità degli spazi.

Il colore predominante di parchi, giardini e viali alberati è il verde, che risulta particolarmente apprezzabile se illuminato con sorgenti attorno ai 3000K tale situazione però si scontra con altri fattori importanti legati alla necessità di utilizzare limitate potenze delle sorgenti luminose ed all'impatto dell'illuminazione sul territorio in termini di fotosensibilità delle piante.

Una adeguata soluzione futura per il comune potrebbe essere quella di identificare se l'area è accessibile e fruibile durante gli orari notturni ed in tal caso prevedere una illuminazione non solo di sicurezza ma che meglio valorizza la fruizione degli spazi verdi notturni. Le esigenze future di efficienza degli impianti e di qualità della luce si scontrano con quelle che hanno portato ad un utilizzo inappropriato negli anni scorsi di corpi diffondenti tipo a sfera.

Una illuminazione mista per parchi e pedonali potrebbe essere una soluzione anche di movimento del colore e di salvaguardia del verde pubblico. Spesso l'illuminazione può essere integrata con proiettori di limitate potenze (max 70-100W) di tipo asimmetrico posti orizzontali per specifici ambiti ricreativi o che vengono utilizzati saltuariamente per manifestazioni pubbliche. Tali sistemi ovviamente devono essere dotati di interruttori separati. Si sconsiglia in futuro per nuovi parchi pubblici di grandi dimensioni di utilizzare sistemi d'illuminazione del tipo a torre faro e sistemi d'illuminazione stradali posti su alti sostegni (12 metri) per l'elevato impatto ambientale e la notevole invasività del territorio.

La scelta progettuale deve comunque privilegiare soluzione soft, che eviti abbagliamenti e renda gradevole e sicura la permanenza e l'utilizzo del parco anche a ridosso delle ore notturne preferendo quindi l'illuminazione specifica di vialetti e di aree ricreative piuttosto che appiattita senza soluzione di continuità ed indiscriminatamente diffusa ovunque. Evitare l'illuminazione d'accento di alberi e cespugli dal basso verso l'alto anche e soprattutto con sistemi ad incasso che ha solamente valore scenico ma è inopportuna, in quanto altera considerevolmente la fotosensibilità delle specie vegetali, oltre a non essere ammessa dalla legge regionale n.17/09.

#### Esempio di corpi illuminanti





Pag. 121 a

178



Figura 95. Esempi di corpi illuminanti

SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME	
ILLUMINAZIONE AREE PEDONALI - PARCO PUBBLICO - PIAZZE	
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME
	APPARECCHIO
TIPO APPARECCHIO	Apparecchio illuminante con caratteristiche di arredo urbano da posare su palo adatto all'illuminazione di aree verdi, aree pedonali in genere.
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada (versione asimmetrica)
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico simmetrico (per illuminazione di aree o asimmetrico stradale (per vialetti)
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo
CLASSE DI ISOLAMENTO	II .
EFFICIENZA LUMINOSA	Maggiore del 60%
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09
	SOSTEGNI
SOSTEGNI E ALTEZZA	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra 3-5 m.
POSA	Testa-palo
	SORGENTI
	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica >Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).  Lampada agli indici protellisi a braziltana contributa di resa contributa
SORGENTE	<ul> <li>Lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con indice di resa cromatica Ra=83 (T=3200K, Efficienza&gt;90lm/W)</li> <li>Lampada a fluorescenza compatta dove è possibile lo spegnimento entro le ore 24.</li> </ul>
POTENZA	<ul> <li>Classe S3-S4-S5-S6: tipo CMD 20-35W o SAP 50W</li> <li>Classe S2-S1: tipo CMD 35-70W o SAP 50-70W</li> </ul>
OTTIMIZ	ZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime. Impianti nuovi: utilizzare apparecchi che permettano di ridurre le potenze installate e di massimizzare il fattore di utilizzazione. Con rapporti interdistanza/altezze in ambito percorsi pedonali uguali o superiori a 3,7
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN 13201
REGOLATORI DI FLUSSO	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.
	Figura 96. Scheda progettuale.

Figura 96. Scheda progettuale.

# 5.4.6 Impianti sportivi

Come evidenziato nel precedenti capitoli sono presenti sul territorio comunale degli impianti di ricreazione sportiva.

Il tipo d'illuminazione richiesta da tali spazi ricreativi ha sicuramente, se mal realizzata, un contributo notevole all'aumento dell'inquinamento luminoso in tutte le sue forme, bisogna adottare particolari cure ed attenzione nell'illuminazione prevedendola solo quando funzionale alle attività sportive e solo quando affettivamente necessaria.

Queste indicazioni unitamente alla variazione dell'inclinazione per quanto possibile, ed all'inserimento di appositi schermi che indirizzino il flusso luminoso sul campo sportivo sono sicuramente i primi provvedimenti da adottare per contenere il flusso luminoso all'interno dell'area a cui è funzionalmente dedicato per evitare fenomeni di fastidiosa intrusività, abbagliante e di dispersione di flusso luminoso anche verso l'alto.



Impianti sportivi di grandi dimensioni realizzati con proiettori asimmetrici installati orizzontali e nello specifico: Campo di calcio con pista di atletica e impianto di Baseball

# Esempio di corpi illuminanti

				O che permettono di conseguire risultati illuminotecnici analoghi
Champions	Optivision	Set 400	Astro 400	
Apparecchio 1	Apparecchio 2	Apparecchio 3	Apparecchio 4	Apparecchio 5

Figura 97. Esempi di corpi illuminanti

SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME IMPIANTI SPORTIVI	
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME
APPARECCHIO	
TIPO APPARECCHIO	Proiettore asimmetrico
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato
REGOLAZIONE	Fuoco lampada fisso
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata

\_\_\_\_

178

Pag. 123 a



RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico fortemente asimmetrico		
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale		
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo		
CLASSE DI ISOLAMENTO			
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da		
INCONTAINENTO EDIMINOCO	LR 17/09		
	SOSTEGNI		
SOSTEGNI E ALTEZZA	Dimensionati in funzione della tipologia di impianto		
	SORGENTI		
SORGENTE	loduri metallici tradizionale con elevata resa cromatica adeguata alle esigenze		
SORGENIE	dell'illuminazione sportiva		
OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO			
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Ottimizzazione del fattore di utilizzazione (superiore a 0,45 – 0,5)		
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 12193		
REGOLATORI DI FLUSSO	Per grandi impianti parzializzazione del flusso a seconda del tipo di attività		
NEGOLATONI DI I EGGGO	(allenamento o torneo)		

Figura 98. Schemi progettuali.


# 5.4.7 Percorsi a traffico prevalentemente pedonale a carattere locale

Le vie locali e di quartiere urbane, prevalentemente ad uso pedonale, a traffico limitato, poste al di fuori del centro storico e culturale del comune, di nessuna importanza culturale e/o ricreativa ma con obbiettivi principalmente di sicurezza, devono essere realizzate con una illuminazione che permetta la percezione visiva del territorio in modo adeguato.

# Esempio di corpi illuminanti



Figura 99. Esempi di corpi illuminanti

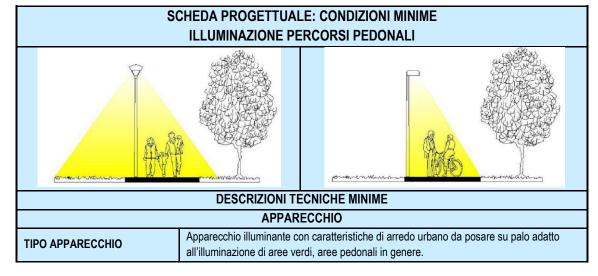

Pag. **124** a **178** 

[=		
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato	
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada (versione asimmetrica)	
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata	
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico simmetrico (per illuminazione di	
KII EETTOKE	aree) o asimmetrico stradale (per vialetti)	
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale	
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo	
CLASSE DI ISOLAMENTO		
EFFICIENZA LUMINOSA	Maggiore del 60%	
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da	
	LR 17/09	
	SOSTEGNI	
	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità	
SOSTEGNI E ALTEZZA	alle più recenti tecniche di sicurezza.	
GOOTEGINE AETEEZA	Nuovi: sostegni in acciaio zincato a caldo o verniciati.	
	Altezza da terra 3-5 m.	
POSA	Testa-palo	
	SORGENTI	
	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica	
	>Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).	
SORGENTE	Lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con indice di resa cromatica	
	Ra=83 (T=3200K, Efficienza>90lm/W)	
	■ Lampada a fluorescenza compatta dove è possibile lo spegnimento entro le ore 24.	
POTENZA	Classe S3-S4-S5-S6: tipo CMD 20-35W o SAP 50W	
	Classe S2-S1: tipo CMD 35-70W o SAP 50-70W	
ОТТІ	MIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO	
	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.	
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti nuovi: utilizzare apparecchi che permettano di ridurre le potenze installate e di	
	massimizzare il fattore di utilizzazione. Con rapporti interdistanza/altezze in ambito	
	percorsi pedonali uguali o superiori a 3,7	
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI EN 13201 - Classe S	
	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a	
REGOLATORI DI FLUSSO	punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con	
	numero minimo di livelli pari a 2.	

Figura 100. Schemi progettuali.

# 5.4.8 Strade e piazze a traffico prevalentemente pedonale e aree di aggregazione e ricreazione

Tali aree oltre ad avere una loro specifica identità, anche storica, necessitano una particolare cura per una fruibilità da parte della comunità anche nelle ore notturne e per una possibile riqualificazione dei tracciati storici, delle piazze più frequentate e importanti da valorizzare.

Si consiglia in particolare:

- ✓ Per tracciati stretti fra le case del centro cittadino: si suggerisce l'utilizzo di apparecchi sottogronda del tipo a proiettori con ottica asimmetrica completamente schermata posta con vetro piano orizzontale.
- ✓ Per tracciati misti, prevalentemente pedonali: si suggeriscono apparecchi d'arredo anticati o anche moderni a seconda delle circostanze ed esigenze di valorizzazione, che meglio si adattino alla conformazione del territorio e del tessuto urbano in cui vengono inseriti.

Seguono le schede delle 3 tipologie più comuni:



SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME VIE PRINCIPALI E ASSI STORICI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA		
VIE PRINCIPALI E ASSI STORICI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA		
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME	
	APPARECCHIO	
TIPO APPARECCHIO	Proiettore con dimensioni molto compatte da posare sottogronda con spiccate prestazioni illuminotecniche	
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato	
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada	
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata	
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con ottiche di varie tipologie	
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale	
FLESSIBILITA'	Il proiettore deve permettere diversi effetti di luce disponendo di una gamma completa di ottiche da utilizzare in funzione delle vie da illuminare.	
ACCESSORI	Possibilità di utilizzare accessori quali: schermi, rifrattori, lenti, alette, ecc.	
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo	
CLASSE DI ISOLAMENTO		
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09	
	SOSTEGNI	
SOSTEGNI E ALTEZZA	Installazione sottogronda a parete in funzione delle altezze dell'edificio.	
POSA	Unilaterale o bilaterale.	
	SORGENTI	
SORGENTE	<ul> <li>Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica &gt;Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).</li> <li>Lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con indice di resa cromatica Ra=83 (T=3200K, Efficienza&gt;90lm/W)</li> </ul>	
POTENZA	In relazione al tipo di installazione ed alla classificazione, comunque limitandola a 70- 100W massimo e 150W solo dove sono necessari elevati Lm o Em	
OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO		
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Il rapporto minimo interdistanza/altezza palo deve essere pari a 3,7 in ambito stradale e in altri ambiti minimizzare il fattore di utilizzazione	
NORMA DI RIFERIMENTO	UNI 11248 - UNI EN 13201 (stradale) EN 13201 - Classe S (pedonale, piazze, parcheggi, ecc.)	
REGOLATORI DI FLUSSO	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.	

Figura 101. Schemi progettuali

COLLEDA DECOETTILALE, COMBIZIONI MINIME						
SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME						
ILLUMINAZIONE VICOLI CON APPARECCHIO SOTTOGRONDA						
	DESCRIZIONI TECNICIE MINIME					
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME					
	APPARECCHIO					
TIPO APPARECCHIO	Proiettore con dimensioni molto compatte da posare sottogronda con spiccate prestazioni illuminotecniche					
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato					
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada					
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata					
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con ottiche di varie tipologie					
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale					
	Il proiettore deve permettere diversi effetti di luce disponendo di una gamma completa di					
FLESSIBILITA'	ottiche da utilizzare in funzione delle vie da illuminare.					
ACCESSORI	Possibilità di utilizzare accessori quali: schermi, rifrattori, lenti, alette, ecc.					
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo					
CLASSE DI ISOLAMENTO						
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da					
INGONAMENTO ESMINOSO	LR 17/09					
	SOSTEGNI					
SOSTEGNI E ALTEZZA	Installazione sottogronda a parete in funzione delle altezze dell'edificio.					
POSA	Unilaterale					
	SORGENTI					
	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica					
SORGENTE	>Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).					
	Lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con indice di resa cromatica      Da = 23 (T = 2000K Efficienza > 00 m/M)					
	Ra=83 (T=3200K, Efficienza>90lm/W)					
POTENZA	In relazione al tipo di installazione ed alla classificazione, comunque limitandola a 35- 70W					
OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO						
	Il rapporto minimo interdistanza/altezza palo deve essere pari a 3,7 in ambito stradale e					
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	in altri ambiti minimizzare il fattore di utilizzazione					
NODMA DI DIEEDIMENTO	UNI 11248 - UNI EN 13201 (stradale)					
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 13201 – Classe S (pedonale, piazze, parcheggi, ecc.)c					
	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto					
REGOLATORI DI FLUSSO	a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico					
	con numero minimo di livelli pari a 2.					

Figura 102. Schemi progettuali.

SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME						
ILLUMINAZIONE MISTA CON APPARECCHIO D'ARREDO						
	ZONE MICIA CON ALL'ARCEONIO D'ARREDO					
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME					
	APPARECCHIO					
TIPO APPARECCHIO	Armatura totalmente schermata con caratteristiche di arredo urbano e adatto ad illuminazione stradale					
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato					
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada					
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica (preferibilmente)					
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico o stradale.					
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale					
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo					
CLASSE DI ISOLAMENTO	Ш					
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09					
	SOSTEGNI					
	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in					
SOSTEGNI E ALTEZZA	conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.					
	Nuovi: sostegni tronco conici in acciaio zincato a caldo o verniciati.					
	Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada) 6-8 m.					
	Unilaterale su marciapiede o carreggiata.					
POSA	Possibilmente in posizione "testa-palo", dove si renda necessario per condizioni					
critiche, viali alberati o altro è ammesso l'utilizzo del braccio.						
	SORGENTI					
	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica					
SORGENTE	>Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).  Lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con indice di resa cromatica					
	Ra=83 (T=3200K, Efficienza>90lm/W)					
	Categoria illuminotecnica ME5 (utilizzare le soluzioni con potenze inferiori):					
POTENZA	Per strade con larghezze fino a 7,5m: 70W					
	Per le altre strade: 70-100W					
OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO						
	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.					
	Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli					
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	quali viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere					
	almeno pari a 3,7, in ambito stradale e ottimizzazione del fattore di utilizzazione in altri					
	ambiti					
NORMA DI DIFERMENTA	UNI 11248 - UNI EN 13201 (stradale)					
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 13201 Classe CE (stradale, pedonale, complessa, ecc.)					
	EN 13201 – Classe S (pedonale, piazze, parcheggi, ecc.)					
DECOLATORI DI EL LISSO	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto					
REGOLATORI DI FLUSSO	a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.					
	Figura 103. Schemi progettuali					

Figura 103. Schemi progettuali

# 5.4.9 Piste ciclabili

Le piste ciclabili svolgono un ruolo importante sul territorio viario comunale in quanto permettono una maggiore fruizione del territorio da parte del traffico non motorizzato e rendono più vivibile il territorio medesimo. Un scelta attenta dovrebbe mirare ad illuminare solo le piste ciclabili strettamente indispensabili e/o pericolose. Infatti le statistiche evidenziano un impiego quasi nullo negli orari notturni con costi non trascurabili e benefici praticamente nulli per la comunità.

# Esempio di corpi illuminanti



Pag. **129** a **178** 

SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME						
ILLUMINAZIONE PERCORSI CICLO-PEDONALI						
ILLUWINAZIONE PERCORSI GICLO-PEDUNALI						
	C-Market A Market Inches					
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME					
	APPARECCHIO					
TIDO ADDADEGOUIO	Apparecchio illuminante con caratteristiche di arredo urbano da posare su palo adatto					
TIPO APPARECCHIO	all'illuminazione di percorsi ciclo-pedonali					
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato					
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada					
ALIMENTAZIONE	Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata					
RIFLETTORE	In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico per piste ciclabili.					
SCHERMO DI CHIUSURA	In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale					
GRADO DI PROTEZIONE	IP55 minimo					
CLASSE DI ISOLAMENTO	II					
EFFICIENZA LUMINOSA	Maggiore del 60%					
INQUINAMENTO LUMINOSO	Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione come richiesto da LR 17/09					
	SOSTEGNI					
SOSTEGNI E ALTEZZA	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra 3-6 m.					
POSA	Testa-palo					
1 Jun	SORGENTI					
	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica					
SORGENTE	>Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).					
	Lampada agli ioduri metallici a bruciatore ceramico con indice di resa cromatica Ra=83 (T=3200K, Efficienza>90lm/W)					
POTENZA	<ul> <li>Classe S3-S4-S5-S6: tipo CMD 20-35W o SAP 50W</li> <li>Classe S2-S1: tipo CMD 35-70W o SAP 50-70W</li> </ul>					
OTTIMIZZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO						
	Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.					
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO	Impianti nuovi: dove possibile intervenire sull'interdistanza (situazioni senza ostacoli quali					
	viali alberati), il rapporto minimo interdistanza su altezza palo deve essere almeno pari a					
	3,7					
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 13201 – Classe S					
	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a					
REGOLATORI DI FLUSSO	punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con					
	numero minimo di livelli pari a 2.					

Figura 104. Schemi progettuale

#### 5.4.10 Parcheggi

L'illuminazione dei parcheggi deve adeguarsi alle dimensioni ed al contesto in cui sono inseriti. Per questo stesso motivo è necessario distinguere e suddividere i contesti da illuminare identificando delle linee guida univoche per ciascun contesto:

- ✓ <u>parcheggi lungo strade a traffico veicolare motorizzato:</u> L'illuminazione deve integrarsi con continuità con quella della strada lungo cui è posto il parcheggio ed analogamente i corpi illuminanti saranno della stessa tipologia di quelli stradali e posti sugli stessi sostegni di analoga altezza. Prevedere eventualmente l'inserimento di sbracci per compensare gli arretramenti.
- ✓ <u>parcheggi di piccole/medie dimensioni esterni alla carreggiata in un ambito cittadino da valorizzare:</u> in questo caso la scelta deve ricadere su apparecchi e sostegni decorativi e di design senza trascurare l'efficienza dell'impianto e con caratteristiche che si integrano con un contesto di valorizzazione urbana in cui si trovano. I sostegni devono aver altezze comprese fa 4 e 6 metri.
- ✓ <u>parcheggi di piccole/medie dimensioni esterni alla carreggiata in un ambito cittadino:</u> La scelta deve ricadere su apparecchi e sostegni utilizzati per applicazioni prettamente stradali. I sostegni devono aver altezze comprese non superiori a 8 metri per evitare fenomeni di luce intrusiva nel contesto in cui sono inseriti.
- ✓ <u>parcheggi di medio/grandi dimensioni urbani o extraurbani:</u> Per impianti di medio grandi dimensioni utilizzare sistemi illuminanti posti su sostegni di altezza sino a 10-12 metri con corpi illuminanti tipo stradale o proiettori asimmetrici disposti con vetro piano orizzontale. Per quanto possibile contenere le potenze al di sotto di 150W.
- ✓ <u>parcheggi di grandi dimensioni urbani o extraurbani:</u> in parcheggi di questo tipo valutare l'opportunità di installare torri faro con proiettori asimmetrici ad elevata asimmetria trasversale per ridurre le altezze (soprattutto se in ambito urbano). Evitare comunque per quanto possibile tali tipologie illuminanti se il fattore di utilizzazione non è superiore almeno a 0.5

# Esempio di corpi illuminanti

Pag. **131** a **178** 



Figura 105. Esempi di corpi illuminanti



SCHEDA PROGETTUALE: CONDIZIONI MINIME					
ILLUMINAZIONE PARCHEGGI/GRANDI AREE					
	DESCRIZIONI TECNICHE MINIME				
	APPARECCHIO				
TIPO APPARECCHIO	Armatura stradale totalmente schermata o proiettore asimmetrico				
MATERIALE	Pressofusione di alluminio verniciato				
REGOLAZIONE	Possibilità di regolazione del fuoco lampada				
ALIMENTAZIONE Alimentazione elettronica o elettromeccanica rifasata					
RIFLETTORE In alluminio ad elevata purezza con solido fotometrico asimmetrico o stradale.					
SCHERMO DI CHIUSURA In vetro temperato piano trasparente e installato in posizione orizzontale					
GRADO DI PROTEZIONE IP55 minimo					
CLASSE DI ISOLAMENTO					
INQUINAMENTO LUMINOSO  Emissione massima sui 90° e oltre: 0,49 cd/klm con documentazione col da LR 17/09					
	SOSTEGNI				
SOSTEGNI E ALTEZZA	Preesistenti: verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti tecniche di sicurezza.  Nuovi: sostegni in acciaio zincato a caldo o verniciati.  Altezza da terra (a seconda della larghezza della strada) 7-12 m.				
BOSA	Unilaterale su marciapiede o carreggiata				
POSA	Possibilmente in posizione testa-palo				
	SORGENTI				
SORGENTE  Lampada a vapori di sodio ad alta pressione (SAP) con indice di resa cromatica >Ra=65 (T=2150K) o Ra=25 (T=1950K).					
POTENZA	In funzione della classificazione stradale, contenendo le potenze entro i valori minimi				
OTTIMIZ	ZAZIONE E RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO				
OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO  Impianti preesistenti: a parità di condizioni utilizzare le potenze minime.  Impianti nuovi: massimizzare il fattore di utilizzazione contenendo al minim potenze complessive installate.					
NORMA DI RIFERIMENTO EN 13201 – Classe S					
REGOLATORI DI FLUSSO	Obbligatori, se centralizzati accorpando più impianti possibili, o mediante sistemi punto a punto. Possibilità di regolazione del flusso punto a punto su alimentatore elettronico con numero minimo di livelli pari a 2.				
	Figure 100 Cohorsi proportivali				

Figura 106. Schemi progettuali.

#### 5.4.11 Rotatorie

Sul territorio comunale attualmente esistono diverse rotatorie illuminate con diverse tipologie di disposizione dei corpi illuminanti. L'utilizzo di ciascuna tipologia di illuminazione è subordinato a precise scelte illuminotecniche che possiamo come di seguito distinguere:

- 1. <u>Corpi illuminanti all'interno della rotatoria:</u> permette una corretta percezione dell'ostacolo. Se non aiutati con una illuminazione di immissione nella rotatoria, ci sono gravi problemi di percezione degli ostacoli soprattutto per il contrasto e fenomeno di controluce che crea rispetto agli altri sistemi. Sconsigliata in ambito urbano, soprattutto se costituita da torri faro che hanno bassi fattori di utilizzazione, alte potenze installate ed un elevato impatto ambientale e visivo, inoltre devono essere dotate di adeguate vie luminose di immissione nella rotatoria.
- 2. <u>Corpi illuminanti esterni alla rotatoria:</u> soluzione tradizionale con corpi illuminanti posti lungo la circonferenza esterna della rotatoria. Potenze installate contenute ma minore percezione degli ostacoli soprattutto su strade ad alta velocità.
- Corpi illuminati esterni alla rotatoria in controflusso: soluzione meno nota ma molto efficace che abbatte tutti i
  fenomeni di abbagliamento in quanto la luce segue sempre l'autista che si immette, percorre ed esce dalla
  rotatoria, senza che mai interferire con la visione dell'autista medesimo. Non ci sono molti prodotti in circolazione
  che permettono soluzioni di codesto tipo.

# Condizioni progettuali:

- Apparecchi tipo: totalmente schermato, con ottica asimmetrica (sia che trattasi di apparecchio stradale o proiettore).
- 2. **Sostegni Tipo:** Preesistenti (verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti normative tecniche e di sicurezza) oppure in caso di nuovi sostegni, o in caso di nuove installazioni, utilizzare sostegni con altezze dedicate all'applicazione da 8 a 13 metri per apparecchi tradizionali maggiori per torri faro.
- 3. **Sorgente luminosa:** Lampada a vapori di sodio ad alta pressione con indice di resa cromatica: Ra=25, e temperatura di colore pari a 1950K. Potenze installate per singolo apparecchio le minori possibili compatibilmente con il tipo di impianto le dimensioni della rotatoria e la constitui della rotatoria e l
- compatibilmente con il tipo di impianto, le dimensioni della rotatoria e la classificazione della medesima.

  Parametri di progetto: Utilizzare i valori minimi di progetto di illuminamento previsti dalla norma EN13201.

  Classe CE come indicato nella tabella qui riportata.
- 5. **Ottimizzazione Impianto (solo per rifacimento integrale impianto):** Utilizzare apparecchi che permettano di ridurre le potenze installate e rapporti interdistanze altezze minime pari a 5-6 volte.
- 6. Riduzione del Flusso: Obbligatoria.

I progetti illuminotecnici che permettono di conseguire i requisiti minimi sopra illustrati. I presenti progetti guida hanno lo scopo di illustrare i risultati minimi accettabili ai fini della conformità al Piano dell'illuminazione conseguibili in applicazioni di codesto tipo e compatibili con lo stato dell'arte.

Illuminamento orizzontale - Classe CE Classe E. Medio [lx]  $\begin{array}{c} U_0 \\ \text{Emedio} \end{array}$ CE0 50 0.4 CE1 30 0.4 CE2 20 0.4 CE3 15 0.4 CE4 10 0.4 CE5 7.5 0.4

Pag. **133** a

# Minirotatorie D = 20m . 24m



In area urbana vengono generalmente progettate rotatorie con raggio esterno massimo di 12m, con isola centrale sormontabile.

Queste vengono classificate come minirotatorie, installate solo in area urbana, con limite di velocità di 50 Km/h, dove si ha una percentuale di mezzi pesanti ridotta (max 5%); nella loro realizzazione si dovrà prevedere un'isola centrale visibile, utilizzando vernice bianca retroriflettente e una marcatura perimetrale discontinua.

In tale ambito la rotatoria si inserisce sia come intersezione a raso sia come arredo urbano, il cui scopo è si di facilitare i cambi di direzione e limitare la velocità dei veicoli ma anche di valorizzare l'ambiente in cui viene installata. Quindi non è richiesta una eccessiva illuminazione della superficie stradale ed è preferibile un impianto di illuminazione periferico che lasci libera l'area centrale per eventuali arredi urbani estetici e permettendo un'eventuale utilizzo di tale impianto anche per un percorso pedonale esterno alla rotatoria stessa, e hanno, vantaggi di manutenzione.

Le piccole dimensioni della rotatoria, inoltre, suggeriscono che lasciando libera l'area centrale si facilita l'eventuale transito di mezzi pesanti.

Da un punto di vista illuminotecnico, seguendo le indicazioni della norma UNI 11248 si può considerare una luminanza minima pari a 1 cd/m2, un'uniformità di luminanza Uo pari a 0.4 e classificando secondo EN13201 queste intersezioni di classe C3, un illuminamento medio compreso tra i 15lx e i 20lx.

Pag. **134** a

	Classe CE3						
Diametro [m]	Tipologia impianto	Potenza [W]	Numero sorgenti Iuminose	H [m]	Uo	Lm [cd/mq]	E [lx]
20	Periferico	100	3	9	0,45	1,1	16
21	Periferico	100	3	9	0,40	1,0	16
22	Periferico	100	3	9	0,40	1,0	15
23	Periferico	150	3	10	0,45	1,1	18
24	Periferico	150	3	10	0,45	1,1	17



# Rotatorie Compatte con isola centrale semisormontabile: D = 25m . 30m



Il campo di applicazione di tali rotatorie può essere sia urbano che extraurbano.

Nel primo caso si dovranno rispettare i parametri già trattati per le minirotatorie (luminanza minima pari a 1 cd/m2, uniformità di luminanza Uo pari a 0,4 e illuminamento medio compreso tra i 15lx e i 20lx).

Nel caso di ambito extraurbano la luminanza minima dovrà essere 1,5 cd/m2, l'uniformità di luminanza da garantire è ancora 0,4 mentre 'intersezione viene classificata di classe C1- C2, comportando un illuminamento medio compreso tra i 20lx e i 30lx.

#### **Ambito Urbano**

Per i diametri di 25m e 26m, le tipologie di impianto presentano simili caratteristiche illuminotecniche con una installazione centrale si ottengono valori più alti di illuminamento di 4 ± 6 lx e una luminanza minima maggiore del 10%. La soluzione centrale è più economica in quanto si ha risparmio sul numero di sostegni. Per diametri maggiori si osserva che, oltre al numero di sostegni, una illuminazione periferica richiede anche potenze maggiori.

	Classe CE3						
Diametro [m]	Tipologia	Potenza [W]	Numero sorgenti	H [m]	Uo	Lm [cd/mq]	E [lx]
Diametro [m]	impianto	r oteriza [vv]	luminose	11 [111]	00		
25	Periferico	150	3	10	0,40	1,0	17
26	Periferico	150	3	9	0,40	1,0	16
27	Periferico	150	3	9	0,55	1,0	15
28	Periferico	150	4	9	0,45	1,0	15
29	Periferico	150	4	10	0,45	1,1	17
30	Periferico	150	4	10	0,45	1,1	17

# Ambito Extraurbano

Si sottolinea che a parità di Uniformità di luminanza e di potenza impiegata, l'impianto periferico richiede altezze delle sorgenti luminose più basse e presentano un illuminamento inferiore rispetto ad una illuminazione centrale.

Come specificato nella UNI 10439 l'angolo di visuale da prendere in considerazione per l'abbagliamento fisiologico è pari a 20°gradi : altezze minori delle sorgenti aumentano la possibilità che la sorgente stessa rientri in tale campo visivo anche in prossimità della rotatoria, elevando il rischio di abbagliamento. L'impianto centrale è più economico.

Pag. **135** a



	Classe CE2						
Diametro [m]	Tipologia	Potenza	Numero sorgenti	H [m]	Uo	Lm [cd/mq]	E [lx]
Diametro [m]	impianto	[W]	luminose	11 [111]	00	Liff [cd/ffiq]	L [i∧]
25	Centrale	250	3	12	0,45	1,5	24
26	Centrale	250	3	12	0,40	1,5	22
27	Centrale	250	3	12	0,40	1,5	22
28	Centrale	250	4	12	0,40	1,5	22
29	Centrale	250	4	13	0,50	1,5	25
30	Centrale	250	4	12	0,45	1,5	23

	Classe CE1						
Diametro [m]	Tipologia impianto	Potenza [W]	Numero sorgenti Iuminose	H [m]	Uo	Lm [cd/mq]	E [lx]
25	Centrale	250	4	11	0,47	2,1	35
26	Centrale	250	4	11	0,40	2,1	33
27	Centrale	250	4	10	0,40	2,0	33
28	Centrale	400	3	14	0,47	2,1	35
29	Centrale	400	3	13	0,47	2,0	35
30	Centrale	400	3	11	0,40	2,0	34

# Rotatorie Compatte con isola centrale non sormontabile: D = 31m . 38m

Considerando un installazione in zona extraurbana, osservando le stesse normative dei casi precedenti, l'intersezione viene ancora classificata di classe C1- C2; si cercano dunque soluzioni che garantiscano una luminanza di 1,5 cd/m2, una uniformità di 0,4 e un illuminamento medio compreso tra i 20lx e i 30lx.

Valgono anche in questo caso le considerazioni fatte per le rotatorie di diametro compreso tra i 25m e i 30m ; si osserva infatti che un impianto periferico necessita di altezze minori per avere la medesima luminanza media. Le installazioni ottimali anche da un punto di vista economico sono:

	Classe CE1-CE2						
Diametro [m]	Tipologia impianto	Potenza [W]	Numero sorgenti Iuminose	H [m]	Uo	Lm [cd/mq]	E [lx]
31	Centrale	400	3	11	0,40	1,5	37
32	Centrale	400	4	14	0,63	1,6	43
33	Centrale	400	4	12	0,60	1,6	41
34	Centrale	400	4	12	0,56	1,6	41
35	Centrale	400	4	11	0,53	1,5	37
36	Centrale	400	4	11	0,53	1,5	36
37	Periferico	400	4	13	0,47	1,5	32
38	Periferico	400	4	12	0,47	1,5	32

In figura sono riportate due tipologie di rotatorie d'arredo urbano che contribuiscono a migliorare l'illuminazione quando nel centro cittadino sono posizionate rotatorie di un certo rilievo.

Pag. **136** a **178** 





Figura 107. Esempi di rotatorie

# 5.4.12 Passaggi pedonali

L'illuminazione dedicata dei passaggi pedonali non è una consuetudine applicabile ovunque, ma trova alcuni contesti dove risulti particolarmente consigliata:


- ✓ lungo strade ad alto traffico e velocità superiori a 50km/h in presenza di possibili elevati afflussi pedonali notturni (es. tipico locale notturno lungo strada grande traffico con parcheggio sul lato opposto della strada)
- ✓ nei centri abitati lungo vie di traffico importanti e possibili flussi pedonali,
- ✓ in zone dove sono possibili dei flussi di traffico pedonale in assenza di una illuminazione stradale che aumenti la percezione degli ostacoli sul tracciato pedonale.

La convenienza nell'utilizzo di tali sistemi ovviamente deve essere valutata singolarmente.

# Condizioni progettuali:

- 1. **Apparecchi tipo:** totalmente schermati, con ottica fortemente asimmetrica in senso trasversale e preferibilmente dedicata a tali applicazioni.
- 2. **Sostegni tipo:** Preesistenti (verificando la sicurezza e l'obsolescenza dell'impianto elettrico in conformità alle più recenti normative tecniche e di sicurezza) oppure in caso di nuovi sostegni, o in caso di nuove installazioni, utilizzare sostegni che permettano al flusso fuoriuscente dall'apparecchio di coprire trasversalmente la larghezza

della strada ad una altezza di 2 metri con altezze dell'apparecchio comprese fra 5 e 8 metri da terra.



4. Parametri di progetto: Utilizzare i valori minimi di
progetto di illuminamento previsti dalla norma EN13201 .
Classe EV per la classe identificata come indicato nella
tabella qui riportata in funzione della classificazione della
strada.

Illuminamento verticale				
Classe	E <sub>V</sub> . minimo [lx] (mantenuto)			
EV1	50			
EV2	30			
EV3	10			
EV4	7.5			
EV5	5			
EV6	0.5			

- 5. Ottimizzazione Impianto (solo per rifacimento integrale impianto): Utilizzare apparecchi che permettano di conseguire gli stessi risultati con le minori potenze installate.
- 6. **Riduzione del Flusso:** Obbligatorio collegando l'impianto all'impianto d'illuminazione stradale presente.

Le soluzioni da adottarsi in tali ambiti sono di 3 tipi come illustrato dagli schemi riportati qui a sinistra. A titolo esemplificativo la soluzione 3 e quella sempre preferibile in quanto permette una corretta percezione degli ostacoli per un autista sia che proviene da destra o da sinistra.



# 5.4.13 Impianti d'illuminazione degli edifici di interesse storico/artistico

Il piano dell'illuminazione è lo strumento con cui si identificano i beni storici, artistici e culturali, presenti sul territorio del quale testimoniano le vicende storiche, l'evoluzione ed i costumi.

Sono numerose le variabili che incidono sul risultato finale, che dipende moltissimo dalla tipologia del manufatto da illuminare, dalla sua posizione, dai materiali impiegati, dalla sua storia e identità nonché dall'illuminazione delle zone circostanti.







Figura 108. Esempi di illuminazione sugli edifici storici ed artistici.

In generale è comunque opportuno:

- evitare illuminazioni troppo personalizzanti, innaturali e invasive o che appiattiscono le forme o non siano rispettose delle geometrie e delle architetture.
- sottolineare gli elementi architettonici di rilievo: archi, porticati, nicchie, etc..., e non sovrailluminare indiscriminatamente tutto l'insieme. Utilizzare e scegliere per ciascun particolare elemento adeguate scelte d'illuminazione anche con sorgenti di diverso tipo. Ottimali da impiegare sono quelle con alta resa cromatica, come quelle ad alogenuri metallici con bruciatore ceramico o al sodio ad alta pressione, con resa cromatica migliorata (Ra=65) e Temperatura di colore T=2150K. E' fortemente sconsigliato l'utilizzo d'illuminazione con sorgenti luminose che si discostino troppo dai colori naturali diurni e soprattutto notturni dettati dalla storia che ha caratterizzato l'edificio.
- prediligere dove possibile illuminazioni radente, preferibilmente dall'alto verso il basso anche con sistemi a led
  che hanno il vantaggio di un basso impatto visivo, di migliorare la percezione dei particolari architettonici e di
  limitare la manutenzione.
- utilizzare dove necessario proiettori spot con sagomatori del fascio luminoso su elementi caratterizzanti l'edificio che necessitino di particolare rilievo.
- utilizzare sorgenti luminose ad alta efficienza per non turbare l'ambiente in cui sono immerse.
- prevedere lo spegnimento totale entro le 23, in particolare di tutti quei corpi illuminanti che hanno maggiore impatto sull'inquinamento luminoso (sia come flusso diretto che riflesso) quali ad esempio i proiettori o i sistemi con proiettori spot. Lasciare accesa solo la luce funzionale alle aree abitate e accessibili.

#### Evitare:

- qualsiasi forma di illuminazione dell'ambiente ed in particolare della flora, dei cespugli e delle piante in generale dei giardini, la flora è fortemente fotosensibile e turbata dalla luce artificiale notturna, questo in particolar modo se si considera che l'edificio si trova in una fascia naturale protetta.
- qualsiasi sistema di illuminazione del tipo incassato a terra anche lungo i viali ed i giardini, valutando magari se possa essere utile invece segnalare i percorsi mediante sistemi segna-passo del tipo a led, pur mantenendosi all'interno della deroga della LR17/09.

Pag. **138** a

# 5.4.14 Impianti d'illuminazione privata e residenziale

L'illuminazione residenziale è quella che sfugge maggiormente al controllo ed alla verifica.

Segue una breve carrellata di prodotti preferibili e fortemente consigliati in ambio residenziale suddivisi per tipologia di applicazione (nella esatta posizione di installazione sempre con corpo orizzontale rivolto verso il basso), ricordando che in limitati ambiti residenziali è possibile utilizzare apparecchi illuminanti che possono emettere luce verso l'alto che non riporteremo in queste pagine in quanto ne esistono a centinaia e non potremmo essere esaustivi.

# Esempi di apparecchi a Parete:



Figura 109. Esempi di corpi illuminanti

# Esempi di apparecchi di segnalazione a parete:

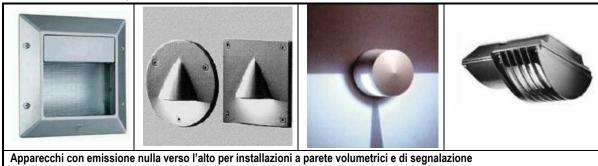


Figura 110. Esempi di corpi illuminanti

# Esempi di apparecchi installati a terra per giardini e passaggi pedonali:



Pag. **139** a

Apparecchi con emissione nulla verso l'alto per installazione in giardini e vialetti. Attenzione che la tipologia a destra esiste in pochissimi modelli conformi alla legge regionale. Tutte le altre versioni se dotate di sorgente con meno di 1500 lm possono rientrare nelle deroghe di legge dopo attente verifiche

Figura 111. Esempi di corpi illuminanti

Utilizzare le foto sopra riportate, anche se assolutamente non esaustive, per individuare le migliori tipologie di corpi illuminanti da suggerire in ambito residenziale (piuttosto che altri apparecchi a forte dispersione di luce verso l'alto benché questi ultimi in parte in deroga alla legge regionale.

### 5.5 Proposte Integrate di Intervento

Le proposte possono essere di 2 tipi:

- 1- in ambito di riqualificazione del territorio non prettamente dal punto di vista del risparmio energetico quanto della qualità e dell'estetica dell'illuminazione del medesimo;
- 2- che riguardano il rifacimento degli impianti ai fini del risparmio energetico e del rispetto delle leggi regionali e delle normative di settore, individuano le migliori soluzioni tecnologiche adottabili.

Nello specifico si evidenziano i seguenti interventi riqualificazione:

- 1- sostituzione corpi illuminanti al mercurio, fuori legge e obsoleti;
- 2- sostituzione di tutti i corpi illuminanti, inefficienti pedonali e/o sovradimensionati di tipo stradale:
  - interventi su impianti d'illuminazione sovradimensionati da adeguare (esclusi quelli di cui all'intervento n. 1);
  - b. interventi su impianti d'illuminazione pedonali d'arredo da adeguare.
- 3- utilizzo estensivo di sistemi di riduzione del flusso luminoso.
- 4- introduzione alle possibili forme di finanziamento tramite terzi.

# 5.5.1 Sostituzione corpi illuminanti al mercurio, obsoleti e non conformi alla LR17/00

Per tutti i punti luce obsoleti dotati di sorgenti ai vapori di mercurio (HPL)e non conformi alla legge regionale 17/00 si propone la sostituzione con apparecchi a maggiore efficienza e minore potenza installata ricordando che si è previsto il mantenimento dei sostegni esistenti eventualmente adattati.

Questo intervento conservativo, riqualificativo e di aumento di efficienza degli impianti deve essere necessariamente accompagnato da una verifica del sistema di alimentazione al fine di evitare i possibili problemi di isolamento.

Questo intervento si può inquadrare inoltre fra quelli volti a permettere il conseguimento di adeguati risparmi energetici. Per questo motivo ed a seguito di una verifica condotta sull'intero parco di sorgenti su cui intervenire, per le limitate dimensioni geometriche delle strade su cui insistono (massimo 8 metri di larghezza) e per la località degli impianti medesimi l'intervento deve essere effettuato con la sostituzione delle lampade da 125W ai vapori di mercurio con analoghe da 100W al sodio alta pressione (SAP) e/o LED.

#### 5.5.2 Sostituzione di tutti i corpi illuminanti, inefficienti pedonali e/o sovradimensionati di tipo stradale

1) Interventi su impianti di illuminazione sovradimensionati da adeguare (esclusi quelli di cui all'intervento n.1) Come evidenziato nei precedenti capitoli gli impianti d'illuminazione di nuova concezione soprattutto se frutto della realizzazione di lottizzazioni sono generalmente sovradimensionati spesso anche di parecchie volte anche per la mancanza di una coerente e definita classificazione del territorio.

Pag. 140 a



E' quindi opportuno la sostituzione dei componenti elettrici e le sorgenti luminose con sorgenti di minore potenza.

2) Interventi su impianti d'illuminazione pedonali d'arredo da adeguare

Le tipologie di corpi illuminanti più comuni in ambito:

- pedonale e ciclopedonale;
- piazze, luoghi di aggregazione;
- centro storico.

sono le sfere.

Un intervento di risparmio energetico su tutti questi apparecchi potrebbe permettere notevoli risparmi e rapidi rientri negli investimenti.

Se per esempio si considera una sfera che invia verso terra su 100lm emessi solo 50 lm (di flusso % che esce dall'apparecchio, non inviato verso l'alto), quest'ultimo dato in realtà potrebbe anche essere molto inferiore in quanto non è riferito ad una effettiva efficacia illuminante ma solo a quella parte dell'illuminazione inviata verso il basso. E' infatti evidente che la luce che esce da una sfera per angoli gamma da 70° a 90° è quasi completamente sprecata e controproducente in quanto contribuisce solo all'abbagliamento del pedone.

Tale valore è comunque utile in quanto un apparecchio che invia 2 volte più luce sotto l'orizzonte è evidente che può utilizzare almeno la metà dell'energia per illuminare a terra spesso anche in modo superiore.

#### 5.5.3 Introduzione dei sistemi di riduzione del flusso luminoso

L'utilizzo di sistemi per la riduzione del flusso luminoso è un ulteriore elemento fondamentale della L.r. 17/09 e della sua delibera applicativa, in quanto funzionale ad un uso razionale dell'energia elettrica ai fini del risparmio energetico. Inoltre, la riduzione del flusso è una misura molto efficace e di complemento alle altre tecniche adottate per ridurre l'inquinamento luminoso, dato che il fenomeno è dovuto in parte anche al riflesso della luce sul manto stradale e ha effetti positivi sulla durata degli apparecchi illuminanti.

L.r. 17/09, Art. 9, comma 2, lettera d) regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna:

• sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti the contemporaneamente siano provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 23 nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico a obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

In commercio attualmente esistono diverse tecniche adottabili per la riduzione del flusso luminoso, e per la maggior parte sono sistemi flessibili ed energeticamente efficienti ma il loro utilizzo è funzionale al rispetto della normativa regionale solo se permette attraverso comandi a distanza, di impostare la regolazione del flusso in base agli orari scelti ed indicati dal comune e non ad intervalli fissi o sulla base di "orologi astronomici" che determinano automaticamente il momento di accendere/spegnere a seconda delle condizioni di luce, delle condizioni meteo, ecc.

#### 5.5.3.1 Regolatori di flusso luminoso centralizzati

#### Descrizione:

Un quadro di comando gestisce una o più linee a cui sono collegati più punti luce. La gestione è generalizzata alle linee collegate.

Pro

Tecnologia abbastanza consolidata;



Pag. **141** a

- Permettono di ottenere buoni i risultati con una spesa contenuta: 30 euro / punto luce ( valore medio con 100 punti luce a quadro) e sino a 60 euro se si telecontrolla i quadri (consigliato ed auspicabile) con rapidi ritorni negli investimenti (inferiori a 2-4 anni).
- Il principale vantaggio di questi dispositivi è sicuramente quello di mantenere la tensione di alimentazione entro valori definiti ed in particolare di limitarne il valore massimo permettendo quindi una maggiore durata della lampada.

#### Contro

- Non permettono la variazione differenziata dei punti luce,
- Le lampade sono alimentate a tensione decrescente se le linee elettriche non sono dimensionate correttamente,
- La tecnologia con ferromagneti nei prossimi anni potrebbe essere sostituita dalla tecnologia con reattori elettronici
  anche se ne parla già da 10 anni, tutto dipende dalla loro effettiva durata nel tempo (non ancora nota) e dalla
  diminuzione del prezzi di tali nuovi sistemi rendendoli concorrenziali,
- Deve essere gestito e mantenuto nel tempo in quanto l'esperienza ci ha mostrato che molti installatori per brevità e per mancanza di preparazione a volte tendono a metterli in by-pass e non lo fanno più funzionare.
- Verificare che il sistema prescelto abbia dei tempi di intervento adeguati rispetto a eventuali repentini picchi di sovra/sotto tensione che si possono presentare sulla rete perché se così non fosse potrebbe venire meno la loro funzione di salvaguardia della stabilità di tensione delle lampade e della loro vita (che può essere ridotta dal perdurare di tensioni troppo elevate di alimentazione).
- Se ci sono linee che alimentano anche sorgenti a fluorescenza o ioduri metallici (non regolabili), non si possono
  applicare i regolatori di flusso centralizzati. Per questo stesso motivo sono sempre da preferire le sorgenti al sodio
  alta pressione se non in limitati ambiti.

#### 5.5.3.3 Reattori elettronici dimmerabili

Descrizione: la regolazione del flusso avviene direttamente nel punto luce tramite un ballast elettronico.

Pro

- Si prospettano come il futuro della regolazione del flusso luminoso se nei prossimi anni ci sarà una riduzione dei costi;
- Soluzione flessibile ed energeticamente efficiente;
- Elevata durata della lampada per la loro precisa gestione delle grandezze elettriche: Watt, Ampere, Volt).

Il reattore elettronico è l'unico che permette di mantenere costanti i parametri di funzionamento della lampada in maniera indipendente da: fluttuazione della tensione di rete, repentini picchi di sovra/sotto tensione, caduta di tensione sulla linea, invecchiamento della lampada, variazione iniziale delle caratteristiche della lampada (una lampada nuova presenta una sensibile variabilità della potenza anche a pari condizioni di alimentazione).

# Contro

- Esperienza limitata. Rispetto alla tecnologia con alimentatori ferromagnetici che hanno durate elevate nel tempo, l'esperienza non permette ancora di dimostrare che nelle condizioni estreme di un apparecchio d'illuminazione (elevati sbalzi di temperatura, condizioni atmosferiche diversificate, etc..) l'elettronica di bordo possa durare quanto i sistemi tradizionali oltre 15-20 anni,
- La certificazione del sistema ballast+apparecchio illuminante qualunque essi siano (monoregime ferromagnetico, biregime ferromagnetico, elettronico) deve essere fatta in fabbrica dal produttore di corpi illuminanti, (su apparecchi nuovi con ballast incorporati) che se ne assume la responsabilità. Per questo stesso motivo sarà il produttore a dover garantire la classe di isolamento dell'apparecchio (Classe II) dell'intero corpo illuminante, in quanto alcuni reattori richiedono anche una terra di funzionamento. E' quindi evidente che interventi su apparecchi esistenti non certificati è una assunzione di responsabilità di chi fa l'intervento.
- Costo di mercato del solo ballast: 70-130 euro/punto luce.

Contro per ballast pretarati in fabbrica:



Pag. **142** a

- Potrebbero non rispondere a questo criterio ed alle leggi regionali che impongono la riduzione ENTRO le 23 o 24, questo perché sono per semplicità realizzati con curve di taratura che li fanno intervenire in riduzione dopo diverse ore dal tramonto, che d'inverno cadono entro le 24 ma d'estate molto dopo ed inoltre non prevedono il ritorno a pieno regime,
- Seppure il sistema sia molto semplice perde di flessibilità in quanto non possono essere, così come sono fatti e
  se non sono telecontrollati a distanza, gestiti nel tempo, a seconda delle esigenze e delle fonti di rischio. Il
  problema si può ovviare con comando su cavo dedicato o con onde convogliate, in ogni caso è oneroso.

### 5.5.3.4 Reattori biregime

- Problematiche simili a quelle dei reattori elettronici dimmerabili, elevato costo derivante dalla necessità di comando.
- Se non stabilizzano la tensione non incrementano la durata delle lampade, ma possono creare dei problemi alle sorgenti se i salti di tensione sono troppo elevati e repentini,
- Soluzione affidabile e collaudata, a differenza dei reattori elettronici, e dai costi inferiori,

**Nota finale**: I produttori delle lampade (gli unici ad avere voce in capitolo) purtroppo dicono poco sulla durata delle lampade a potenza ridotta (non confondere potenza ridotta con tensione ridotta).

Pag. **143** a **178** 



# 5.5.3.5 I Sistemi di telecontrollo (maggiori servizi per il cittadino)

Il Sistema di Telecontrollo è una piattaforma che gestisce tutte le tipologie di dispositivi che alimentano la lampada (reattore monoregime-biregime-elettronico monoregime-elettronico biregime-elettronico dimmerabile) e tutti i dispositivi che sono nel quadro di comando stradale anche per la regolazione del flusso centralizzata anche se in quest'ultimo caso il telecontrollo non si estende sino alla singola lampada.

Sono sistemi che tramite tecnologie GSM, GPRS, etc... permettono di gestire/monitorare/variare da una centrale operativa (che può essere un semplice PC), una serie di parametri legati all'impianto d'illuminazione o nel caso di telecontrollo punto - punto anche del singolo punto luce.

Essi permettendo fra le varie funzioni di:

- Ricevere allarmi
- Ricevere misure elettriche
- Modificare a distanza i parametri di funzionamento di un regolatore o del singolo punto luce (se la gestione avviene punto-punto)
- Comandare l'accensione di impianto o del singolo punto luce (se la gestione avviene punto-punto)
- Censire lo stato di fatto
- Programmare la manutenzione

Il sistema di telecontrollo aggiunge ad un sistema di riduzione del flusso luminoso una gestione più completa ed integrata riducendo i costi di manutenzione anche se questi ultimi non sono sempre bene identificabili. Ma la cosa fondamentale per una sua efficacia d'uso è che il Sistema deve essere uno strumento di facile accesso anche ai "non addetti ai lavori".

Inoltre, questi sistemi permettono di valorizzare il patrimonio dell'Ente, cioè la rete di illuminazione pubblica trasformandola in una rete di comunicazione e trasmissione dati senza dover effettuare nuovi cablaggi. I punti luce diventano così dei supporti intelligenti per offrire dei servizi a valore aggiunto per i cittadini e per l'Ente:

Pag. 144 a

- Servizi di pubblica utilità: display informativi, connessioni wi-fi, informazioni meteo e ambientali, punti di ricarica batteria mezzi elettrici, controllo traffico
- Servizi per la Sicurezza: videosorveglianza, emergenza medica, emergenza sicurezza

#### 5.5.3.7 Dove utilizzare tali sistemi

E' evidente che è obbligatorio sempre dove è conveniente economicamente ed è possibile calcolare un rientro negli investimenti con i risparmi conseguiti in tempi inferiori alla vita media dell'impianto considerando però i costi indotti che richiedono.

A titolo indicativo per impianti, con meno di 2.0 kW di potenza impegnata, l'utilizzo di un sistema centralizzato normalmente NON è economicamente vantaggioso. Potrebbe esserlo invece nel caso di un impianto punto a punto. Quindi, volendo utilizzare sistemi centralizzati, bisogna predisporre gli impianti elettrici in modo da poterli allacciare a sistemi esistenti, o a future espansioni.

In tutti gli impianti non stradali, dove comunque NON è richiesto un requisito di uniformità normativa, continua a valere la scelta corretta di spegnimento totale, o parziale degli impianti medesimi, magari dopo una certa ora.



### PIANO DI MANUTENZIONE

### 6.1 Premesse

6

Il presente elaborato si propone quale strumento operativo per la svolgimento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate alla conservazione del grado di efficienza prestazionale dell'impianto elettrico di illuminazione del comune di Milzano, in provincia di Brescia.

Sotto la dizione onnicomprensiva di "impianto elettrici di illuminazione" si indica:

- gli impianti di illuminazione pubblica situati nel territorio comunale
- la dotazione delle apparecchiature elettriche in corrispondenza del punto di alimentazione in bassa tensione;
- l'impianto di terra e di protezione contro i contatti indiretti;
- i manufatti minori per l'esecuzione delle vie cavi e del blocco di fondazione per l'insediamento del quadro elettrico
- le linee in cavo di energia e di comando.

### 6.2 Obiettivi della manutenzione

Le soluzioni progettuali sviluppate, concorrono all'allestimento di un sistema tecnologico integrato con l'obiettivo di attuare:

- un adeguato livello prestazionale dei componenti;
- conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti;
- massimo contenimento dei consumi energetici con la razionalizzazione dei costi di esercizio;
- unificazione, per quanto possibile, delle metodologie di impianto, dei materiali e delle apparecchiature adottate;
- programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei loro criteri di operatività programmata e di primo intervento, in un contesto di efficienza di servizio ed al tempo stesso nel rispetto della sicurezza degli operatori.

L' esercizio di una moderna infrastruttura stradale comporta il sostegno dei costi relativi:

- ai consumi energetici;
- alla manutenzione;

In sede di redazione della progettazione degli impianti di adeguamento degli impianti elettrici di illuminazione viene posta particolare attenzione alle motivazioni sopra esposte in modo da privilegiare la continuità di servizio attuando soluzioni che prevedano:

- apparecchiature ad alto rendimento con elevato fattore di potenza;
- lampade ad elevata efficienza luminosa che, oltre al risparmio, consentono il massimo comfort visivo anche sotto il profilo della resa cromatica;

In particolare gli interventi di manutenzione siano essi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull'impiantistica stradale potranno essere gestiti attraverso il "piano di manutenzione delle opere impiantistiche" in modo da consentire un controllo delle attività eseguite ed al tempo stesso assicurare un adeguato livello di efficienza ed una economia di gestione.

Pag. **145** a



## 6.3 Documenti che compongono il piano di manutenzione della manutenzione

Come previsto dal DPR 554/99 il piano di manutenzione è un insieme di più documenti operativi quali il progetto nel suo insieme di elaborati grafici, di relazioni tecniche e dimensionali e delle specifiche tecniche e normative, che attraverso i documenti illustrativi delle finalità dell'opera costituisce di fatto il manuale d'uso.

In particolare la parte descrittiva delle opere della relazione tecnica degli impianti elettrici di illuminazione del tracciato stradale in esame contiene le informazioni atte a permettere la fruibilità dei diversi impianti, nonché le condizioni necessarie per il loro corretto esercizio oltre i quali ne deriva un uso improprio, nonché tutte le operazioni di manutenzione ordinaria finalizzate alla conservazione ed alla continuità di esercizio ed i riscontri dei parametri indicatori di anomalie causate da deterioramento o da basso livello prestazionale in modo da attivare i necessari interventi specialistici.

Il manuale d'utilizzo per un'opera così articolata e differenziata nella diversa tipologia di impianti presenti non può essere costituito da un unico documento, bensì da un insieme di elaborati raccolti ed ordinati per specializzazione delle attività di cantiere:

- relazione tecnica e normativa di progetto integrate nelle parti specialistiche operative sviluppate in sede di costruzione;
- schede tecniche dei singoli materiali impiegati ed installati;
- disegni costruttivi e relative verifiche dimensionali;

raccolta della manualistica specifica per le diverse apparecchiature di: apparecchiature di potenza del punto di alimentazione

Attraverso il manuale d'uso dovrà essere possibile riconoscere:

- la collocazione delle diverse apparecchiature;
- la loro rappresentazione grafica sui disegni;
- la descrizione funzionale:
- le condizioni di corretto funzionamento.

Il **manuale di manutenzione** è lo strumento di riferimento per le attività manutentive sistematiche e specialistiche per le diverse dotazioni tecnologiche e per le diverse tipologie di materiali impiegati, le indicazioni necessarie per la loro corretta manutenzione nonché tutti i riferimenti per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Attraverso questo documento dovrà essere possibile:

- localizzare l'ubicazione delle apparecchiature interessate;
- conoscere il loro contesto progettuale e i dati tecnici nominali di funzionamento;
- valutare le risorse necessarie per l'esecuzione di una corretta attività manutentiva;
- riconoscere le modalità di evidenziazione della presenza anomalie;
- ricorrere alle attività di manutenzione ordinaria eseguibili direttamente dall'utente;
- programmare le attività di manutenzione per le quali sono necessari il supporto di centri di assistenza nel caso di apparecchiature o di software house specialistiche per interventi su sistemi logici o di trasmissione dati.

Il **programma** delle attività manutentive prevede la pianificazione dei controlli e degli interventi da eseguire in modo sistematico al fine di una corretta gestione degli impianti ed in particolare della singola componentistica.

Il programma di manutenzione si articola in più sottoprogrammi di attività per:

- rispetto delle prestazioni che considera, per specifica classe di requisito, le prestazioni fornite dai singoli componenti nell'ambito della loro vita media;
- la pianificazione dei controlli che definisce l'entità e le modalità di esecuzione delle verifiche al fine dei rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) in sede di esercizio dei singoli componenti delle diverse tipologie





di impianto individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come range di prestazione i parametri nominali di targa ed i valori minimi di operatività prescritti dalle norme specifiche di riferimento.

### 6.4 Normative di riferimento

I riferimenti normativi e legislativi specifici di riferimento nell'elaborazione del presente piano di manutenzione e dei quali si dovrà tenere conto in fase gestionale delle opere sono:

- DLG n°81 del 9/4/08: Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
- D.Lgs. 494/96 e s.m.i. Prescrizioni minime di sicurezza e di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili durante lo svolgimento della manutenzione con obbligo del P.O.S. (piano operativo della sicurezza);
- D.Lgs. 17 agosto 2005 n. 189 e s.m.i. Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 20 agosto 2002 n.190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale;
- D.P.R. 462/01 Regolamento di semplificazione delle procedure per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- Guida CEI 0-10/2002 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici;

## Norme UNI di seguito elencate:

- UNI 9910 Manutenzione Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio;
- UNI 10144 Manutenzione Classificazione dei servizi di manutenzione:
- UNI 10145 Manutenzione Definizione dei valori di manutenzione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione;
- UNI 10146 Manutenzione Criteri per la formulazione di un contratto di manutenzione;
- UNI 10147 Manutenzione Terminologia;
- UNI 10148 Manutenzione Gestione di un contratto di manutenzione:
- UNI 10224 Manutenzione Principi fondamentali della funzione della manutenzione;
- UNI 10366 Manutenzione Criteri di progettazione della manutenzione;
- UNI 10388 Manutenzione Indici di manutenzione;
- UNI 10449 Manutenzione Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro;
- UNI 10584 Manutenzione Sistema informativo di manutenzione:
- UNI 10604 Criteri di progettazione gestione e controllo dei servizi di manutenzione di immobili;
- UNI 10685 Criteri per la formazione di contratti di "Global Services";
- UNI 10874 Criteri di stesura dei manuali d'uso e manutenzione:
- UNI EN ISO 8402 Gestione per la qualità di assicurazione della qualità Guida per la scelta e l'utilizzazione;
- UNI EN ISO 9000 Norme per la gestione per la qualità e di assicurazione della qualità Guida per la scelta e l'utilizzazione:
- UNI 10188 Guide generali per l'applicazione delle norme UNI EN 29001, UNI EN 29003;
- UNI EN 29000-3 Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità -Guida per l'applicazione della ISO-9001 allo sviluppo alla fornitura e alla manutenzione del software;
- UNI EN 29000-4 Norme di gestione per la qualità Guida per la gestione del programma di fidatezza;
- UNI EN ISO 9000-1 Sistemi di qualità Modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione sviluppo fabbricazione installazione ed assistenza;
- UNI EN ISO 9000-2 Sistemi di qualità Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione installazione ed assistenza;

Pag. 147 a



- UNI EN ISO 9000-3 Sistemi di qualità Modello per l'assicurazione della qualità nelle prove, controlli e collaudi finali:
- UNI EN ISO 9000-4 Gestione per la qualità ed elementi del sistema di qualità Guida generale;
- UNI EN 29000-4-2 Elementi di gestione per la qualità e del sistema qualità -Guida per servizi;
- UNI ISO 9000-4-3 Gestione per la qualità ed elementi del sistema di qualità Guida per i materiali di processo continuo;
- UNI ISO 9000-4-4 Gestione per la qualità ed elementi del sistema di qualità Guida per il miglioramento della qualità:
- UNI ISO10005 Guida per la qualità Guida ai piani della qualità.

### 6.5 Documenti di riferimento

Sono da ritenersi parte integrante del piano di manutenzione:

- gli allegati che compongono il progetto esecutivo con la sola eccezione degli elaborati amministrativi;
- i disegni di as-built completi delle relative relazioni di calcolo e di verifiche illuminotecniche eseguite in sede di collaudo degli impianti di illuminazione stradale;
- i manuali di uso e manutenzione delle singole apparecchiature fornite in sede di realizzazione;
- le schede di riferimento esplicative per ogni attività di manutenzione.

# 6.6 Manuale d'uso

Il manuale d'uso integra gli aspetti specifici previsti con una esplicazione puntuale delle operatività specifiche per le diverse tipologie di apparecchiature in dotazione agli impianti elettrici attraverso:

- i riferimenti specifici del loro insediamento lungo la sede stradale;
- la loro rappresentazione grafica nell'ambito degli elaborati progettuali e di "As- Built";
- la loro descrizione funzionale di progetto e di prodotto approvato attraverso le schede tecniche di approvazione;
- le modalità di corretto utilizzo attraverso le norme tecniche di progetto e la manualistica di prodotto.

Pag. 148 a 178



## 6.6.1 Ubicazione degli impianti

Sono definiti in modo esaustivo dagli elaborati grafici planimetrici di progetto e più in particolare dagli elaborati finali di "As-Built"

### 6.6.2 Rappresentazione grafica degli impianti

In sede di progetto esecutivo i riferimenti sono gli stessi del progetto definitivo, in sede di esercizio i riferimenti sono ricavati dai disegni di As-Built associati agli schemi funzionali delle singole sezioni di impianto o di specifiche apparecchiature e strumentazioni.

# 6.6.3 Descrizione degli impianti

Per una più puntuale descrizione degli impianti si rimanda:

- alla relazione generale del progetto;
- alla sezione "norme tecniche" del capitolato generale di appalto mentre per una definizione specifica delle singole apparecchiature;
- all'elenco descrittivo delle voci che concorrono alla definizione delle valutazioni unitarie delle singole attività e forniture di cantiere.

# 6.6.4 Criteri per l'uso degli impianti di illuminazione pubblica

L'obiettivo primario di un corretto esercizio degli equipaggiamenti e delle apparecchiature, che concorrono alla realizzazione degli impianti elettrici si basa su criteri di operatività di seguito elencati a titolo indicativo, ma non esaustivo quali:

- esecuzione delle verifiche ed ispezioni di routine a personale specializzato in grado di riconoscere le funzioni operative, i limiti prestazionali e di sicurezza oggetto del controllo;
- consentire interventi sulle parti elettriche ed elettroniche degli impianti elettrici solo a personale qualificato professionalmente dal fornitore della prestazione e formato all'uopo sulle modalità e sull'entità dell'intervento da eseguire;
- rendere visibile le misure di sicurezza adottate a quanti operano nello stesso ambito degli interventi attraverso le forme di segnalamento previste dal piano di sicurezza dando l'adeguata evidenza alle misure di sicurezza adottate per l'impianto specifico oggetto dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- eseguire operazioni di controllo e verifica degli impianti in modo programmato;
- riportare su appositi registri tutti gli interventi realizzati in modo da instaurare un archivio delle attività manutentive svolte, ed al tempo stesso creare una banca dati relativa all'operatività degli impianti nel loro complesso e specifica delle apparecchiature più significative;
- il controllo dovrà essere esteso a tutte le apparecchiature e le strumentazioni la cui fallanza può pregiudicare la sicurezza degli operatori e/o la riduzione del livello prestazionale dell'impianto di illuminazione;
- aggiornare in modo sistematico, secondo i criteri e le modalità previste dalla gestione della manutenzione in regime di qualità, la documentazione tecnica ed i disegni di As-Built riportando ogni modifica che comporti variazione di apparecchiature e/o di logica funzionale e/o di aggiornamento tecnologico su parte o sull'intero impianto realizzato;

Pag. **149** a **178** 



- evitare qualsiasi modifica e/o adattamento a parti di impianto che non siano previste come ufficialmente attuabili dalla manualistica d'impiego rilasciata dai costruttori delle singole apparecchiature e/o dell'intero impianto;
- eseguire verifiche e controlli su parti più delicate di ciascun impianto seguendo le procedure operative indicate dal manuale d'uso rilasciato dal costruttore.

### 6.7 Manuale di manutenzione

Per manutenzione si intende l'insieme delle attività tecniche ed amministrative finalizzate:

- alla conservazione del patrimonio di apparecchiature
- al ripristino della funzionalità e dell'efficienza di una apparecchiatura specifica o più generale di un intero impianto.

La definizione di **funzionalità** di una apparecchiatura o di una strumentazione specifica si intende la capacità di adempiere ad una funzione specifica in un corretto contesto operativo e prestazionale.

Analogamente per **efficienza** si intende l'idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto il profilo della affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto ambientale.

Per **affidabilità** si intende l'attitudine di una specifica apparecchiatura a conservare funzionalità ed efficienza per l'intera durata di vita utile ossia per il periodo di tempo che intercorre tra la prima installazione ed il momento in cui si verifica un deterioramento di livello grave, o di livello prestazionale più basso del minimi previsti dalla norma, o per il quale la riparazione si presenta non conveniente sotto il profilo economico e prestazionale.

Nell'ambito della affidabilità si definisce un glossario pertinente alle attività di manutenzione all'interno del quale trovano significato operativo i termini di seguito elencati:

- <u>deterioramento</u>: quando una apparecchiatura od un impianto presentano una diminuzione di funzionalità e/o di efficienza:
- disservizio: quando una apparecchiatura, od un impianto, vanno fuori servizio in modo occasionale;
- <u>guasto</u>: quando una apparecchiatura, od un impianto, perdono la capacità di assolvere alla loro funzione operativa;
- <u>riparazione</u>: quando si ristabilisce la funzionalità e/o l'efficienza di una specifica apparecchiatura o dell'intero impianto:
- ripristino: guando si restituisce all'uso un manufatto in genere;
- controllo: quando si procede alla verifica della funzionalità e/o dell'efficienza di singoli componenti, della
  corretta attività operativa e gestionale della programmaqzione del regolatore di potenza in dotazione
  all'impianto di illuminazione pubblica
- <u>revisione</u>: attività di controllo che presuppone lo smontaggio, la sostituzione parziale di parti o l'esigenza di lavorazioni di rettifica, aggiustaggio e pulizia;
- manutenzione per necessità: attuata in caso di guasto disservizio o deterioramento;
- manutenzione preventiva: finalizzata a prevenire i guasti, i disservizi e limitare i deterioramenti;
- <u>manutenzione programmata</u>: modalità preventiva nell'ambito della quale vengono eseguite attività manutentive secondo una logica temporale ripetitiva in base con una periodicità ciclica;
- <u>manutenzione programmata preventiva</u>: criterio operativo di manutenzione in base al quale gli interventi vengono eseguiti in base ai controlli periodici secondo un programma preventivamente preimpostato;

Pag. **150** a **178** 



Le attività di manutenzione sono classificate in:

- manutenzione ordinaria: si attua in situ ricorrendo all'uso di strumenti e di attrezzature di tipo corrente, e la sostituzione stessa di componenti o parti di impianto non richiede l'uso di attrezzature specifiche, e l'incidenza dei materiali non è significativa come nel caso della sostituzione di una lampada, o di un fusibile all'interno di corpi illuminanti o all'interno delle apparecchiature e dei quadri di bassa tensione;
- manutenzione straordinaria: può essere eseguita in situ o in altra sede a seguito dello smontaggio del componente specifico per la cui attività necessita la presenza di risorse di significativa importanza in mezzi e in personale con elevata specializzazione, oltre all'entità dei materiali forniti per consentire le riparazioni. In ogni caso l'attività di manutenzione straordinaria prevede la revisione delle dotazioni interne di ogni apparecchiatura interessata dall'intervento e la sostituzione di tutti quei materiali per i quali non siano possibili o comunque economicamente non vantaggioso attuare un intervento riparatore.

Il manuale di manutenzione, redatto in sede di progetto, costituisce la linea guida in base alla quale, in funzione della specificità dei materiali forniti e delle apparecchiature approvvigionate, si dovrà redigere il manuale per la manutenzione delle opere impiantistiche realizzate

Nella sua stesura, il manuale di manutenzione delle opere oggetto dell'appalto dovrà contenere le seguenti informazioni:

- definizione dei componenti gli impianti elettrici di illuminazione stradale;
- la rappresentazione grafica completa della schemistica di as-built per tutte le diverse tipologie di impianto fermo restando la necessità di ubicare sul tracciato i diversi componenti che costituiscono l'impianto di illuminazione della sede stradale;
- le risorse necessarie, in termini di mezzi e personale, per l'esecuzione delle attività di manutenzione;
- il livello minimo di prestazione delle diverse tipologie di impianto;
- l'individuazione delle anomalie riscontrabili per i diversi tipi di impianto;
- l'individuazione di tutte quelle attività manutentive di tipo ordinario;
- la definizione delle attività di manutenzione straordinaria per le quali sono richieste dotazioni di mezzi e personale specialistico per la realizzazione di ogni specifico intervento.

### 6.7.1 Ubicazione delle opere

L'ubicazione delle opere è definita in termini di elaborati grafici planimetrici e di dettaglio attraverso i disegni di "As-Built" riportanti lo stato di fatto con i riferimenti alle apparecchiature installate.

### 6.7.2 Rappresentazione grafica

Gli elaborati di manutenzione, così come gli elaborati finali, saranno forniti su supporto magnetico e su supporto cartaceo.

In tale contesto il Manutentore dovrà assumere a riferimento le simbologie indicate in progetto in modo da dare continuità di interpretazione tra i diversi elaborati grafici prodotti in fase di progetto esecutivo ed in fase di "As-Built".

In particolare, per le diverse apparecchiature, dovranno essere richiamate le schede tecniche, la loro codifica identificatrice dovrà essere quella riportata nell'elenco descrittivo delle voci in modo da costituire un collegamento logico tra quanto previsto in progetto e quanto effettivamente posto in opera in sede stradale.

Pag. **151** a



## 6.7.3 Risorse necessarie per gli interventi manutentivi

Gli interventi manutentivi prevedono la presenza di risorse umane e di mezzi differenziati per tipologia e per livello di gravità cosi come di seguito elencato:

## a) risorse umane

- personale abilitato ad operare su sistemi elettrici di potenza in bassa tensione;
- personale abilitato ad operare su apparati elettronici di potenza in bassa tensione;

### b) risorse di materiali

Per le diverse tipologie di intervento l'operatore attivato dovrà essere dotato degli strumenti di lavoro più consoni all'attività specifica per la quale è richiesto l'intervento in termini di attrezzatura, materiali di ricambio e strumenti di rilievo.

### c) mezzi operativi

Gli interventi sui sistemi di illuminazione stradale dovranno essere eseguiti con l'uso di piattaforme o con mezzi dotati di gru a sbraccio dotata di cesto in sommità con rinvio dei comandi dal posto operatore.

### 6.7.4 Livello minimo delle prestazioni

In caso di impedimento ad attuare tutti gli interventi manutentivi previsti, dovranno essere attuate le prescrizioni necessarie a garantire che gli impianti interessati dall'intervento non costituiscano pericolo supplementare all'utenza stradale ed agli operatori stessi; diversamente gli impianti, o più precisamente il componente specifico in grado di costituire una qualsiasi forma di pericolo, dovrà essere isolato e messo in sicurezza fuori servizio.

Pag. **152** a

### 6.7.5 Anomalie riscontrabili

Sulla base delle documentazioni raccolte in sede di approvvigionamento dei singoli componenti dovranno essere individuate le modalità di segnalazione delle anomalie e la natura delle stesse.

In sede di stesura del piano di manutenzione di progetto vengono di seguito indicate, a titolo non esaustivo, le principali anomalie riscontrabili sugli impianti elettrici di illuminazione :

- disfunzione sul quadro di bassa tensione per mancanza tensione
- disfunzioni degli interruttori crepuscolari
- disfunzioni alle sorgenti luminose per assenza di alimentazione o per valore di tensione in linea inferiore al valori di innesco delle lampade a scarica;
- carenza prestazionale delle ottiche per cedimento delle guarnizioni e per mancanza di pulizia degli schermi;
- cedimento dell'isolamento delle apparecchiature accessorie per l'innesco delle lampade a scarica ( reattore ed accenditore)

### 6.7.6 Manutenzioni eseguibili dalla squadra di manutenzione generica

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono limitati alla conservazione delle apparecchiature attraverso attività di pulizia e di verifiche sistematiche di riscontro delle grandezze misurate oltre a interventi occasionali di riarmo di protezioni intervenute a vario titolo o a seguito della rimozione delle cause di guasto.



## 6.7.7 Manutenzioni eseguibili a cura di personale specializzato

Sono le attività indicate nelle schede di manutenzione, parte integrante del presente documento, integrate delle modalità operative specifiche operative contenute nei manuali di manutenzione forniti per le diverse apparecchiature indicate negli elaborati finali di "As-built".

### 6.8 Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a scadenze prefissate, al fine di una corretta gestione dell'apparecchiature e/o degli impianti in tutte le loro parti per il periodo della loro vita media.

Il programma di manutenzione dovrà essere articolato per:

- attività di monitoraggio delle prestazioni;
- attività di controllo e di intervento;
- attività di manutenzione programmata.

Il programma di manutenzione, essendo lo strumento operativo delle prescrizioni riportate nel manuale di manutenzione, dovrà essere reso operativo in funzione alle apparecchiature installate ed alla loro identificazione per marca e modello.

Alla consegna degli impianti il Manutentore dovrà riportare tutte le prove eseguite in fase di avviamento e taratura degli impianti individuando, in rapporto a quanto installato ed a quanto riportato nei manuali operativi delle singole apparecchiature, tutti i dati relativi alle prestazioni attese per ciascun impianto o suo specifico significativo componente oggetto di attività specifica di manutenzione.

Le prove previste dal capitolato di appalto "Norme tecniche" costituiranno riferimento univoco per la redazione del programma di manutenzione degli impianti.

L'elenco delle attività di verifica e di controllo redatto in sede di progettazione non è da ritenersi esaustivo per l'Appaltatore in quanto, oltre ai riferimenti riportati, dovranno essere integrate, a cura dell'Appaltatore, tutte quelle attività che la manualistica specifica delle singole apparecchiature richiede in modo da conseguire la corretta operatività e la conservazione delle stesse riportando tutte quelle integrazioni ed operazioni specifiche richieste dalle apparecchiature installate nonché dalle modifiche funzionali afferenti gli impianti stessi.

# 6.8.1 Attività di monitoraggio delle prestazioni

Sono di seguito riportate, per componenti ed attrezzature che concorrono alla definizione delle diverse tipologie di impianto oggetto dell' appalto, la vita media operativa e le prestazioni tecnico-funzionali identificatrici dell'affidabilità e dell'efficienza:

Apparecchi illuminanti:
 rispondenza ai dati di progetto e costruttivi in modo continuativo
 20 anni

Lampade:
 con esclusione dei danni accidentali:
 10.000 ore

178

Pag. **153** a



Accessori elettrici

con esclusioni di danni accidentali: 5 anni

• Interruttori e comandi

affidabilità delle manovre:

Apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere

affidabilità delle manovre e precisione nelle prestazioni: 20 anni

Impianti di terra

collegamento delle masse estranee: 30 anni

Passerelle e cavidotti

stabilità dei fissaggi e sfilabilità delle condutture: 25 anni

Linee in cavo

rispetto delle portate e dei criteri di posa, integrità degli isolanti: 25 anni

Quadri elettrici

rispetto della capacità di alloggiamento e conservazione delle carpenterie: 30 anni

Strumentazioni per il controllo della luminanza

rispondenza ai dati di progetto e costruttivi in modo continuativo: 10 anni

Sistemi di giunzione e derivazione

Rispondenza ai dati di progetto e costruttivi in modo continuativo: 25 anni

### 6.8.2 Attività di controllo e di intervento

Per le attività sopra titolate vengono redatte le schede di manutenzione parte integrante del presente elaborato. Qualora la manualistica specifica delle singole apparecchiature, o di sistemi comunque titolati, richieda controlli anche se non espressamente titolati, qualora si verificassero presenze di anomalie o difetti di qualsiasi genere, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'efficienza della strumentazione evitando l'interruzione della transitabilità della sede stradale. Pertanto qualsiasi attività operativa, ritenuta indispensabile che dovesse essere integrata nelle schede allegate concorrerà a modificarne in parte o in tutto l'impostazione inizialmente programmata.

### 6.8.3 Attività di manutenzione programmata

Ricadono in tale ambito tutti quelli interventi che condizionano la transitabilità della sede stradale per i quali è richiesta una programmazione approvata dalla Direzione di Esercizio del lotto in esame.



Pag. **154** a

## 6.9 Evidenza degli interventi di manutenzione

Ogni operazione dovrà essere registrata sulle schede di manutenzione da compilarsi a seguito degli interventi effettuati e/o delle attività svolte, a cura del personale addetto o del servizio prestato.

Le schede dovranno riportare oltre alle indicazioni identificatrici della parte di impianto a cui si riferisce, anche la cronologia degli interventi effettuati e dei guasti rilevati e le cause che li hanno generati e gli interventi correttivi approntati per l'esercizio provvisorio o per la riparazione definitiva.

Nel caso che l'intervento comporti la modifica della documentazione di "As-Built" o il "data-base" delle apparecchiature installate queste dovranno essere aggiornate in modo da conservare la documentazione rispondente al reale stato di fatto.

Nella stesura dei moduli per le diverse attività manutentive si dovrà:

- riportare per ogni singola apparecchiatura tutte le raccomandazioni indicate dai costruttori e la loro logica di funzionamento;
- predisporre campiture libere in modo da registrare note o anomalie non preventivamente indicate.

Pag. **155** a **178** 



### 6.10 Articolazione delle attività di manutenzione

Il piano di manutenzione del complesso delle dotazioni impiantistiche è articolato per **corpi d'opera** intendendo con questo termine sezioni di impianto omogenee per finalità operative e/o per tipologia di apparati di illuminazione stradale esterna.

Nell'ambito di ogni singolo corpo d'opera sono individuate le **unità tecnologiche** che concorrono alla costituzione dei diversi corpi d'opera.

Ogni singola unità tecnologica è composta da uno o più **elementi manutenzionabili** per i quali dovrà essere redatta una opportuna scheda di registrazione attraverso la quale pianificare gli interventi e le avvenute attività manutentive di ogni singola apparecchiatura o più in generale di ogni fornitura in materiali e/o applicazione software.

L'impostazione e la gerarchica del piano, date in sede di progetto, non possono essere ritenute esaustive in quanto non strettamente correlate alla manualistica delle apparecchiature installate e pertanto sarà obbligo dell'Appaltatore integrare definire ed articolare, nella misura più idonea, le entità del piano stesso.

### 6.10.1 Illuminazione stradale

L'attività di manutenzione del corpo d'opera soprattitolato, al complesso di installazioni afferenti gli impianti di illuminazione stradale prevista nell'ambito del presente progetto, comprende le seguenti unità tecnologiche:

- a) Punti luce con corpi illuminanti ad ottica stradale (elementi manutenzionabili):
  - a-1 armatura stradale; l'impianto è costituito da armature di tipo stradale, e nelle zone pedonali da armature tipo decorativo.;
  - a-2 sorgenti luminose o lampade I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta pressione; lampade a ioduri metallici.
  - ricambio delle lampade;
  - pulizia degli apparecchi d'illuminazione con particolare attenzione al gruppo ottico ed agli schermi di protezione;
  - a-3 piastra di derivazione;
  - a-4 sostegni in acciaio verniciato;
  - acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio di qualità almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o addirittura migliore;
  - calcestruzzo armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della EN 40/9;
  - altri materiali: nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali
    dovranno soddisfare i requisiti contenuti nelle parti corrispondenti della norma EN 40. Nel caso non figurino
    nella norma le loro caratteristiche dovranno essere concordate tra committente e fornitore. L'acciaio utilizzato
    per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualità uguale o migliore di quella prevista per l'Fe 360 B della EU 25.
  - verificare possibili segni di corrosione dei pali realizzati in acciaio, in ferro o in leghe metalliche dovuta a difetti di tenuta dello strato di protezione superficiale
  - a-5 blocco di fondazione;
- b) Linee elettriche (elementi manutenzionabili):
  - b-1 integrità degli isolamenti;
  - b-2 integrità dei pozzetti di transito;
  - b-3 blocco di fondazione;
  - b-4 sovratemperatura dei circuiti elettrici;





- b-5 transitabilità delle tubazioni e delle canalizzazioni aeree;
- c) Sonda di misura del valore di luminanza (elementi manutenzionabili):
  - c-1 gruppo ottico esterno;
  - c-2 taratura apparato in base ai valori prestazionali;
  - c-3 collegamenti interni in cavo per alimentazione e segnale.
- d) Transitabilità delle vie cavi (elementi manutenzionabili):
  - d-1 integrità dei pozzetti di transito;
  - d-2 presenza dei chiusini;
  - d-3 transitabilità delle tubazioni e presenza del filo di traino;
  - d-4 pulizia del fondo per favorire il drenaggio;
- e) Quadri elettrici:
  - e-1 protezioni contro i contatti diretti;
  - e-2 interruttori magnetotermici e differenziali;
  - interventi imprevisti e difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno delle connessioni o alla presenza di umidità ambientale o di condensa
  - pulizia periodica annuale, contrassegni conservino la loro leggibilità.
  - e-3 dispositivi di comando;
  - serraggio dei morsetti all'interno della morsettiera e nei quadri
- f) Derattizzazione con chiusura di eventuali varchi

Pag. **157** a **178** 



# 6.11 Allegati

# **SCHEDA DI MANUTENZIONE**

(Per la compilazione della scheda vedere note riportate a margine)

С	om	por	ente/impiant	0	LINEA BAS	SSA TENSIONE IN CAVO n	
	osti uog		ore data di insta	llazione			
3	Con	ndiz e so	tà di installaz ioni ambienta ollecitazioni e	ali			
8			5	6			7
Richiesta Committente	Esito intervento positivo	Esito intervento negativo	Periodicità	Tipo Manutenzione		ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	NOTE
Ľ	Щ	ш	п.	<u> </u>	Elementi	(descrizione degli interventi)	z
			6 m			Pulizia di carattere generale con eliminazione di eventuali strati di polvere o di sudiciume depositati sul cavo	
			6 m		7.77	Verifica dell'esistenza di targhe d'identificazione e la possibilità di leggerle	╁
			6 m			Verifica a vista dello stato di buona conservazione dei sostegni e delle loro condizioni di posa e d'eventuali cartelli di segnalazione	
			6 m			Verifica a vista dello stato di conservazione delle eventuali fascette dei cavi	T
			6 m			Verifica a vista dello stato di conservazione delle canalizzazioni con i relativi supporti e/o dei cavidotti e dei pozzetti	
			6 m			Accertamento mediante esame a vista dello stato di conservazione degli isolanti. Verifica presenza di fessurazioni o lesioni delle guaine e degli isolanti e d'eventuali danneggiamenti; accertarne la causa esempio:roditori, volatili, urti meccanici ecc.	
			6 m			Sostituzione degli elementi di sostegno/passaggio deteriorati	T
_			6 m			Sostituzione dei cavi deteriorati	
<u> </u>	-	_	6 m	L		Sostituzione dei capicorda e dei morsetti deteriorati	
			6 m			Verifica delle protezioni contro i sovraccarichi e cortocircuiti  Eliminazione delle cause di danneggiamento, esempio: derattizzazione, repellenti, protezioni, impedimenti ecc.	-
			6 m		70.00	Verifica del serraggio delle connessioni ai morsetti dei componenti collegati con attenzione a quelli più soggetti a riscaldamento o vibrazioni	
						Interventi sulla base di schede di altre apparecchiature	
						Interventi eseguiti sulla base dei libretti di manutenzione     NO □ SI se SI elencarli nel retro scheda	
						11 Anomalie riscontrate □ NO □ SI se SI elencarle nel retro scheda	
Da	ıta		T		Firma dell'opera	tore visto/approvato	

Pag. **158** a **178** 



1. Indicare se è installato in un apposito locale.

### NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

La scheda serve per indicare le operazioni da eseguire e pertanto può essere utilizzata sia in fase di richiesta di offerta e contrattuale sia come VERIFICA delle operazioni da eseguire in fase operativa.

2.	Indicare le condizioni ambientali, esempio: locale aerato, locale chiuso, ecc.
3.	Indicare altre sollecitazioni, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive, ecc.
4.	Indicare eventuali altri dati d'interesse, per esempio Codice, Piano di lavoro n del
5.	Indicare per ogni intervento la periodicità con l'unità di misura:  • h = ore  • d = giorni  • s = settimane  • m = mesi  • a = anni  • q.n. = quando necessario  (es. 500 h + 3 m = intervento ogni 500 ore di funzionamento o comunque ogni 3 mesi solari)  (es. 200 h/6 m = intervento ogni 200 ore di funzionamento e successivamente ogni 6 mesi solari)
6.	Indicare per ogni intervento il tipo di manutenzione riportando la lettera a fianco indicata:  manutenzione ordinaria (a)  manutenzione straordinaria (b)  manutenzione preventiva (c)  manutenzione preventiva programmata (d)  manutenzione preventiva non programmata (e)  manutenzione preventiva predittiva (f)  manutenzione controllata (g)  manutenzione correttiva (h)  manutenzione migliorativa (i)  manutenzione secondo condizione (j)
7.	Scrivere un numero progressivo, da riportare nella tabella sottostante in corrispondenza della nota riportata. Le note potrann riguardare eventuali richieste di ulteriori verifiche (es. misure strumentali), il tipo di intervento (es. provvisorio), il riferimento ad altri schede apparecchiature ausiliarie, ad eventuale documentazione ed ogni osservazione ritenuta necessaria.
	NOTE n.
	n.
	n,
	n.
В.	Devono essere indicati gli interventi di manutenzione richiesti dal Committente
9.	
	Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti
	Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti
	Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti
	Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti
10.	Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti  Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti
10.	
10.	
	Indicare gli interventi da eseguire o eseguiti

Pag. **159** a **178** 



### 7. PIANO D'INTERVENTO

Nel capitolo si definiscono le possibili linee guida dell'intervento da svolgere sul territorio comunale; di seguito si espongono i criteri utilizzati e i principi guida:

### Emergenze urbanistiche in materia di sicurezza

Gli interventi relativi alla sicurezza degli impianti riveste carattere prioritario laddove emerga un rischio più o meno rilevante per i cittadini ed i manutentori. Fra questi risultano prioritari gli interventi relativi a sorgenti luminose che risultassero pericolose per la viabilità cittadina e lo stato degli impianti elettrici.

Nella fattispecie durante i sopralluoghi non sono emerse fonti particolari di pericolo. Inoltre il comune di Milzano provvede autonomamente alla manutenzione degli impianti assicurando la funzionalità ed il mantenimento in sicurezza dell'impianto.

### Sorgenti luminose a vapori di mercurio

L'obsolescenza di tali sorgenti, la loro prossima non conformità alle leggi e normative indicano questa tipologia di lampade oggetto di sostituzione secondo le normative ed il loro successivo smaltimento come rifiuti pericolosi.

### Apparecchi non conformi alla LR17 in materia di inquinamento luminoso

Sono i corpi illuminanti individuati non conformi alla LR17 in materia di inquinamento luminoso equipaggiati anche con sorgenti luminose diverse da quelle ai vapori di mercurio.

Questo intervento è programmabile in funzione delle priorità sul territorio individuate dalla LR17 in base alla potenza delle lampade.

L'adequamento degli impianti esistenti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9 sono sostituiti o modificati;
- b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9 sono sostituiti o modificati:
- c) salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.

### <u>Fattore cronologico e di degrado</u>

Gli impianti realizzati molti anni addietro sono tra quelli indicati al punto precedente o perché hanno subito un maggiore e rapido invecchiamento per cause anche legate alla qualità dei materiali impiegati o di reperimento di componenti di ricambio.

Il fattore di scelta cronologico nel processo di adeguamento degli impianti è utile in quanto un programma di adeguamento permette una pianificazione temporale per sostituire con impianti più nuovi quelli prossimi alla scadenza naturale. Nel caso specifico, i tempi di adeguamento dovranno essere contenuti in quelli specificati dalla LR 17.

### Adequamento dell'inclinazione

Pag. 160 a



Pag. **161** a

### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

L'adeguamento dell'inclinazione negli apparecchi per l'illuminazione in impianti ove questo sia possibile è una delle ultime operazioni che generalmente richiede minore impegno economico e prestazionale e per questo motivo a seconda delle priorità e delle scelte può essere attuata sia come prima disposizione che come ultima.

Per gli apparecchi con un notevole impatto in termini di abbagliamento, luce inviata ove non funzionalmente richiesta, altamente invasiva e con flusso luminoso rivolto verso l'alto, è preferibile anticipare l'intervento fra quelli prioritari o comunque per ridurne l'impatto economico di abbinarlo ad un programma ordinario manutentivo di cambio lampada. Nel caso di Milzano si tratta prevalentemente dei punti luce dedicati ai campi sportivi e parchi gioco con modalità di servizio saltuario.

### Impianti specifici

Fra gli ultimi interventi di adeguamento sono individuati quelli relativi alla messa a norma o alla ri-progettazione degli impianti specifici presenti nella realtà urbana dedicati alle evidenze storico monumentali. La motivazione è legata alla diversa complessità che comporta la stesura di uno specifico progetto d'illuminazione.

### Nuove realizzazioni

Ultimo aspetto della riqualificazione è l'individuazione di eventuali possibili nuovi impianti d'illuminazione da programmare. Secondo la LR17 risultano infatti prioritari gli interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all'articolo 9. Risultano necessari per:

- completare la copertura del tessuto urbano, ove questo si rendesse necessario;
- compensare situazioni di evidente squilibrio nell'illuminazione;
- illuminazione di nuovi complessi residenziali e tracciati stradali;
- intervenire per evidenti situazioni di pericolo nell'illuminazione stradale.

### Interventi per la riduzione del consumo energetico

Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, è possibile utilizzare regolatori del flusso luminoso o altri sistemi per il controllo dell'emissione luminosa delle lampade nonché allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitré. Tale riduzione del valore della luminanza media mantenuta può essere fatto indipendentemente dall'indice percentuale di traffico ma deve avvenire comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.

Le linee guida durante la progettazione esecutiva possono essere completate con:

- valutare l'opportunità di utilizzare sistemi alternativi di segnalazione, che meglio si adattano a condizioni di
  pericolo del tracciato viario anche a seguito di avverse condizioni atmosferiche quali la nebbia (catarifrangenti e
  fish-eyes o attivi a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, etc.);
- prevedere nel rispetto delle necessarie urgenze di cui ai punti elencati, scelte di adeguamento per aree contigue ed omogenee al fine di agevolare la qualità e l'uniformità degli impianti elettrici e dei corpi illuminanti.
- un adeguato piano di ammodernamento degli impianti d'illuminazione comunali può essere elaborato alfine di prevenire che il raggiungimento dei limiti di età degli impianti omogenei possa cadere nello stesso periodo temporale e soprattutto per conservare l'efficienza e l'integrità dell'impianto medesimo contenendone i costi generali e di manutenzione
- valutare in dettaglio sistemi per la riduzione del flusso luminoso per consentire di:
- aumentare l'efficienza degli impianti;
- stabilizzare la tensione di alimentazione;
- aumentare la durata delle sorgenti luminose;



- contribuire al conseguimento del risparmio energetico;
- monitorare lo stato di funzionamento del sistema ed eventuali sue disfunzioni;
- agevolare i programmi di manutenzione.

Pag. **162** a **178** 



Pag. **163** a **178** 

### P.R.I.C. DEL COMUNE DI MILZANO (BS)

## 7.1 Ipotesi delle tempistiche d'intervento

Si riporta di seguito il diagramma di una ipotesi delle possibili tempistiche di intervento, che cerca di unire le scadenze di legge con quelle individuabili dal comune anche in termini formativi e di promozione dei contenuti del piano della luce.

Va precisato che gli interventi di riqualificazione possono essere suddivisi in step e che alcuni parti del parco di illuminazione pubblica possano essere migliorate in una fase successiva alle tempistiche sotto riportate.

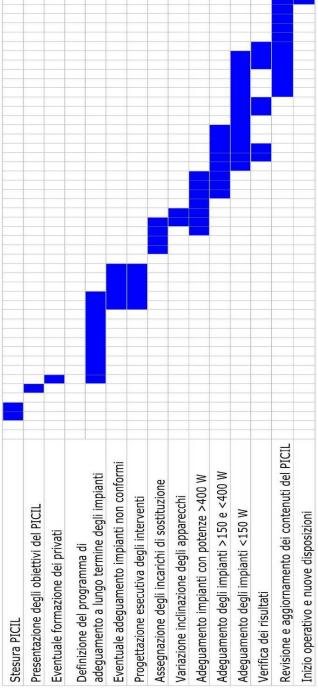


Figura 112. Cronoprogramma interventi.



### 8. PIANIFICAZIONE ENERGETICA ED ECONOMICA

## 8.1 Piano di risparmio energetico: stima dei costi

E' evidente come sia importante affrontare una proposta di ottimizzazione degli impianti che porti ad una riduzione dei costi salvaguardando l'integrità e la qualità dell'illuminazione, ed in pochi anni permetta di rientrare negli investimenti e di poter beneficiare dei successivi risparmi.

L'obiettivo principale di un piano della luce è la riduzione e la razionalizzazione dei costi energetici e manutentivi e per questo è necessaria una conoscenza dei dati relativi ai consumi e alle spese accessorie.

In questa sede tratterremo solo l'intervento relativo ai corpi luminosi di proprietà ed in gestione al Comune.

Stima dei consumi elettrici

Si riportano di seguito i consumi di energia elettrica espressi in kWh ricavati dall'ente fornitore o calcolati nella simulazione degli interventi di adeguamento dell'impianto.

Totale dei consumi elettrici AGGIORNATI 2013:

POTENZA ASSORBITA RELATIVA ALLA PARTE DI IMPIANTO DA RIQUALIFICARE: 51.653 kw/G

ORE MEDIE DI FUNZIONAMENTO: 4.200 ORE

ENERGIA CONSUMATA ( 51,653\* 4200) \* 5% perdite presunte medie di linea: 227.790 kw/h

# 8.2 Piano di risparmio energetico

Alla luce dei dati riportati nei precedenti paragrafi si rende necessaria un'attenta valutazione della situazione del territorio comunale al fine di individuare le opportune linee guida operative sia in termini di:

- sostituzione corpi illuminanti al mercurio;
- adeguamento di tutti i corpi illuminanti non rispondenti alla L.R. 17/00 e s.m.i., inefficienti pedonali e/o sovradimensionati di tipo stradale;
- interventi su impianti d'illuminazione pedonali d'arredo da adeguare;
- utilizzo estensivo di sistemi di riduzione del flusso luminoso.

Questa valutazione impone l'esigenza al Comune di dotarsi di un piano operativo di risparmio energetico in ambito di illuminazione pubblica finalizzata alla riduzione degli sprechi, in modo di aumentare l'efficienza globale degli impianti e razionalizzare i costi manutentivi. Tutto questo legato al fatto che l'attuale parco lampade gode, in senso non positivo, di un generale sovradimensionamento per 2 principali motivi:

- Non essendo stato classificato il territorio e gli ampliamenti della rete di illuminazione pubblica sono cresciuti in modo disomogeneo;
- Le lottizzazioni sono state realizzate senza una pianificazione della rete dell'illuminazione e scarsa attenzione ai costi energetici e gestionali di un impianto la cui vita media è stimata in 25 30 anni.



Pag. 164 a



L'approfondimento delle scelte tecniche presentate al fine del raggiungimento del risparmio energetico previsto, dovrà essere supportato da adeguato progetto esecutivo corredato da analisi e verifiche illuminotecniche.

Il perseguimento di una filosofia di risparmio energetico è fondamentale per il Comune che vuole mettere in atto una politica di riduzione dei consumi energetici e manutentivi.

Di seguito si danno le indicazioni operative sulla redazione del Piano di Risparmio Energetico.

Corpi illuminanti stradali da		
sostituire non conformi alla L.	Tatala agenti illuminanti atradali CU CUI INTEDVENIDE	- 204
17/2000 e per efficienza luminosa	Totale corpi illuminanti stradali SU CUI INTERVENIRE:	n. 304
- NORMATIVA ELETTRICA		

Di seguito il riepilogo dell'intervento: totale dei corpi illuminanti di proprietà comunale soggetti ad intervento di riqualifica

COMUNE DI MILZANO (BS)	N° PRIC,	N° Quadro SOLE	N° Quadro PRIC	N° Quadro FUTURO	APPARECCHIO FUTURO SAP (W)	APPARECCHIO FUTURO LED
Via Giovanni XXIII	V138	1	12	10		32 w
32wVia Giovanni XXIII	V137	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V136	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V135	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V134	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V133	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V132	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V131	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V130	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V129	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V128	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V127	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V126	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V125	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V124	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V123	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V122	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V121	1	12	10		32 w
Via Giovanni XXIII	V120	1	12	10		32 w
Via Cesare Battisti	V117	1	12	10		48 w
Via Cesare Battisti	V118	1	12	10		48 w
Via Cesare Battisti	V119	1	12	10		48 w
Via Cesare Battisti	V116	1	12	10		48 w
Via Cesare Battisti	V115	1	12	10		48 w

Pag. **165** a **178** 



Nr. 0 D. W. C	11/444	<u> </u>	140	40	140
Via Cesare Battisti	V114	1	12	10	48 w
Via Cesare Battisti	V113	1	12	10	48 w
Via Cesare Battisti	V112	1	12	10	48 w
Via Cesare Battisti	V111	1	12	10	48 w
Via San Gottardo	V150	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V149	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V148	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V147	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V146	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V145	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V144	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V143	1	12	10	16 w
Via San Gottardo	V142	1	12	10	16 w
Via Breda	V141	1	12	10	16 w
Via Breda	V140	1	12	10	16 w
Via Breda	V139	1	12	10	16 w
Via Alessandro Manzoni	V196	43	14	11	16 w
Via Alessandro Manzoni	V197	43	14	11	16 w
Via Alessandro Manzoni	V198	43	14	11	16 w
Via Donatori Di Sangue	V199	43	14	11	16 w
Via Donatori Di Sangue	V200	43	14	11	16 w
Via Donatori Di Sangue	V200	43	14	11	16 w
	V201	43	14	11	16 w
Via Donatori Di Sangue					
Via Donatori Di Sangue	V203	43	14	11	16 w
Via San Michele	V212	43	14	11	24 w
Via San Michele	V213	43	14	11	24 w
Via San Michele	V214	43	14	11	24 w
Via San Michele	V396	43		11	24 w
Via San Michele	V215	43	14	11	24 w
Via San Michele	V154		14	11	24 w
Via San Michele	V155	43	14	11	24 w
Via Breda	V156	43	14	11	24 w
Via Breda	V157	43	14	11	24 w
Via Breda	V158	43	14	11	24 w
Via Breda	V159	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V192	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V193	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V194	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V195	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V207	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V206	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V205	43	14	11	24 w
Via Ghidella	V204	43	14	11	24 w
Via Breda	V191	71	13	9	16 w
Via Breda	V190	71	13	9	16 w
Via Breda	V189	71	13	9	16 w
Via Breda	V188	71	13	9	16 w
via Dicua	V 100	/	IJ	9	TO W

Pag. **166** a **178** 

Via Breda	V187	71	13	9	16 w
Via Breda	V186	71	13	9	16 w
Via Nino Bixio	V162	71	13	9	24 w
Via Breda	V161	71	13	9	24 w
Via Breda	V160	71	13	9	24 w
Via Nino Bixio	V163	71	13	9	16 w
Via Nino Bixio	V164	71	13	9	16 w
Viale Europa	V169	71	13	9	24 w
Viale Europa	V170	71	13	9	24 w
Viale Europa	V170	71	13	9	24 w
Viale Europa	V172	71	13	9	24 w
Viale Europa	V172	71	13	9	24 w
Viale Europa	V174	71	13	9	24 w
Viale Europa	V175	71	13	9	24 w
Viale Europa	V176	71	13	9	24 w
Via Alcide De Gasperi	V179	71	13	9	24 w
Via Alcide De Gasperi	V178	71	13	9	24 w
Via Alcide De Gasperi	V177	71	13	9	24 w
Via Antonio Gramsci	V184	71	13	9	24 w
Via Antonio Gramsci	V185	71	13	9	24 w
Via Nino Bixio	V165	71	13	9	16 w
Via Nino Bixio	V166	71	13	9	16 w
Via Nino Bixio	V167	71	13	9	16 w
Via Nino Bixio	V168	71	13	9	16 w
Via Cesare Battisti	V095	71	13	9	48 w
Via Cesare Battisti	V096	71	13	9	48 w
Via Cesare Battisti	V102	71	13	9	48 w
Via Cesare Battisti	V102	71	13	9	48 w
Via Cesare Battisti	V104	71	13	9	48 w
Via Cesare Battisti	V105	71	13	9	48 w
Via Cesare Battisti	V106	71	13	9	48 w
Vicolo Magenta	V109	71	13	9	16 w
Vicolo Magenta	V110	71	13	9	16 w
Vicolo Armando Diaz	V107	71	13	9	16 w
Vicolo Armando Diaz	V108	71	13	9	16 w
Via Disciplina	V101	71	13	9	16 w
Via Disciplina	V100	71	13	9	16 w
Via Disciplina	V099	71	13	9	16 w
Via Disciplina	V098	71	13	9	16 w
Via Disciplina	V098	71	13	9	48 w
Via Disciplina	V097	71	13	9	16 w
Via Vescovado	V079	71	13	9	24 w
Via Vescovado	V078	71	13	9	24 w
Via Vescovado	V077	71	13	9	24 w
Via Vescovado	V076	71	13	9	48 w
Via Vescovado  Via Vescovado	V075	71	13	9	48 w
Via Vescovado	V074	71	13	9	48 w
VIA V 0000 V A U U	V U / T	1 1	10	J	10 44

Pag. **167** a **178** 

Via Vescovado	V073	71	13	9	48 w
Via Vescovado	V072	71	13	9	48 w
Via Goffredo Mameli	V042	71	13	9	48 w
Via Maesta'	V043	71	13	9	48 w
Via Maesta'	V044	71	13	9	48 w
Via Maesta'	V045	71	13	9	48 w
Vicolo Piave	V046	71	13	9	16 w
Vicolo Piave	V047	71	13	9	16 w
Vicolo Piave	V048	71	13	9	16 w
Via Maesta'	V049	71	13	9	48 w
Via Palmiro Togliatti	V274	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V275	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V276	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V277	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V278	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V279	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V280	132	9	7	16 w
Via Palmiro Togliatti	V281	132	9	7	16 w
Via Usignolo	V287	132	9	7	48 w
Via Usignolo	V286	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V029	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V030	132	9	7	24 w
Via Goffredo Mameli	V031	132	9	7	24 w
Via Goffredo Mameli	V032	132	9	7	24 w
Via Goffredo Mameli	V033	132	9	7	24 w
Via Goffredo Mameli	V034	132	9	7	24 w
Via Goffredo Mameli	V035	132	13	7	24 w
Vicolo Giuseppe Verdi	V036	132	13	7	24 w
Via Goffredo Mameli	V037	132	13	7	24 w
Vicolo Castagneto	V041	0	CREP	7	16 w
Vicolo Castagneto	V040	0	CREP	7	16 w
Vicolo Castagneto	V039	0	CREP	7	16 w
Via Goffredo Mameli	V023	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V024	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V025	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V026	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V027	132	9	7	48 w
Via Goffredo Mameli	V028	132	9	7	48 w
Via Maesta'	V061	162	11	8	64 w
Via Maesta'	V062	162	11	8	64 w
Via Maesta'	V063	162	11	8	64 w
Via Maesta'	V064	162	11	8	64 w
Via Maesta'	V065	162	11	8	64 w
Via Maesta'	V066	162	11	8	48 w
Via Maesta'	V067	162	11	8	16 w
Via Maesta'	V068	162	11	8	16 w
Via Maesta'	V069	162	11	8	16 w

Pag. **168** a **178** 

Via Maesta'	V070	162	11	8	16 w
Via Maesta'	V070	162	11	8	16 W
Via Maesta'	V071	162	11	8	48 w
Via Maesta'	V059	162	11	8	48 w
Via Maesta'	V058	162	11	8	48 w
Via Maesta'	V050	162	11	8	48 w
Via Maesia Via Dr. A. Galli	V050	162	11	8	16 w
Via Dr. A. Galli	V051	162	11	8	16 w
Via Dr. A. Galli	V052	162	11	8	16 w
Via Dr. A. Galli	V053	162	11	8	16 w
Via Dr. A. Galli	V054	162	11	8	16 w
Via Dr. A. Galli	V056	162	11	8	16 w
Via Dr. A. Galli	V057	162	11	8	16 w
Via La Viazzola	V315	186	3	3	48 w
Via La Viazzola Via La Viazzola	V314	186	3	3	48 w
Via La Viazzola Via La Viazzola	V314	186	2	3	TO W
Via La Viazzola Via La Viazzola	V313	186	2	3	
Via Giacinto Bianchi	V312	186	3	3	48 w
Via Giacinto Bianchi	V310	186	3	3	48 w
Via Giacinto Bianchi	V317	186	3	3	48 w
Via Giacinto Bianchi	V319	186	3	3	48 w
Via Giacinto Bianchi	V319	186	3	3	48 w
Via Giacinto Bianchi	V319	186	3	3	48 w
Via Giacinto Bianchi	V320	186	3	3	48 w
Via Martiri Della Libertà	V321	196	4	4	48 w
Via Martiri Della Libertà	V327	196	4	4	48 w
Via Martiri Della Libertà	V327	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V320	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V323	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V324	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V325	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V329	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V330	196	4	4	48 w
Via Giacinto Bianchi	V331	196	4	4	48 w
Via Provinciale	V336	196	4	4	48 w
Via Provinciale	V335	196	4	4	48 w
Via Provinciale	V334	196	4	4	48 w
Via Provinciale	V332	196	4	4	48 w
Via Provinciale	V333	196	4	4	48 w
Via Dossi	V253	212	4	5	48 w
Via Dossi	V362	212	4	5	48 w
Via Dossi	V361	212	4	5	48 w
Via Dossi	V360	212	4	5	48 w
Via Dossi	V359	212	4	5	48 w
Via Dossi	V358	212	4	5	48 w
Via Dossi	V357	212	4	5	48 w
Via Dossi	V356	212	4	5	48 w
714 D0001	¥ 000	1 - 1 -	'		10 11

Pag. **169** a **178** 



Via Dossi	V252	212	4	5	48 w
Via Dossi	V248	212	4	5	48 w
Via Benedetto Croce	V338	223	7	6	16 w
Via Benedetto Croce	V339	223	7	6	16 w
Via Benedetto Croce	V340	223	7	6	16 w
Via Benedetto Croce	V341	223	7	6	16 w
Via Benedetto Croce	V342	223	7	6	16 w
Via Aldo Moro	V343	223	7	6	16 w
Via Aldo Moro	V344	223	7	6	16 w
Via Aldo Moro	V346	223	7	6	16 w
Via Aldo Moro	V345	223	7	6	16 w
Via Aldo Moro	V347	223	7	6	16 w
Via Aldo Moro	V348	223	7	6	16 w
Via Guglielmo Marconi	V349	223	7	6	16 w
Via Guglielmo Marconi	V350	223	7	6	16 w
Via Guglielmo Marconi	V351	223	7	6	16 w
Via Fonda	V352	481	6	6	48 w
Via Fonda	V353	223	6	6	48 w
Via Fonda	V354	223	6	6	48 w
Via Fonda	V355	223	6	6	48 w
Via Fonda	V337	223	6	6	48 w
Via Provinciale	V363	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V389	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V390	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V391	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V392	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V393	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V394	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V395	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V004		6	6	64 w
Via Provinciale  Via Provinciale	V004	481	6	6	64 w
Via Provinciale	V003		6	6	64 w
Via Provinciale  Via Provinciale	V007		6	6	128 w
Via Provinciale	V007	481	6	6	128 w
Via Provinciale  Via Provinciale	V009	481	6	6	128 w
			1		
Via Provinciale	V010	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V011	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V012	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V013	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V014	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V015	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V016	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V017	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V018	257	1	1	128 w
Via Provinciale	V019	257	1	1	128 w
Via Provinciale Via Provinciale	V020 V021	257 257	1	1	128 w 128 w

Pag. **170** a **178** 

Via Provinciale	V022	257	1	1	128 w
Via San Michele	V151	271	14	12	24 w
Via San Michele	V152	271	14	12	24 w
Via San Michele	V153	271	14	12	24 w
Via Cesare Battisti	V094	271	15	12	48 w
Via Cesare Battisti	V093	271	15	12	48 w
Via Cesare Battisti	V092	271	15	12	16 w
Via Cesare Battisti	V091	271	15	12	48 w
Piazza Roma	V086	271	15	12	48 w
Piazza Roma	V086	271	15	12	
Piazza Roma	V090	271	15	12	
Piazza Roma	V090	271	15	12	
Piazza Roma	V090	271	15	12	48 w
Piazza Roma	V080	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V217	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V218	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V219	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V220	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V221	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V222	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V223	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V224	271	15	12	48 w
Via Fratelli Bandiera	V230	271	15	12	48 w
Via Dossi	V231	271	15	12	48 w
Via Dossi	V244	271	15	12	48 w
Via Dossi	V245	271	15	12	48 w
Via Dossi	V246	271	15	12	48 w
Via Dossi	V247	271	4	12	48 w
Vicolo Giovanni Pascoli	V251	212	4	5	16 w
Vicolo Giovanni Pascoli	V250	212	4	5	16 w
Vicolo Giovanni Pascoli	V249	212	4	5	16 w
Via Fratelli Bandiera	V225	271	15	12	24 w
Via Fratelli Bandiera	V226	271	15	12	24 w
Via Fratelli Bandiera	V227	271	15	12	24 w
Via Fratelli Bandiera	V229	271	15	12	16 w
Via Fratelli Bandiera	V228	271	15	12	16 w
Via Usignolo	V262	475	8	7	
Via Usignolo	V263	475	8	7	
Via Usignolo	V264	475	8	7	
Via Usignolo	V265	475	8	7	
Via Usignolo	V266	475	8	7	
Via Usignolo	V267	475	8	7	
Via Usignolo	V268	475	8	7	
Via Usignolo	V269	475	8	7	
Via Usignolo	V270	475	8	7	
Via Usignolo	V270	475	8	7	
Via Usignolo	V271	475	8	7	
via usignolu	۷۷۱۷	1713	٦	1	

Pag. **171** a **178** 

Via Usignolo	V273	475	8	7		
Via Usignolo	V261	475	8	7		KIT VP 48 w
Via Usignolo	V260	475	8	7		KIT VP 48 w
	V259		8	7		KIT VP 48 w
Via Usignolo	-	475				
Via Usignolo	V258	475	8	7		KIT VP 48 w
Via Usignolo	V257	475	8	7		KIT VP 48 w
Via Usignolo	V256	475	8	7		KIT VP 48 w
Via Usignolo	V255	475	8	7		KIT VP 48 w
Via Usignolo	V254	475	8	7		KIT VP 48 w
Via Ghidella	V211	43	14	11		48 w
Via Ghidella	V210	43	14	11		48 w
Via Ghidella	V209	43	14	11		48 w
Via Ghidella	V208	43	14	11		48 w
Via Goffredo Mameli	V038	132	13	7		
Via La Viazzola	V311	5000	2	2		
Via La Viazzola	V310	5000	2	2	100	Stradale di recupero
Via La Viazzola	V309	5000	2	2	100	Chadais an recapere
Via La Viazzola	V305	5000	2	2		
Via La Viazzola	V306	5000	2	2		
Via La Viazzola	V308	5000	2	2	100	Stradale di recupero
Via La Viazzola	V307	5000	2	2	100	Chadais ar recapere
Via La Viazzola	V304	5000	2	2		
Via La Viazzola	V303	5000	2	2	100	Stradale di recupero
Via La Viazzola	V302	5000	2	2		Chadais ar recapere
Via La Viazzola	V301	5000	2	2		
Via La Viazzola	V300	5000	2	2		
Via La Viazzola	V298	5000	2	2		48 w
Via La Viazzola	V299	5000	2	2		48 w
Via Provinciale	V364	7000	5	5		
Via Provinciale	V365	7000	5	5		
Via Provinciale	V366	7000	5	5		
Via Provinciale	V367	7000	5	5		
Via Provinciale	V368	7000	5	5		
Via Provinciale	V369	7000	5	5		
Via Provinciale	V370	7000	5	5		
Via Provinciale	V371	7000	5	5		
Via Provinciale	V372	7000	5	5		
Via Provinciale	V373	7000	5	5		
Via Provinciale	V374	7000	5	5		
Via Provinciale	V375	7000	5	5		
Via Provinciale	V376	7000	5	5		
Via Provinciale	V377	7000	5	5		

Pag. **172** a **178** 

DR. MICHELETTI DR. MICHELETTI	V293 V294		10 10	7	(vedi regolatore minicep) (vedi regolatore minicep)
DR. MICHELETTI	V292		10	7	(vedi regolatore minicep)
DR. MICHELETTI	V291		10	7	(vedi regolatore minicep)
DR. MICHELETTI	V290		10	7	(vedi regolatore minicep)
DR. MICHELETTI	V289		10	7	(vedi regolatore minicep)
DR. MICHELETTI	V288		10	7	(vedi regolatore minicep)
Via Usignolo	V285		9	7	(vedi regolatore minicep)
Via Usignolo	V284		9	7	(vedi regolatore minicep)
Via Usignolo	V283		9	7	(vedi regolatore minicep)
Via Usignolo	V282		9	7	(vedi regolatore minicep)
Via Provinciale	V388	7000	5	5	
Via Provinciale	V387	7000	5	5	
Via Provinciale	V386	7000	5	5	
Via Provinciale	V385	7000	5	5	
Via Provinciale	V384	7000	5	5	
Via Provinciale	V383	7000	5	5	
Via Provinciale	V382	7000	5	5	
Via Provinciale	V381	7000	5	5	
Via Provinciale  Via Provinciale	V379 V380	7000	5	5	

Minicep - mini regolatore di flusso con funzioni minime di rispamio energitico

# Pag. **173** a **178**

## 8.3 Analisi economiche delle attività

Di seguito si analizzeranno, dal punto di vista economico, le soluzioni rese obbligatorie dalla L.R. 17/00 s.m.i. e le soluzioni che portano ad una riduzione dei consumi di energia elettrica e di conseguenza ad un saving economico.

In dettaglio le soluzioni sono:

- Sostituzione dei corpi illuminanti non conformi alla LR 17/00 e s.m.i. (mercurio, non cut-off, ecc.).
- Riduzione della potenza delle lampade installate in corpi illuminanti conformi alla LR 17/00 e s.m.i., sulla base della nuova classificazione delle strade.
- Installazione di reattori biregime pre-tarati all'interno dei corpi lampada non soggetti all'azione dei regolatori di flusso centralizzati al fine di ottenere l'analogo effetto di riduzione dei consumi energetici.

Nella seguente tabella si stimano gli importi relativi alle varie attività legate alla riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà del Comune.



# FORNITURA APPARECCHI

n°	APPARECCHIO		
86	16 w		
52	24 w		
19	32 w		
102	48 w		
4	48 w		
16	64 w		
16	128 w		
8	KIT LED 48/350		
1	NEW MEDIO 16/350		

# STIMA DELL'INTERVENTO

descrizione sintetica dell'intervento	unità di misura	quantità	costo stimato
sostituzione apparecchi illuminanti	n°	296	117.000€
adeguamento tecnologico apparecchi	n°	63	6.500 €
posa cavi bipolari	metri	2850	6.000€
posa cavi tripolari	metri	50	2.000 €
posa bracci	n°	2	500€
sostegni da sostituire	n°	1	700€
quadri elettrici da modificare	n°	12	7.000 €
posa nuovi contatori e relativi quadri	n°	10	8.300 €
opere edili di canalizzazione	metri	160	13.300 €
interventi su linee aeree	metri	50	2.000€
giunzioni	n°	346	11.000 €

IMPORTO STIMATO = 174.300 EURO (AL NETTO DI IVA)

Pag. **174** a **178** 



In dettaglio, l'intervento può essere diviso in due macro-attività.

### 1) Sostituzione dei corpi luminosi non rispondenti alla L.R. 17/00 e s.m.i.

### Ipotesi progettuali:

utilizzo di apparecchi illuminanti conformi alle disposizioni legislative;

individuazione degli apparecchi illuminanti e delle sorgenti luminose per rispettare i livelli di illuminamento previsti dalla classificazione stradale:

individuazione di specifiche soluzioni per l'illuminazione degli edifici;

ore di accensione annua: 4100 ore.

### Considerazioni:

maggior uniformità dell'illuminazione pubblica (uniformità U0, Ui) rispetto alla situazione attuale; riduzione sensibile delle potenze e consequentemente dei consumi;

migliore resa cromatica resa possibile dall'installazione di lampade a LED.

## 2) Installazione soluzioni di regolazione del flusso luminoso.

L' obiettivo è quello di operare una riduzione dei consumi conseguente ad una riduzione della tensione di alimentazione secondo cicli programmabili.

## Ipotesi progettuali:

Riduzione del flusso luminoso e conseguentemente dell'energia consumata, quando diminuisce il flusso veicolare (dopo una determinata ora);

Per soluzioni di riduzione del flusso luminoso si intendono i regolatori di flusso centralizzati, i reattori bi-regime e gli alimentatori con riduzione di flusso per gli apparecchi a LED.

### Considerazioni:

consentono risparmi energetici e manutentivi, diminuendo l'inquinamento luminoso;

risultano semplici da installare da utilizzare;

si adattano a futura espansione nei limiti della loro potenza nominale;

consequente riduzione CO2 in atmosfera;

risparmi gestionali: accensione degli impianti a tensione ridotta;

tempo di vita media delle lampade e degli ausiliari elettrici > del 100%.

riduzione interventi manutentivi.

Attualmente sul territorio comunale nessun impianto d'illuminazione pubblica è dotato di sistemi di riduzione del flusso luminoso. Una pianificazione futura del territorio dal punto di vista dell'illuminazione, deve introdurre come prioritaria la loro diffusione non solo in quanto necessaria per legge ma anche perché fondamentale per una razionalizzazione dei consumi ed una corretta gestione della luce.

Pag. **175** a



## 8.4 Andamento dei consumi di energia elettrica

Di seguito riassumiamo il beneficio in termini di kWh/anno di energia risparmiata, derivante dal presente intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica:

- potenza attuale impegnata:

~54,23 [kWh]

- stima consumo futuro con sistemi di riduzione del flusso luminoso: ~27,01[kWh]
- consumi attuali = 51,653 \* 4200(ore) \* 5% perdite presunte medie di linea= 227.790 kwh/anno
- consumi ad intervento effettuato = (27,01 \* 4100(ore) \* 5% perdite medie presunte di linea= 110.741 kwh/anno

Oltre alla riduzione della potenza impegnata derivante dalla sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi più efficienti i disposti della legge prevedono la riduzione del 30% del flusso notturno dalle ore 23,00 per cui , mediamente abbiamo un ulteriore 17% di riduzione della potenza impegnata.

Per cui: 110.741 kWh \* 0,83= 91.915 kWh annui a intervento completato

stima di risparmio sul consumo attuale:~ [kWh/anno] pari al: ~58,8% emissioni CO2 evitate: ~59.5 [t/anno]

## 8.5 Futuri consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica consentiti dalla I.r. 17/2000

La legge regionale n. 17 del 2000 prevede che i comuni attuino un monitoraggio sui consumi elettrici della pubblica illuminazione. All'anno 2013 i consumi di MILZANO si sono attestati su una stima pari a 215.250 kwh/anno .

La stessa legge n. 17 prevede che i comuni non possano aumentare i consumi annui della pubblica illuminazione dell'1,5% all'anno in base all'anno di partenza/monitoraggio.

Ciò sta a significare che se verranno realizzate nuove lottizzazioni aumenteranno di conseguenza i consumi elettrici, si dovrà per forza effettuare dell'efficienza energetica in maniera da restare all'interno della soglia di riferimento.

La legge regionale 17/200 che ha subito diversi aggiustamenti è oggi oggetto di revisione completa per cui i parametri ed i vincoli in essa contenuta potranno cambiare.


Pag. **176** a



# I PROGETTISTI DEL PIANO

P.i. dott. Emilio Foini

# Dott. Urb. Emiliano Vettore

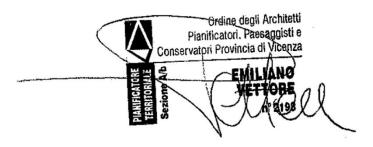

Dott. Urb. Diego Pellizzaro





Pag. 177 a 178

# **Bibliografia**

CIELOBUIO, 2006, VISUAL Regolamento di attuazione Legge Regionale n. 17/2000, Guida Visuale ai criteri applicativi della LR 17/00.

COMUNE DI ALFIANELLO, S.d., PIANO REGOLATORE GENERALE.

COMUNE DI CURTATONE, 2010, *PGT Documento di Piano*, *Quadro ricognitivo e programmatorio*, Schema dei sistemi della mobilità e delle polarità urbane.

Legge Regionale n.17 del 27/03/2000 'Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso'.

PROVINCIA DI BRESCIA, 2001, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Quaderno 1Documento preliminare, Grafica Sette, Bagnolo Mella.

Provincia di Brescia, 2004, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Relazione del Quaderno 2.

REGIONE LOMBARDIA, 2010, Piano Paesaggistico Territoriale, Principali fenomeni di degrado.

# Sitografia

COMUNE DI ALFIANELLO, www.comune.alfianello.bs.it

PARROCCHIA DI ALFIANELLO, www.parrocchialfianello.it

PORTALE ABRUZZO, www.portaleabruzzo.com

PROVINCIA DI BRESCIA, sit.provincia.bs.it

Pag. 178 a

